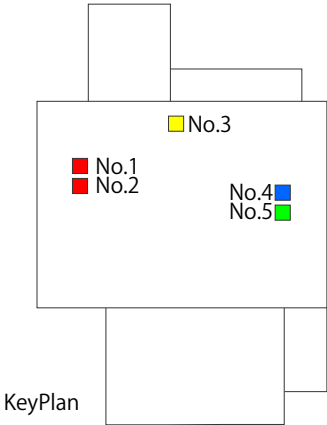


町田市(仮称)子ども・子育てサポート等複合施設整備等事業 基本設計	昇降機計画(1)	Scale	No.	date
		S= - / -	A040	2026.07.24

■昇降機計画 1

○各エレベーターの利用者・搬送物と採用機種









	利用者・搬送物など			備考
No.1	一般用	各所相談利用者 ・ 子ども発達センター通園児童 ・ 教育支援センター通室児童 ・ 地域住民 ・ 職員(都・市・来客)		
No.2	一般用	各所相談利用者 ・ 子ども発達センター通園児童 ・ 教育支援センター通室児童 ・ 地域住民 ・ 職員(都・市・来客)		
No.3	教育C専用	教育支援センター相談利用者 ・		職員(・市・)
		防災備蓄倉庫の物品搬出入		
No.4	職員用	清掃員等各種委託業者 ・ 物品搬入業者	・ 子発の通園児童(職員付添)	・ 職員(都・市・来客?)
No.5	都児相専用	一時保護児童		・ 職員(都・ ・)



○かごの大きさに関する条件

※福祉のまちづくり条例	：整備基準	間口 1,600mm以上 間口 1,500mm	奥行 1,350mm以上 奥行 2,500mm (寝台用) 奥行 2,000mm以上	※法 令	：寝台用EVはカゴ面積が大きい一方で許容される積載荷重が小さい製品のため、 全てのEVを寝台用にはすることはできず乗用又は人荷用を併設する必要があります。
※要求水準書	：望ましい基準 ：ストレッチャー対応			※荷 重	：電動配膳車のように重量物をEVで運ぶことは想定していません。 重量物を運ぶ場合はカゴに重量物を載せる際の荷重の偏りに対するカゴの補強が必要です。

○各エレベーターの仕様確認

仕様	乗用	寝台用	寝台用	寝台用	人荷用(特注)	寝台用	乗用	参考
積載量	750 kg	1,000 kg	1,000 kg	1,000 kg	2,000 kg	1,000 kg	1,000 kg	
定員	11 人	15 人	15 人	15 人	30 人	15 人	15 人	車いす
定格速度	—	—	60 m/min	60 m/min	60 m/min	60 m/min	60 m/min	 650×1,100
出入口	間口	900	1,200	1,200	1,200	900	1,200	900
	高さ	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100
	間口	1,400	1,500	1,500	1,500	1,600	1,500	1,600
かご	奥行	1,350	2,500	2,500	2,500	2,000	2,500	1,500
	高さ	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300
出入口方式	一方向	一方向	一方向	二方向	一方向	一方向	一方向	大型車いす  750×1,600
平面イメージ							 No.1・2・5  No.3	ストレッチャー  700×1,900
停止階	R	—	—	—	—	—	—	
	4	—	—○	—○	—	—○	—○	—○
	3	—○	—○	—○	表 —○ 裏	—○	—○	表 —○ 裏 —○
	2	—○	—○	—○	表 —○	—○	—○	—○
	1	—○	—○	—○	表 —○	—○	—○	表 —○ —○
コスト			1.2～1.3	1.3～1.4	1.8～2.0	1.2～1.3	1.0 / 1.1	
適用するEV	既存(児相・仮庁舎)	既存(健康福祉会館)	参考	参考	No.4	No.5	No.1・2 No.3	

↓一般用エレベーターサイズ