

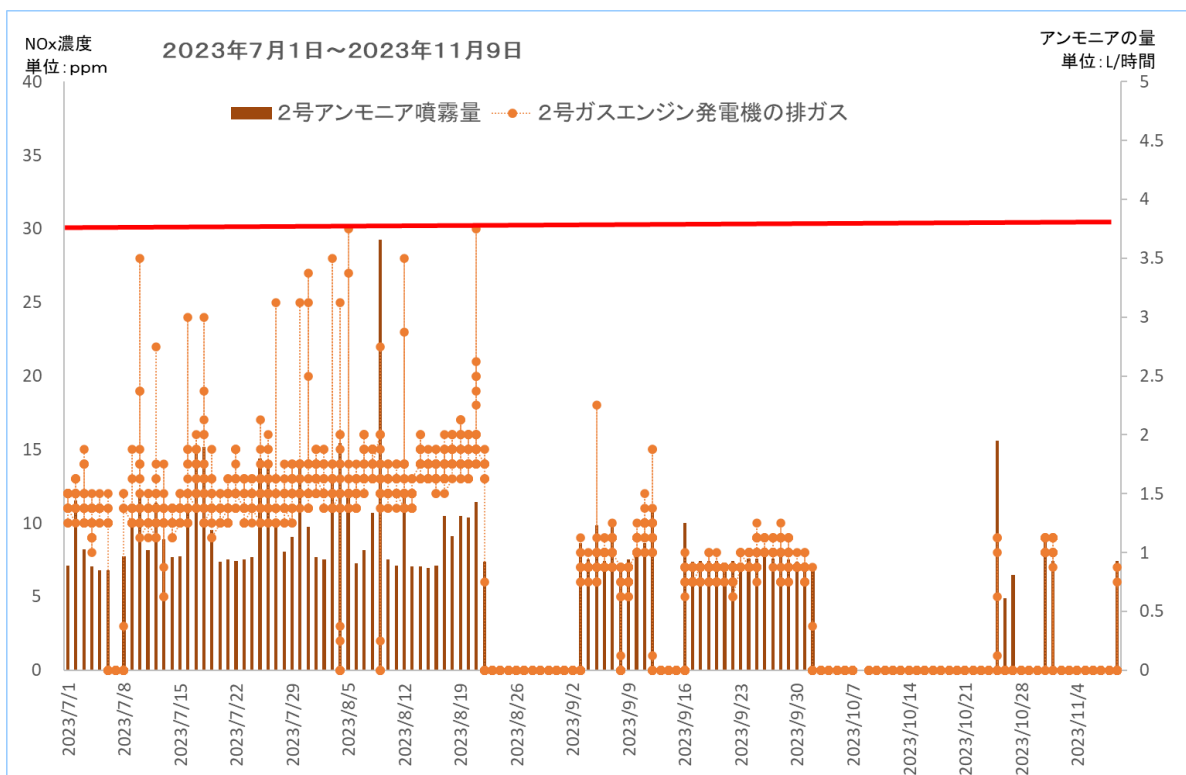
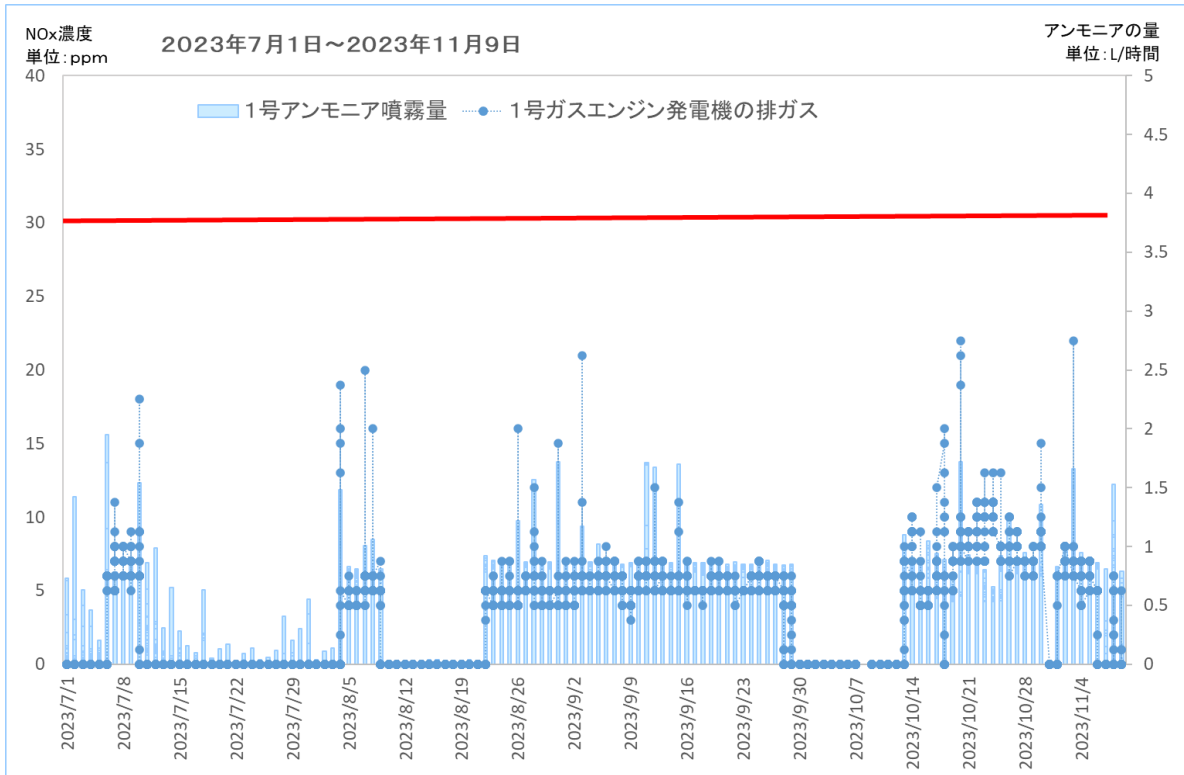


バイオガス化施設のガスエンジン発電機の排ガス

2023年7月から12月までの窒素酸化物の連続測定結果を報告します。
 11月4日にバイオガス化前処理設備で火災があり、10日以降はごみの投入を行っていません。

【結果概要】 対象期間中、自主規制値の超過はありませんでした。
 ガスエンジン発電機は全部で4基あり、2～3基ずつ運転し、休止中の発電機について点検整備を実施しています。

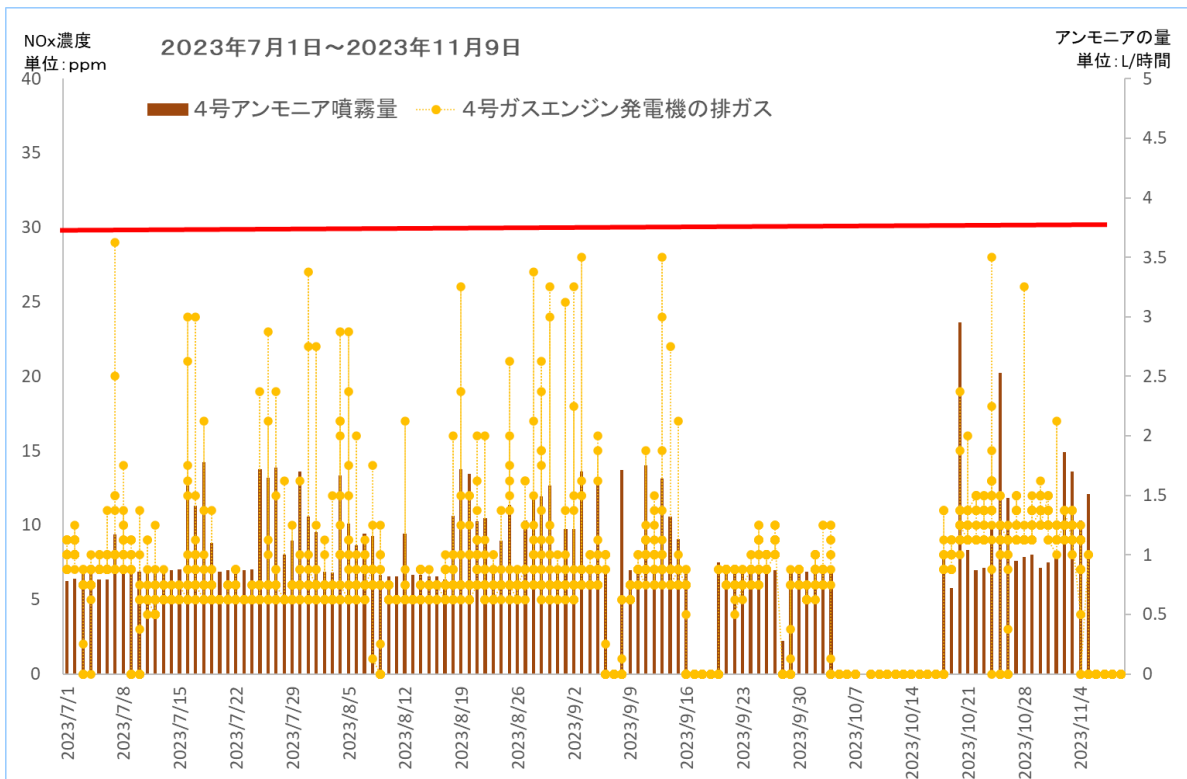

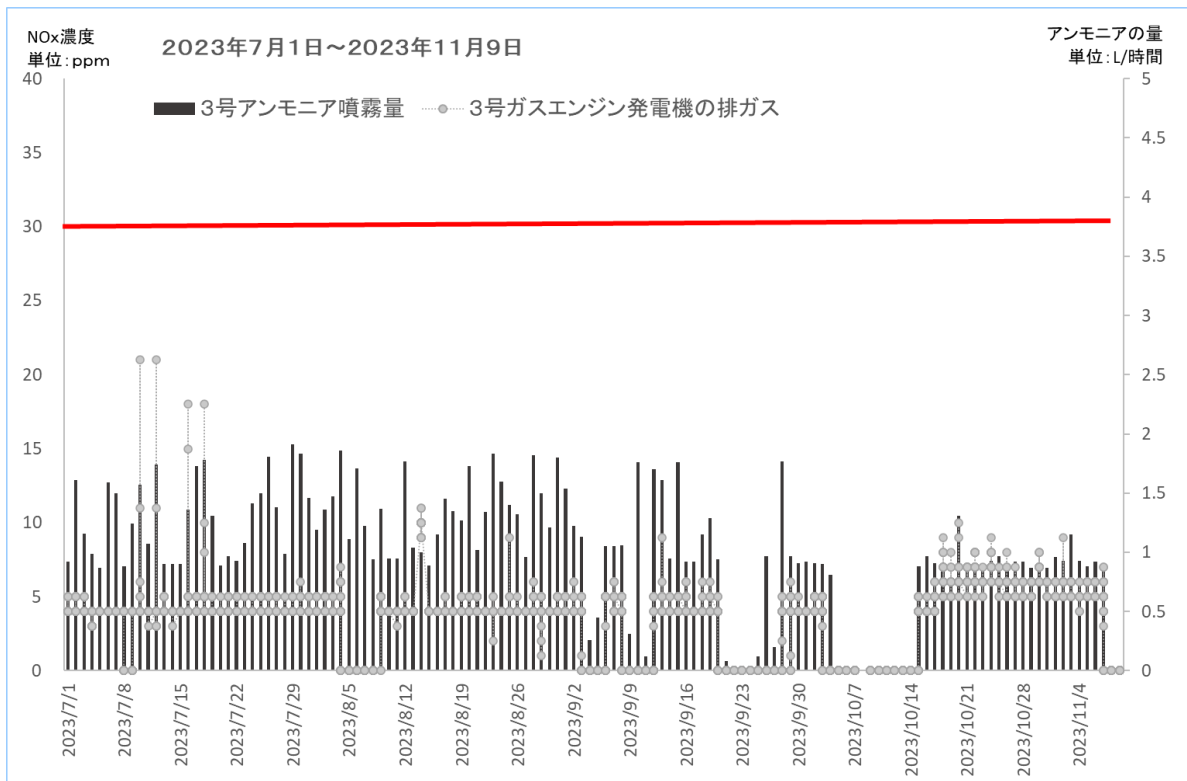

【運転状況】

アンモニア噴霧量及び空燃比制御により、ガスエンジン発電機の安定した運転管理に努めました。

また、定期点検(概ね稼働3か月毎に実施)を行い、良好な状態を継続しています。