


町田リサイクル文化センター周辺地区連絡会（第7回）での確認事項

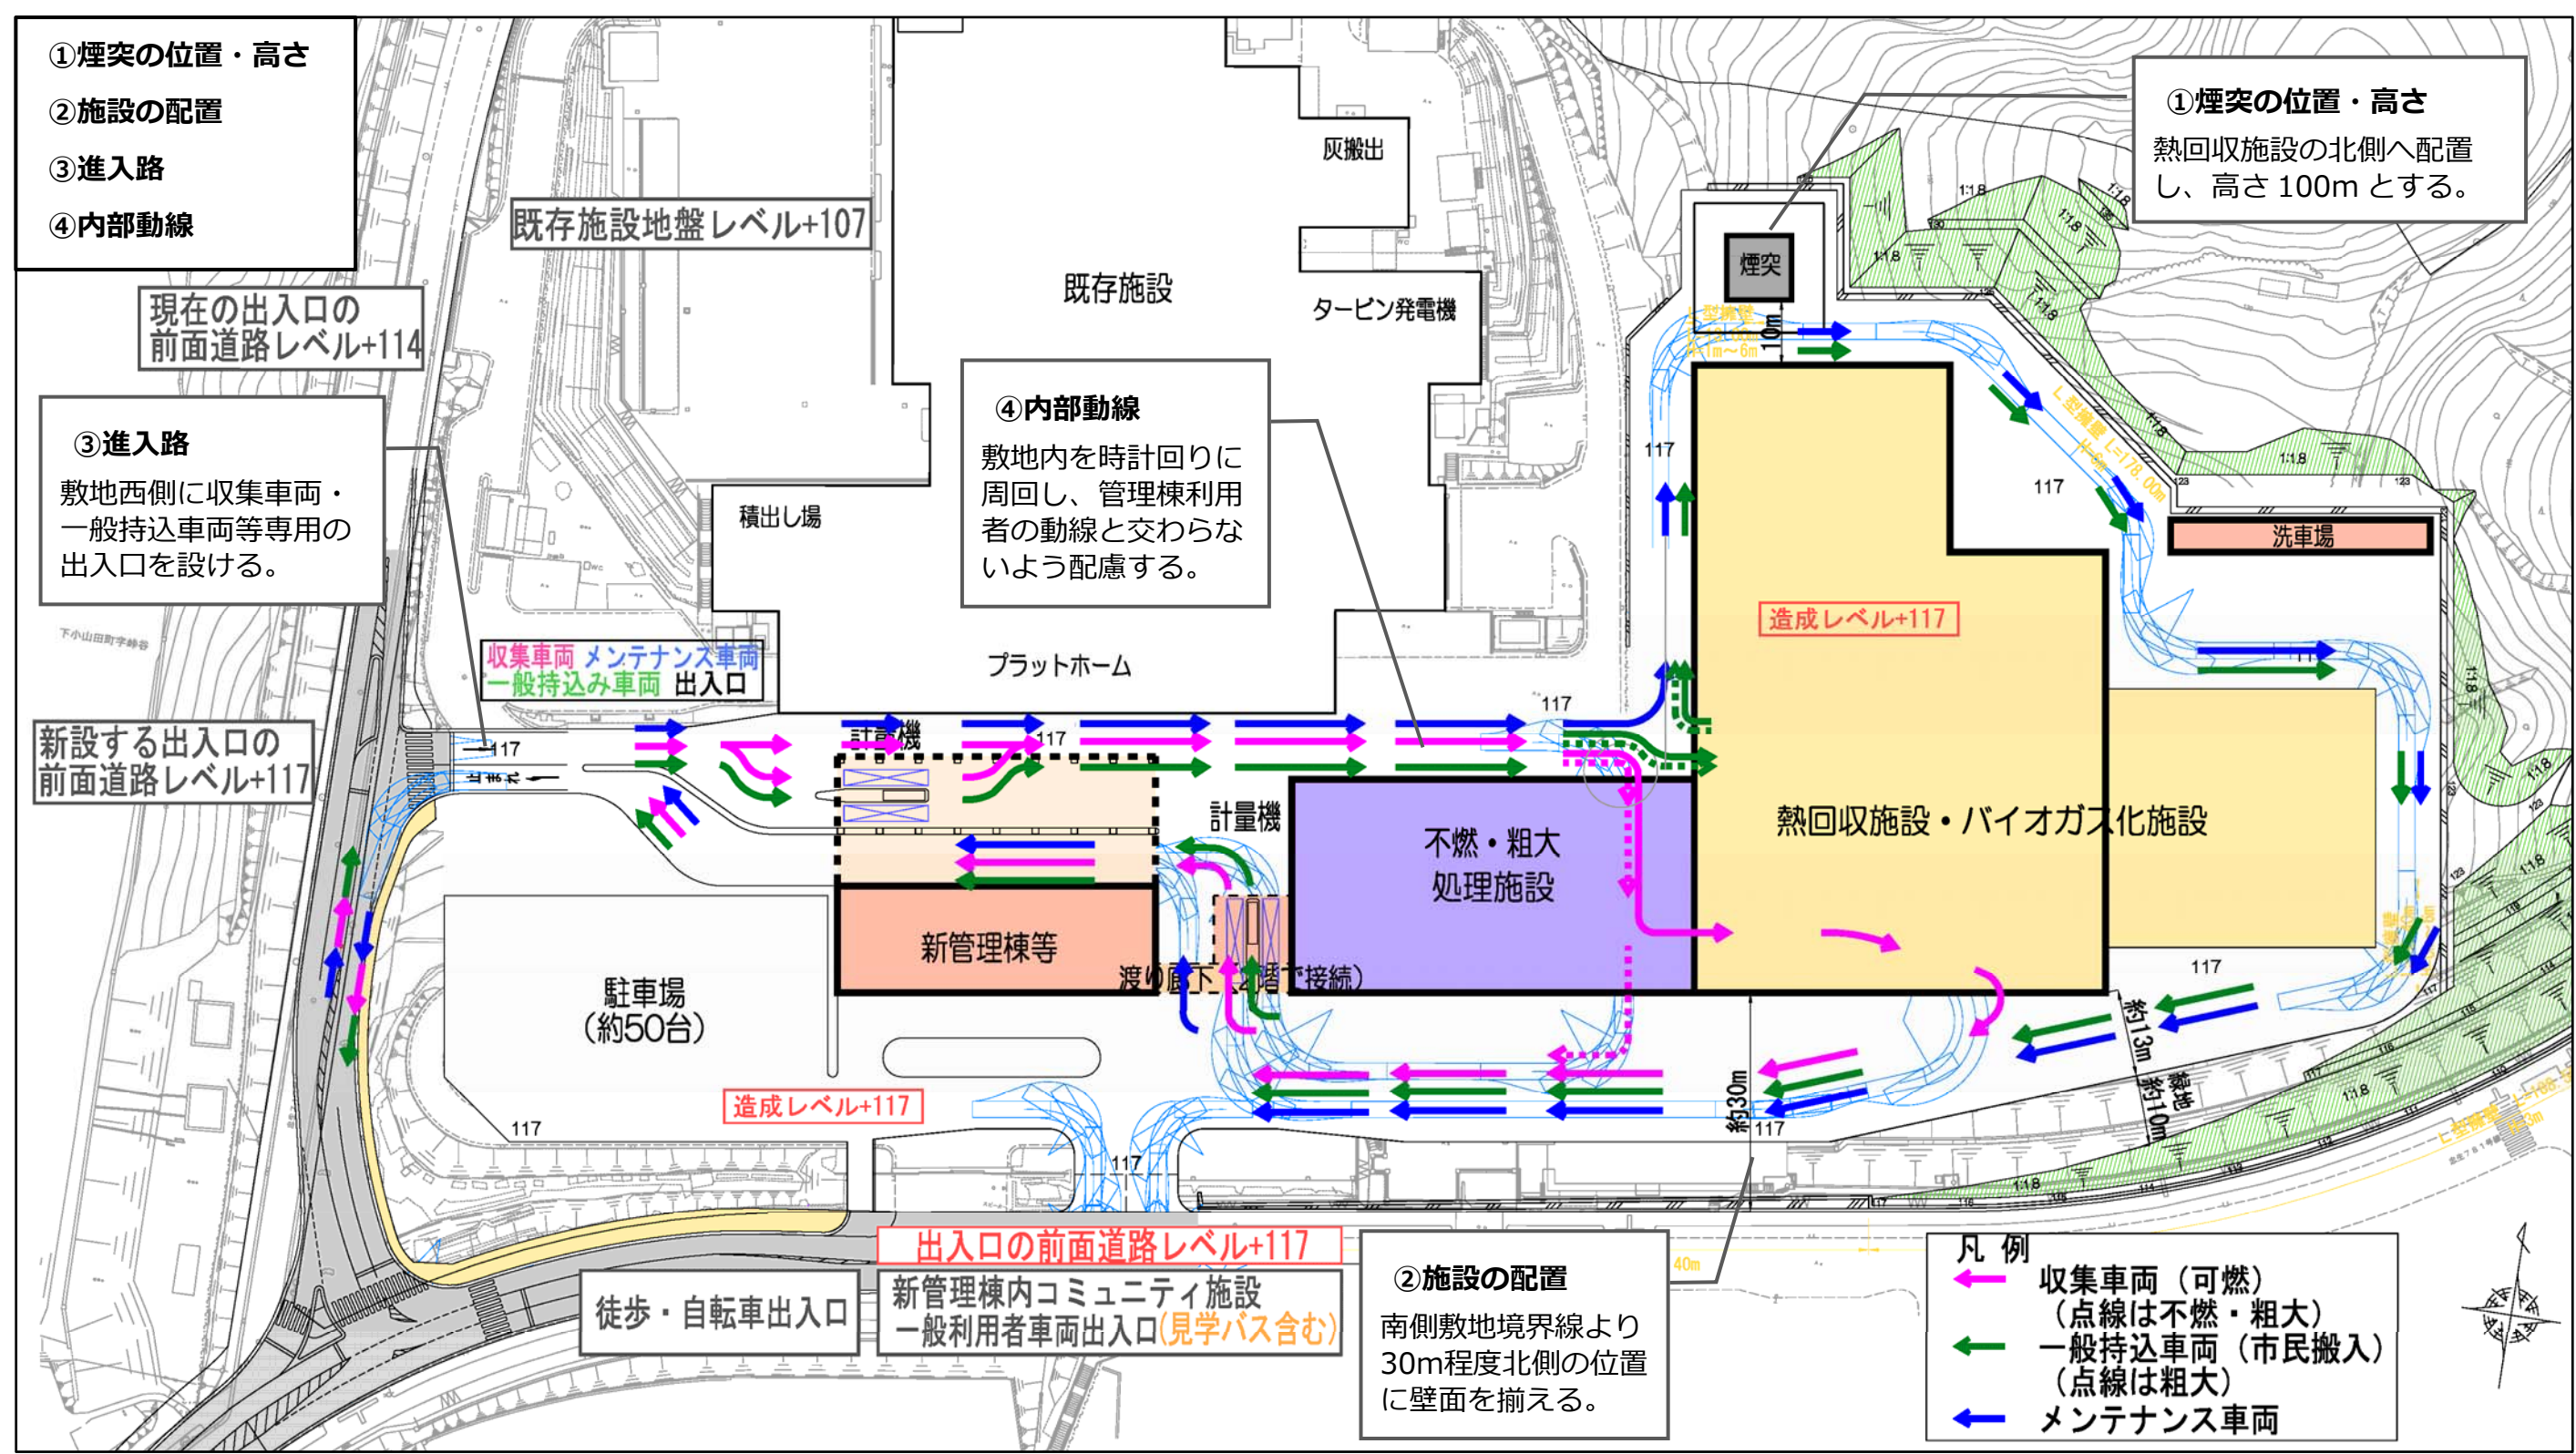

状況	稼働年	自治体名・施設名	排ガス規制項目	ばいじん	硫黄酸化物※	窒素酸化物※	塩化水素	ダイオキシン類	その他		
				g/m ³ N	ppm	ppm	ppm	ng-TEQ/m ³ N			
計画	2021 予定	町田市	熱回収施設	ストーカ炉 129 t/24h×2炉	自主規制値	0.005	10	30	10	0.01	水銀 0.03mg/m ³

※事業者提案により、最終的に自主規制値を定める。