

2019年度 最終処分場 自主モニタリングデータ(2019年4月から2020年3月分)

	ページ
1 水質調査	
(1) 調査地点図	2
(2) 埋立地周辺の地下水分析結果	3から8
(3) 埋立地からの浸出水分析結果	9から10
(4) 雨水調整池の排水分析結果	11
(5) 雨水調整池の底質分析結果	12
2 広域地下水調査	
周辺民家の井戸水分析結果	13
3 ガス・温度調査	
(1) 調査地点図	14
(2) 埋立地からの発生ガス分析結果	15から16
(3) 埋立地の地中温度測定結果	17から21

1 水質・底質(堆積物)調査
(1)調査地点図



(2) 埋立地周辺の地下水分析結果

MB6地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2019年4月19日	2019年5月16日	2019年6月21日	2019年7月26日	2019年8月20日	2019年9月6日	2019年10月18日	2019年11月19日	2019年12月19日	2020年1月17日	2020年2月14日	2020年3月3日
pH	-	-	7.1	6.8	6.7	6.7	6.9	6.9	6.6	6.5	6.5	6.5	6.7	7.2
水温	度	-	15.4	15.8	15.8	16.0	17.2	16.8	15.6	15.3	14.0	14.0	14.8	14.0
電気伝導率	ミリジーメンズ毎メートル	異常が認められないこと	7.6	7.9	6.7	8.0	8.3	6.2	5.7	5.5	5.8	6.2	6.7	7.3
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	4.4	4.4	3.3	4.7	4.9	2.2	2.4	2.0	2.2	2.9	3.5	4.1
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	0.0004未満	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	0.6	-	-	-	-	-	0.2未満	-	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	0.08未満	-	-	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-
ぼう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	0.027	-	-	-	-	-	0.024	-	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB12地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2019年4月19日	2019年5月16日	2019年6月21日	2019年7月26日	2019年8月20日	2019年9月6日	2019年10月18日	2019年11月19日	2019年12月19日	2020年1月17日	2020年2月14日	2020年3月3日
pH	-	-	6.8	6.8	6.5	6.5	6.6	6.7	6.4	6.5	6.5	6.5	6.8	7.1
水温	度	-	17.9	18.8	18.5	19.7	18.8	18.6	17.9	17.6	16.0	16.6	16.9	16.5
電気伝導率	ミリジーメンズ毎メートル	異常が認められないこと	19	17	16	16	13	16	14	16	16	15	15	16
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	3.3	3.3	2.8	3.6	2.6	2.8	4.0	3.8	3.4	3.3	3.2	3.3
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	0.0004未満	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	1.0	-	-	-	-	-	0.8	-	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	0.08未満	-	-	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-
ぼう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	0.046	-	-	-	-	-	0.026	-	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB11地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2019年4月19日	2019年5月16日	2019年6月21日	2019年7月26日	2019年8月20日	2019年9月6日	2019年10月18日	2019年11月19日	2019年12月19日	2020年1月17日	2020年2月14日	2020年3月3日
pH	-	-	7.2	6.8	6.9	6.8	7.0	7.1	7.0	6.9	6.7	6.9	6.9	7.4
水温	度	-	18.2	17.9	17.7	18.7	18.0	18.3	19.6	17.0	16.0	16.9	16.9	16.7
電気伝導率	ミリジーメンズ毎メートル	異常が認められないこと	46	50	50	50	50	49	60	56	54	50	50	52
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	57	65	66	64	62	54	73	65	68	52	52	68
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	0.0004未満	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	0.2	-	-	-	-	-	0.9	-	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	0.08未満	-	-	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-
ぼう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	0.096	-	-	-	-	-	0.022	-	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB8地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2019年4月19日	2019年5月16日	2019年6月21日	2019年7月26日	2019年8月20日	2019年9月6日	2019年10月18日	2019年11月19日	2019年12月19日	2020年1月17日	2020年2月14日	2020年3月3日
pH	-	-	7.5	7.0	7.1	7.0	7.2	7.3	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	7.7
水温	度	-	18.5	18.8	19.0	20.3	20.7	22.1	20.4	18.7	18.1	17.0	17.4	16.8
電気伝導率	ミリジーメンズ毎メートル	異常が認められないこと	19	19	19	20	20	20	20	20	19	19	19	19
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	5.9	5.8	5.9	5.9	5.8	5.8	5.9	5.8	5.7	5.6	5.6	5.6
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	0.0004未満	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	0.2未満	-	-	-	-	-	0.2未満	-	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	0.08未満	-	-	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-
ぼう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	0.021	-	-	-	-	-	0.021	-	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB9地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2019年4月19日	2019年5月16日	2019年6月21日	2019年7月26日	2019年8月20日	2019年9月6日	2019年10月18日	2019年11月19日	2019年12月19日	2020年1月17日	2020年2月14日	2020年3月3日
pH	-	-	7.4	6.9	7.1	7.0	7.1	7.2	7.1	6.9	6.9	6.9	7.1	7.6
水温	度	-	17.5	18.5	17.4	17.5	17.7	18.5	16.1	18.0	15.2	15.7	16.0	16.1
電気伝導率	ミリジーメンズ毎メートル	異常が認められないこと	38	43	29	32	40	39	33	44	40	43	41	39
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	37	45	22	27	40	40	32	50	41	49	44	42
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	0.0004未満	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	0.2	-	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	0.08未満	-	-	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-
ぼう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	0.021	-	-	-	-	-	0.021	-	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB2地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2019年4月19日	2019年5月16日	2019年6月21日	2019年7月26日	2019年8月20日	2019年9月6日	2019年10月18日	2019年11月19日	2019年12月19日	2020年1月17日	2020年2月14日	2020年3月3日
pH	-	-	7.5	7.1	7.2	7.2	7.1	7.4	7.1	6.8	6.9	6.7	7.1	7.3
水温	度	-	16.9	16.7	17.2	19.3	18.8	20.0	16.7	16.6	17.1	17.0	16.5	16.2
電気伝導率	ミリジーメンズ毎メートル	異常が認められないこと	48	48	45	39	41	44	48	41	45	38	39	36
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	4.6	7.9	3.6	2.5	3.1	2.4	3.1	10	4.1	8.8	6.5	10
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.02未満	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	0.0004未満	-	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	0.004未満	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.0005未満	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	0.0006未満	-	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	0.0003未満	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.001未満	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	0.002未満	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	0.2未満	-	-	-	-	-	0.2未満	-	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	0.08未満	-	-	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-
ぼう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	0.1未満	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	0.005未満	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	0.0002未満	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	0.023	-	-	-	-	-	0.023	-	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

(3)埋立地からの浸出水分析結果

池の辺地区 浸出水

項目	排水基準(注記)	単位	2019年4月16日	2019年7月9日	2019年10月8日	2020年1月17日
pH	5.8から8.6	-	7.1	6.6	7.1	7.2
生物化学的酸素要求量(BOD)	60	ミリグラム毎リットル	2.0	2.2	1.4	1.5
化学的酸素要求量(COD)	90	ミリグラム毎リットル	2.4	2.2	2.7	2.9
浮遊物質(SS)	60	ミリグラム毎リットル	5	2	4	5
全窒素	120(60)	ミリグラム毎リットル	11	8.1	10	12
電気伝導率	-	ミリシーメンス毎メートル	540	420	550	590
塩化物イオン	-	ミリグラム毎リットル	1700	1400	1800	1800
水温	-	度	20.2	19.4	20.5	18.0
酸化還元電位	-	ミリボルト	423	424	396	308
全有機炭素(TOC)	-	ミリグラム毎リットル	2.9	2.7	2.6	3.7
アルキル水銀化合物	検出されないこと	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-	0.0005未満	-
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-	0.0005未満	-
カドミウム及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-	0.001未満	-
鉛及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-	0.001未満	-
有機リン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満	-	0.1未満	-
六価クロム化合物	0.5	ミリグラム毎リットル	0.02未満	-	0.02未満	-
ひ素及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-	0.001未満	-
シアン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満	-	0.1未満	-
PCB	0.003	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-	0.0005未満	-
トリクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-	0.002未満	-
テトラクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-	0.0005未満	-
ジクロロメタン	0.2	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-	0.002未満	-
四塩化炭素	0.02	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-	0.0005未満	-
1,2-ジクロロエタン	0.04	ミリグラム毎リットル	0.0004未満	-	0.0004未満	-
1,1-ジクロロエチレン	1	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-	0.002未満	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	ミリグラム毎リットル	0.004未満	-	0.004未満	-
1,1,1-トリクロロエタン	3	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-	0.001未満	-
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	ミリグラム毎リットル	0.0006未満	-	0.0006未満	-
1,3-ジクロロプロペン	0.02	ミリグラム毎リットル	0.0002未満	-	0.0002未満	-
チウラム	0.06	ミリグラム毎リットル	0.0006未満	-	0.0006未満	-
シマジン	0.03	ミリグラム毎リットル	0.0003未満	-	0.0003未満	-
チオベンカルブ	0.2	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-	0.002未満	-
ベンゼン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-	0.001未満	-
セレン及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-	0.001未満	-
1,4-ジオキサン	0.5	ミリグラム毎リットル	0.005未満	-	0.005未満	-
ほう素及びその化合物	50	ミリグラム毎リットル	0.62	-	0.52	-
ふっ素及びその化合物	15	ミリグラム毎リットル	0.1未満	-	0.1未満	-
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	ミリグラム毎リットル	6.3	-	6.2	-
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	5	ミリグラム毎リットル	0.5未満	-	0.5未満	-
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	30	ミリグラム毎リットル	0.5未満	-	0.5未満	-
フェノール類	5	ミリグラム毎リットル	0.01	-	0.01未満	-
銅	3	ミリグラム毎リットル	0.01未満	-	0.01未満	-
亜鉛	2	ミリグラム毎リットル	0.02	-	0.04	-
溶解性鉄	10	ミリグラム毎リットル	0.71	-	0.08未満	-
溶解性マンガン	10	ミリグラム毎リットル	0.52	-	0.48	-
クロム	2	ミリグラム毎リットル	0.03未満	-	0.03未満	-
大腸菌群数	3000	価毎立方センチメートル	13	-	40	-
リン	16	ミリグラム毎リットル	0.005未満	-	0.005未満	-
ダイオキシン類	10	ピコグラム-TEQ毎リットル	0.50	-	0.31	-

(注記)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の廃止の技術上の基準を定める命令

峠谷地区 浸出水

項目	排水基準(注記)	単位	2019年4月16日	2019年7月9日	2019年10月8日	2020年1月17日
pH	5.8から8.6	-	7.5	7.1	7.4	7.5
生物化学的酸素要求量(BOD)	60	ミリグラム毎リットル	5.3	12	7.5	7
化学的酸素要求量(COD)	90	ミリグラム毎リットル	8.3	4.2	6.1	8.6
浮遊物質(SS)	60	ミリグラム毎リットル	4	1	5	10
全窒素	120(60)	ミリグラム毎リットル	23	11	16	20
電気伝導率	-	ミリジーメンス毎メートル	110	95	110	110
塩化物イオン	-	ミリグラム毎リットル	160	120	170	120
水温	-	度	19.4	18.4	19.5	17.4
酸化還元電位	-	ミリボルト	459	465	440	345
全有機炭素(TOC)	-	ミリグラム毎リットル	7.4	3.7	4.5	7.2
アルキル水銀化合物	検出されないこと	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-	0.0005未満	-
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-	0.0005未満	-
カドミウム及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-	0.001未満	-
鉛及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-	0.001未満	-
有機リン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満	-	0.1未満	-
六価クロム化合物	0.5	ミリグラム毎リットル	0.02未満	-	0.02未満	-
ひ素及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-	0.001未満	-
シアン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満	-	0.1未満	-
PCB	0.003	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-	0.0005未満	-
トリクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-	0.002未満	-
テトラクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-	0.0005未満	-
ジクロロメタン	0.2	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-	0.002未満	-
四塩化炭素	0.02	ミリグラム毎リットル	0.0005未満	-	0.0005未満	-
1,2-ジクロロエタン	0.04	ミリグラム毎リットル	0.0004未満	-	0.0004未満	-
1,1-ジクロロエチレン	1	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-	0.002未満	-
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	ミリグラム毎リットル	0.004未満	-	0.004未満	-
1,1,1-トリクロロエタン	3	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-	0.001未満	-
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	ミリグラム毎リットル	0.0006未満	-	0.0006未満	-
1,3-ジクロロプロペン	0.02	ミリグラム毎リットル	0.0002未満	-	0.0002未満	-
チウラム	0.06	ミリグラム毎リットル	0.0006未満	-	0.0006未満	-
シマジン	0.03	ミリグラム毎リットル	0.0003未満	-	0.0003未満	-
チオベンカルブ	0.2	ミリグラム毎リットル	0.002未満	-	0.002未満	-
ベンゼン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-	0.001未満	-
セレン及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満	-	0.001未満	-
1,4-ジオキサン	0.5	ミリグラム毎リットル	0.006	-	0.005未満	-
ほう素及びその化合物	50	ミリグラム毎リットル	0.69	-	0.52	-
ふっ素及びその化合物	15	ミリグラム毎リットル	0.1未満	-	0.1未満	-
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	ミリグラム毎リットル	11	-	9.1	-
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	5	ミリグラム毎リットル	0.5未満	-	0.5未満	-
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	30	ミリグラム毎リットル	0.5未満	-	0.5未満	-
フェノール類	5	ミリグラム毎リットル	0.01未満	-	0.01未満	-
銅	3	ミリグラム毎リットル	0.02	-	0.01	-
亜鉛	2	ミリグラム毎リットル	0.09	-	0.06	-
溶解性鉄	10	ミリグラム毎リットル	0.21	-	0.08未満	-
溶解性マンガン	10	ミリグラム毎リットル	0.36	-	0.43	-
クロム	2	ミリグラム毎リットル	0.03未満	-	0.03未満	-
大腸菌群数	3000	価毎立方センチメートル	67	-	87	-
リン	16	ミリグラム毎リットル	0.025	-	0.021	-
ダイオキシン類	10	ピコグラム-TEQ毎リットル	0.0070	-	0.021	-

(注記)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の廃止の技術上の基準を定める命令

(4) 雨水調整池の排水分析結果

項目	排水基準(注記)	単位	2019年7月26日
pH	5.8から8.6	-	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD)	60	ミリグラム毎リットル	1.5
化学的酸素要求量(COD)	90	ミリグラム毎リットル	3.7
浮遊物質(SS)	60	ミリグラム毎リットル	1.6
全窒素	120(60)	ミリグラム毎リットル	0.6
電気伝導率	-	ミリジーメンス毎メートル	26
塩化物イオン	-	ミリグラム毎リットル	31
水温	-	度	22.6
アルキル水銀化合物	検出されないこと	ミリグラム毎リットル	0.0005未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	ミリグラム毎リットル	0.0005未満
カドミウム及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.003未満
鉛及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
有機リン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満
六価クロム化合物	0.5	ミリグラム毎リットル	0.04未満
ひ素及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
シアン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満
PCB	0.003	ミリグラム毎リットル	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.005未満
ジクロロメタン	0.2	ミリグラム毎リットル	0.02未満
四塩化炭素	0.02	ミリグラム毎リットル	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.04	ミリグラム毎リットル	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	1	ミリグラム毎リットル	0.02未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	ミリグラム毎リットル	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	3	ミリグラム毎リットル	0.005未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	ミリグラム毎リットル	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	0.02	ミリグラム毎リットル	0.002未満
チウラム	0.06	ミリグラム毎リットル	0.006未満
シマジン	0.03	ミリグラム毎リットル	0.003未満
チオベンカルブ	0.2	ミリグラム毎リットル	0.02未満
ベンゼン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
セレン及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
1,4-ジオキサン	0.5	ミリグラム毎リットル	0.05未満
ほう素及びその化合物	50	ミリグラム毎リットル	0.1未満
ふっ素及びその化合物	15	ミリグラム毎リットル	0.1未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	ミリグラム毎リットル	0.5未満
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	5	ミリグラム毎リットル	0.5未満
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	30	ミリグラム毎リットル	0.5未満
フェノール類	5	ミリグラム毎リットル	0.05未満
銅	3	ミリグラム毎リットル	0.1未満
亜鉛	2	ミリグラム毎リットル	0.1未満
溶解性鉄	10	ミリグラム毎リットル	0.1
溶解性マンガン	10	ミリグラム毎リットル	0.1未満
クロム	2	ミリグラム毎リットル	0.04未満
大腸菌群数	3000	毎立方センチメートル	92
リン	16	ミリグラム毎リットル	0.06未満
ダイオキシン類	10	ピコグラム-TEQ毎リットル	0.000054

(注記)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の廃止の技術上の基準を定める命令

(5) 雨水調整池の底質分析結果

雨水調整池流入口3地点混合

項目名	単位	環境基準(注記)	2020年2月14日
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎グラム	150	13

(注記)ダイオキシン類対策特別措置法

公共用水域の水底の底質に適用されるため適用外


周辺民家の井戸水分析結果

調査日:2019年12月19日

項目名	単位	バックグラウンドエリア	Aエリア	Aエリア	Bエリア	Bエリア	Cエリア	Dエリア	Dエリア	Dエリア
		周辺13	周辺4	周辺5	周辺17	周辺18	周辺6	周辺9	周辺10	周辺15
水素イオン濃度		8.1	8.0	7.3	6.6	6.9	6.9	7.4	6.2	7.1
電気伝導率	ミシゲーメンス毎メートル	17	18	13	13	11	21	30	5.3	19
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	2.4	2.7	2.1	3.1	2.5	8.2	20	3.6	15

バックグラウンドエリア	…処分場の影響を受けない(下流側に位置しない)地区
Aエリア	…処分場の谷筋になる地区
Bエリア	…浅部に湧水がある地区
Cエリア	…地層の傾斜では下方側になる地区
Dエリア	…処分場の南東部の谷戸の地区

2 ガス調査
(1)調査地点図

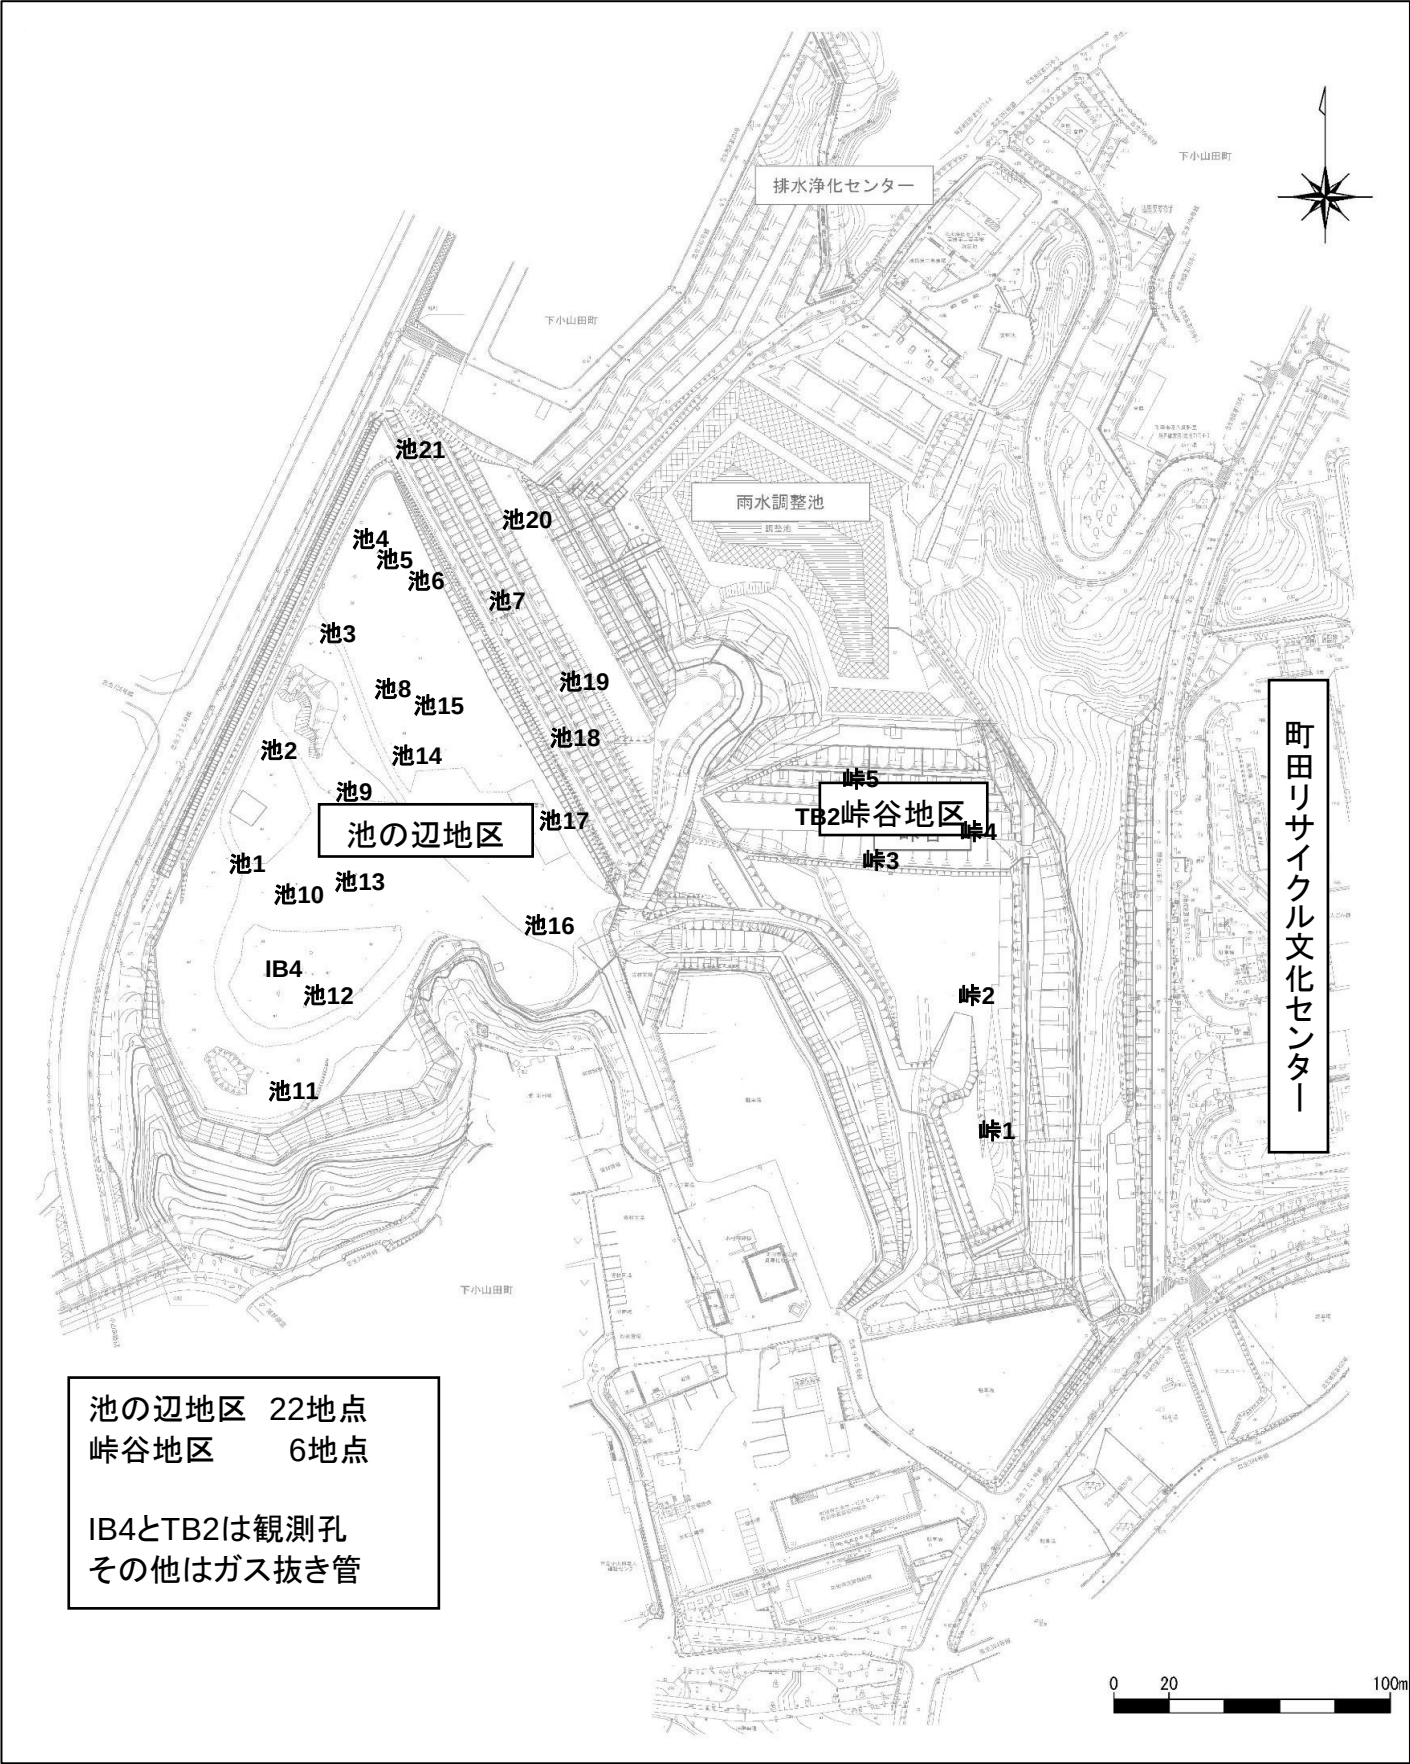

(2)埋立地からの発生ガス分析結果

調査日:2019年4月15日

項目	単位	池 1	池 2	池 3	池 4	池 5	池 6	池 7	池 8	池 9	池 10	池 11	池 12	池 13	池 14
流量	リットル毎分	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
圧力	パスカル	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
メタン	ppm	1未満	1	1	1	1	1	470	1	3	1	85	29	29	28
二酸化炭素	%	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
硫化水素	ppm	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア	ppm	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
酸素	%	21	22	22	22	22	21	21	21	22	22	22	22	22	22
窒素	%	80	79	79	79	80	80	80	79	80	80	80	79	80	80
水素	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項目	単位	池 15	池 16	池 17	池 18	池 19	池 20	池 21	IB 4	峠 1	峠 2	峠 3	峠 4	峠 5	TB 2
流量	リットル毎分	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
圧力	パスカル	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
メタン	ppm	32	1	12	1未満	32	2	1未満	7	2	2	1	1	5	1
二酸化炭素	%	0.1未満	0.1	0.6	0.5	1.2	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1	0.4	0.2	1.7
硫化水素	ppm	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア	ppm	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
酸素	%	22	22	18	18	16	22	21	11	22	22	21	21	21	15
窒素	%	79	79	82	83	82	79	79	89	79	79	80	79	79	85
水素	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

調査日:2019年7月9日


項目	単位	池 1	池 2	池 3	池 4	池 5	池 6	池 7	池 8	池 9	池 10	池 11	池 12	池 13	池 14
流量	リットル毎分	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
圧力	パスカル	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
メタン	ppm	1	1	1	1	1	1	250	6	5	7	1	2	210	220
二酸化炭素	%	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.2	0.2	0.3	0.7	0.1	0.1	0.2	0.2
硫化水素	ppm	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア	ppm	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
酸素	%	21	22	22	21	22	21	21	21	21	19	22	23	21	21
窒素	%	77	77	77	77	77	77	78	78	77	79	77	82	78	78
水素	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

項目	単位	池 15	池 16	池 17	池 18	池 19	池 20	池 21	IB 4	峠 1	峠 2	峠 3	峠 4	峠 5	TB 2
流量	リットル毎分	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
圧力	パスカル	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満	5未満
メタン	ppm	31	4	24	1未満	27	1	1未満	2	9	13	6	1	1	4600
二酸化炭素	%	0.1	0.3	1.7	0.4	1.3	0.1未満	0.1	0.4	0.8	0.1未満	0.2	0.7	1.1	1.9
硫化水素	ppm	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア	ppm	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
酸素	%	22	21	11	20	16	22	21	20	21	22	20	21	19	1.8
窒素	%	77	78	87	78	82	77	78	79	78	78	80	78	79	95
水素	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(3) 埋立地の地中温℃測定結果


(注記)水面又は底に達する所までの計測データです

調査日:2019年7月9日

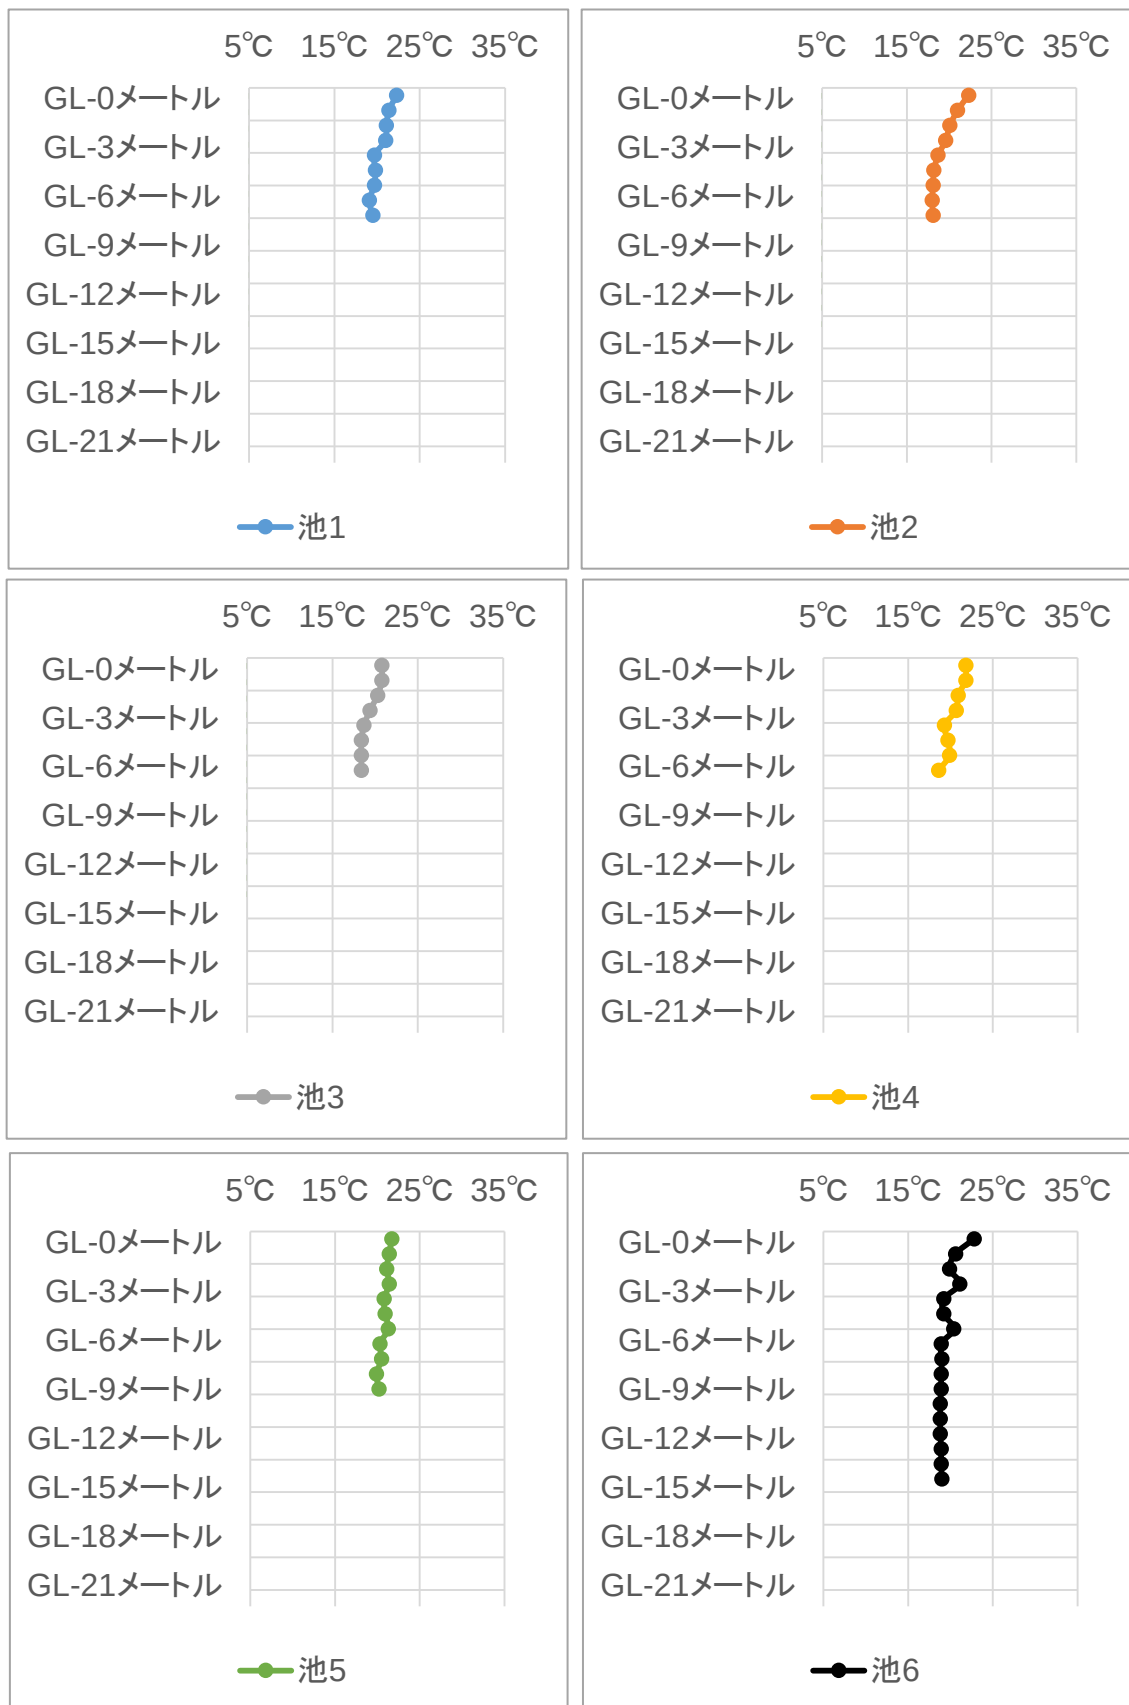







(注記)水面又は底に達する所までの計測データです

調査日:2019年7月9日

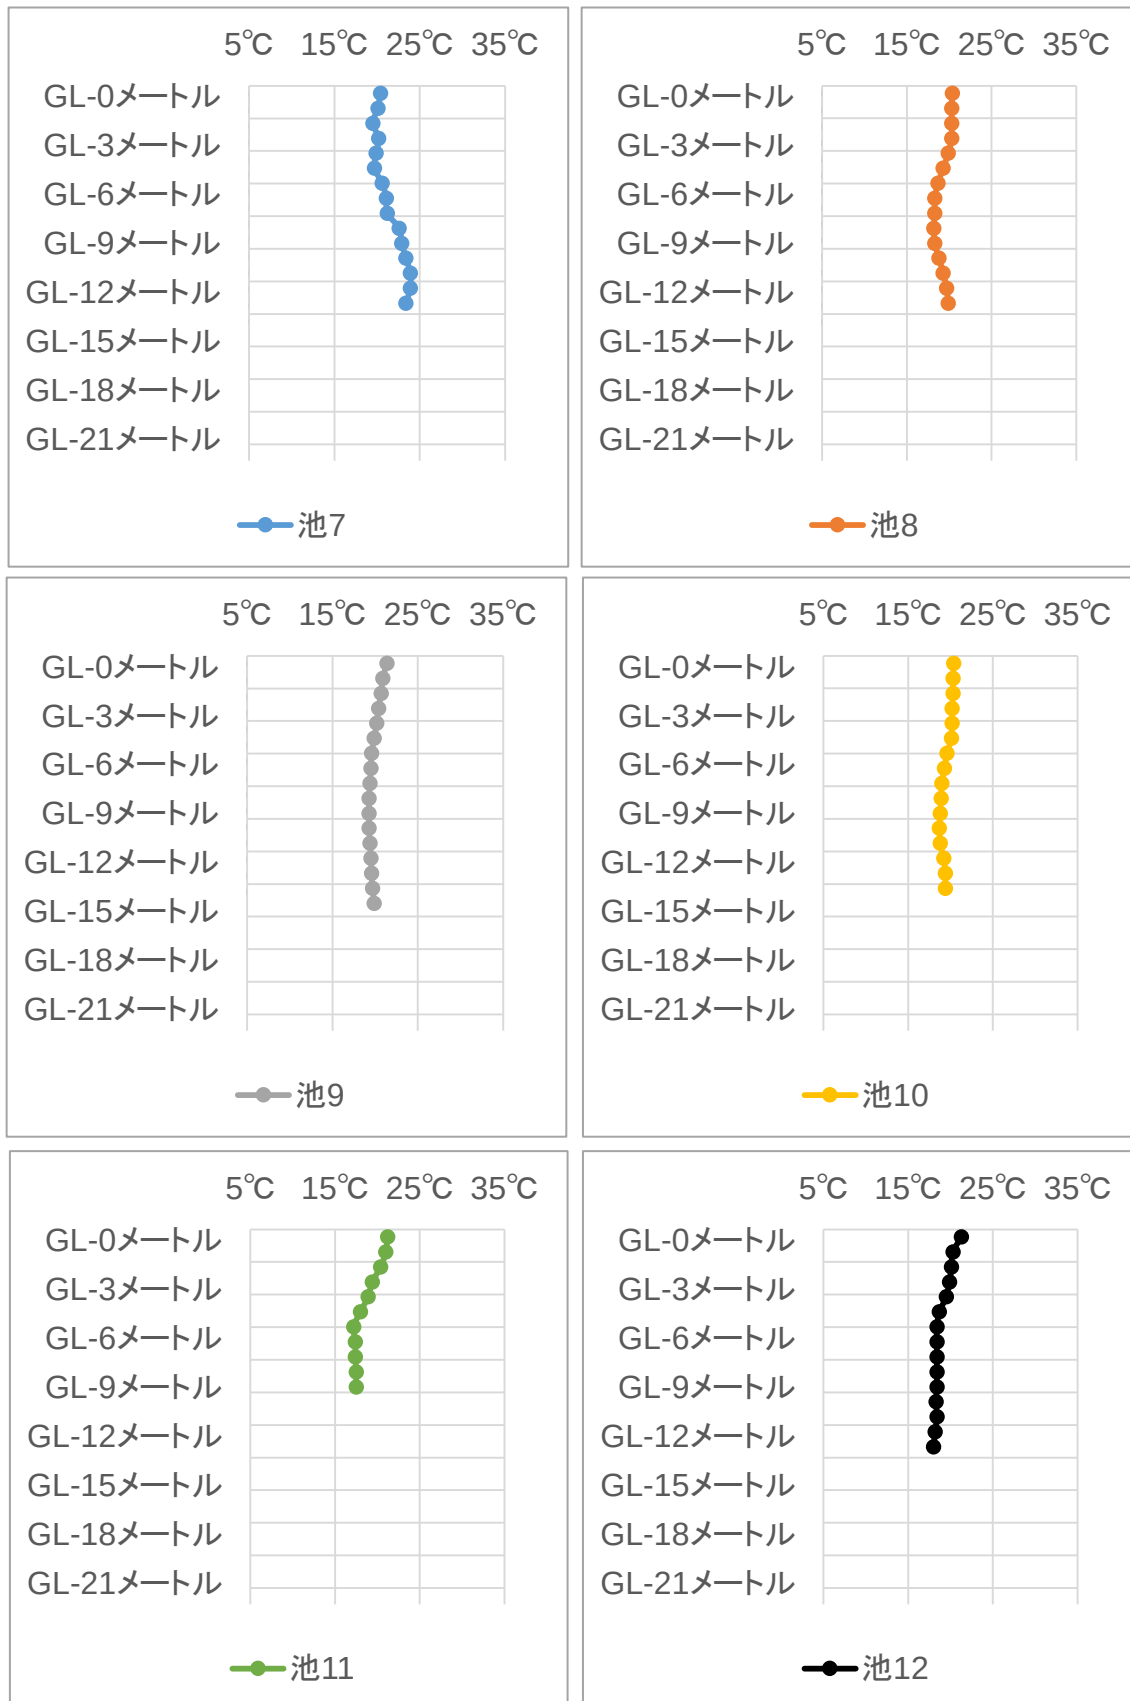







(注記)水面又は底に達する所までの計測データです

調査日:2019年7月9日

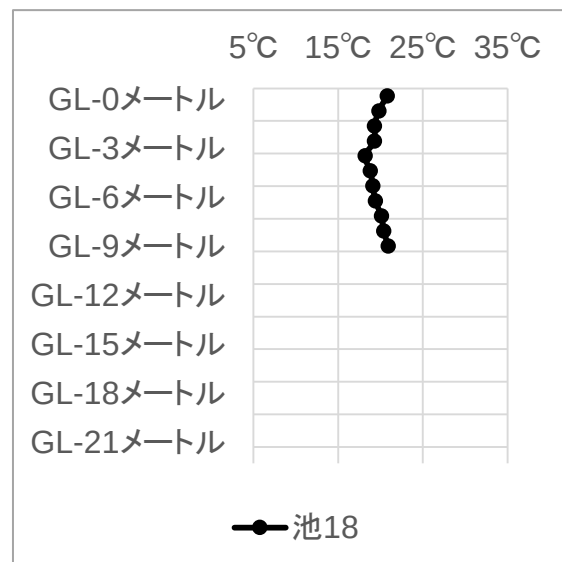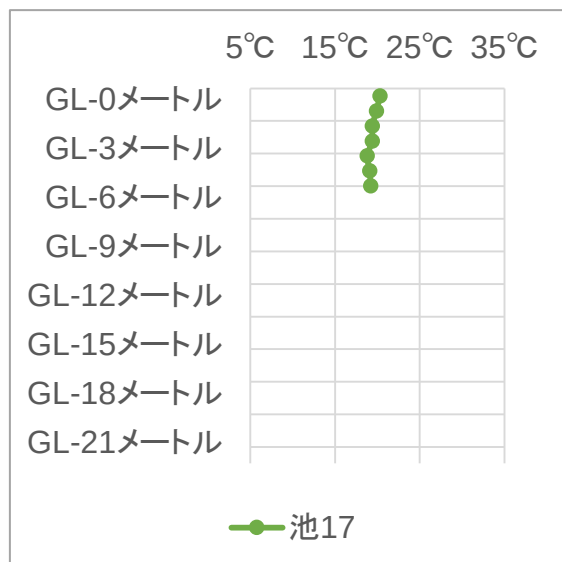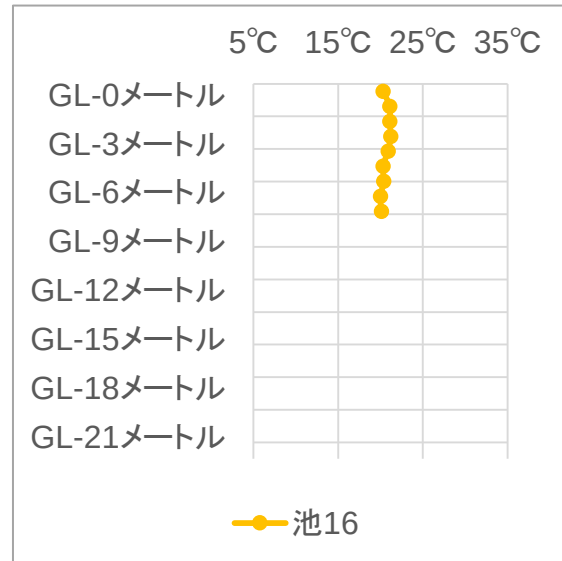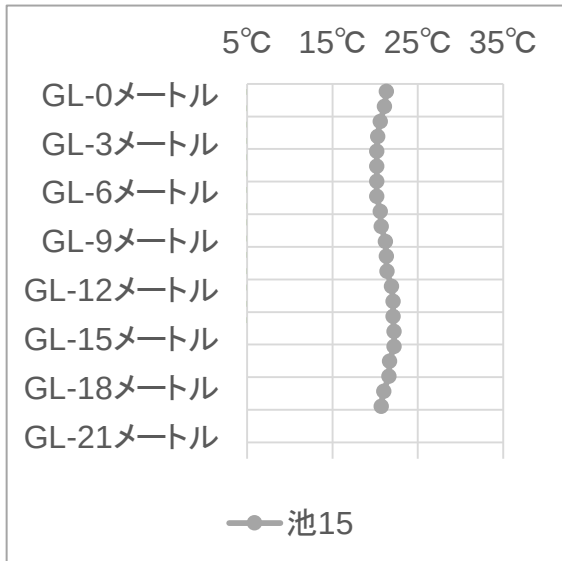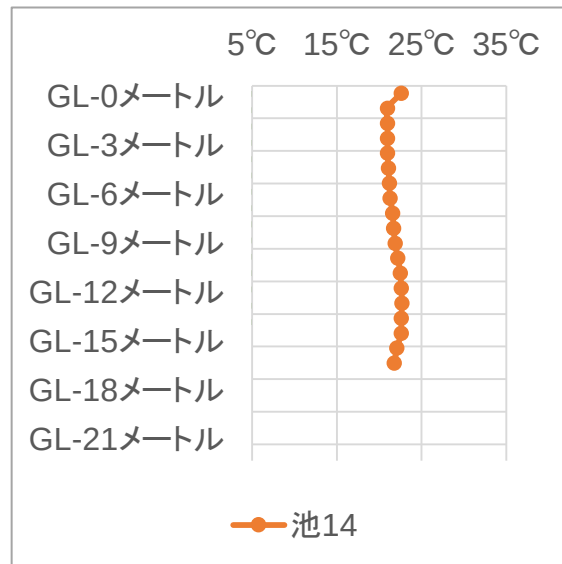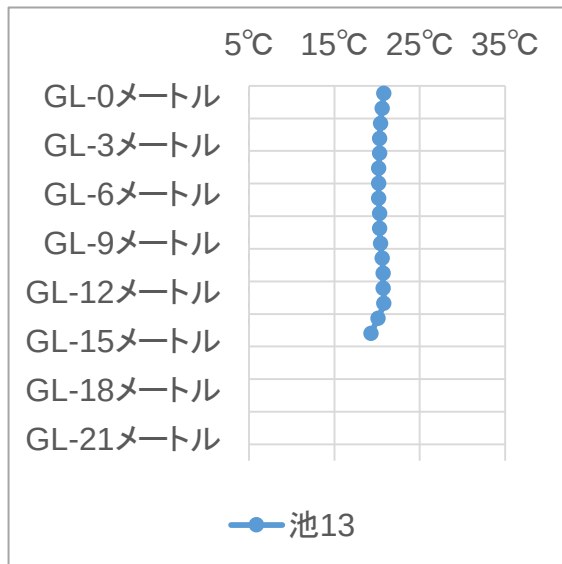

(注記)水面又は底に達する所までの計測データです

調査日:2019年7月9日

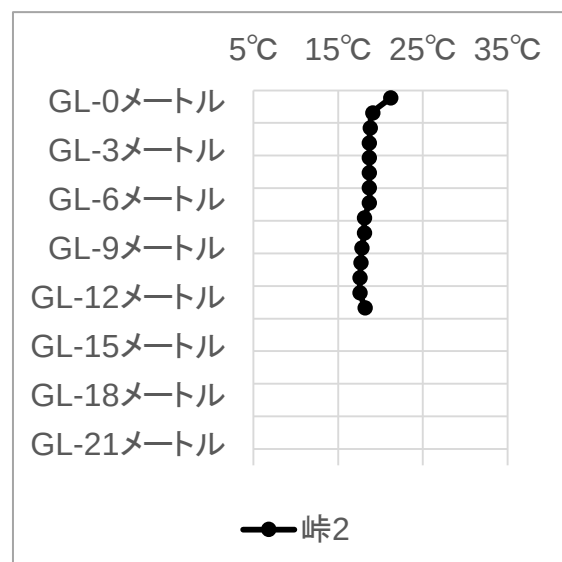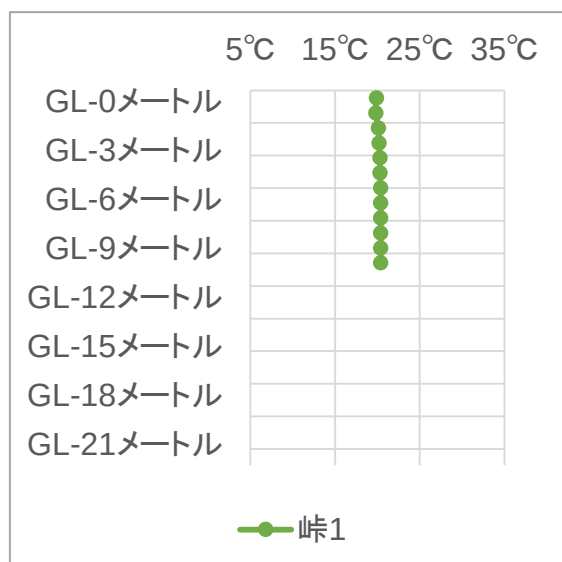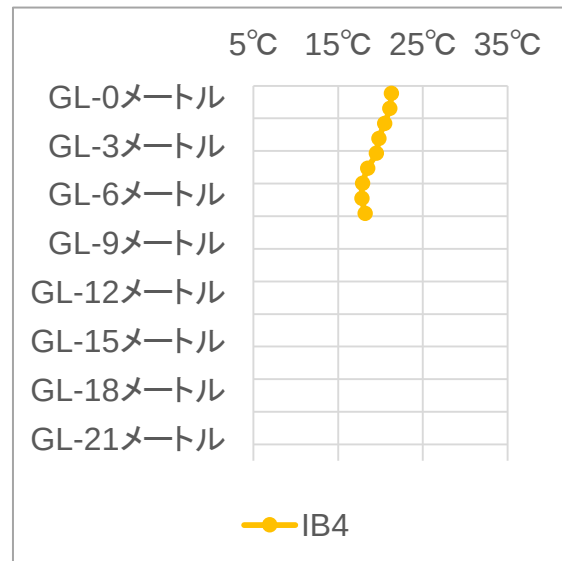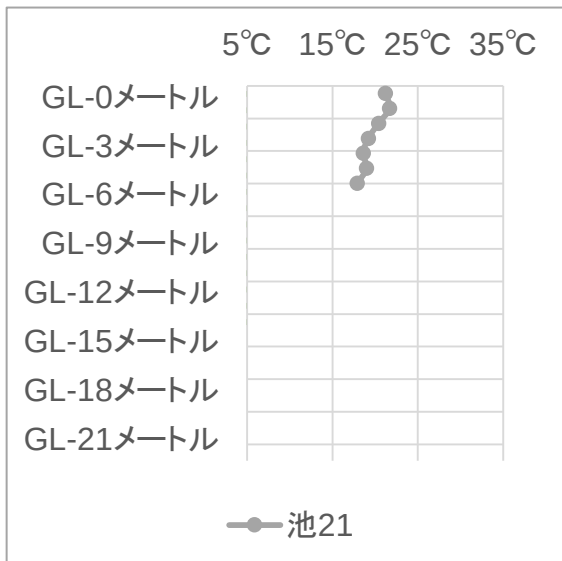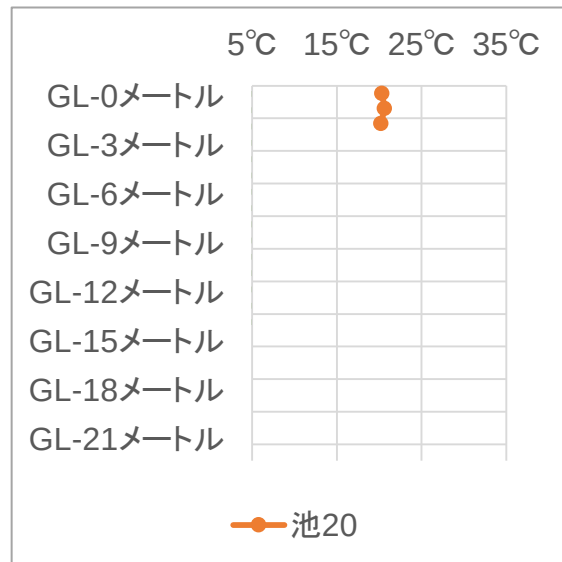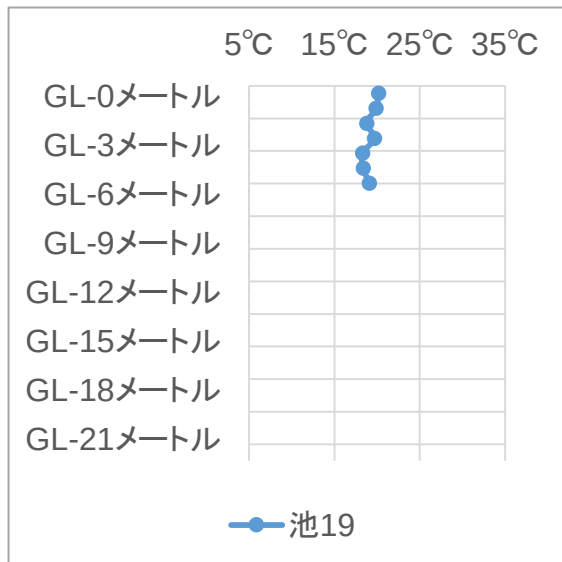

(注記)水面又は底に達する所までの計測データです

調査日:2019年7月9日

