

2020年度 最終処分場 自主モニタリングデータ(2020年4月から2021年3月分)

	ページ
1 水質調査	
(1) 調査地点図	2
(2) 埋立地周辺の地下水分析結果	3から8
(3) 埋立地からの浸出水分析結果	9から10
(4) 雨水調整池の排水分析結果	11
(5) 雨水調整池の底質分析結果	12
2 広域地下水調査	
周辺民家の井戸水分析結果	13
3 ガス・温度調査	
(1) 調査地点図	14
(2) 埋立地からの発生ガス分析結果	15から16
(3) 埋立地の地中温度測定結果	17から20

1 水質調査 (1)調査地点図



(2)埋立地周辺の地下水分析結果

MB6地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2020年4月2日	2020年5月22日	2020年6月19日	2020年7月28日	2020年8月21日	2020年9月25日	2020年10月23日	2020年11月20日	2020年12月11日	2021年1月22日	2021年2月19日	2021年3月2日
pH	-	-	7.1	6.9	6.6	6.6	6.7	7.0	6.7	6.7	7.3	6.9	7.2	6.9
水温	℃	-	15.3	15.4	15.7	15.9	16.4	14.9	15.7	16.8	15.7	14.1	14.0	15.0
電気伝導率	ミリジーメンズ毎メートル	異常が認められないこと	7.5	6.9	7.6	7.4	9.0	7.8	6.7	7.8	8.2	8.6	8.5	15
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	4.5	3.4	4.5	3.4	5.4	4.2	2.3	4.9	4.6	5.3	5.0	22
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	-	0.7	-	-	-	-	0.6	-	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	-	0.08未満	-	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-
ほう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	0.1未満	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	-	0.022	-	-	-	-	0.073	-	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB12地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2020年4月2日	2020年5月22日	2020年6月19日	2020年7月28日	2020年8月21日	2020年9月25日	2020年10月23日	2020年11月20日	2020年12月11日	2021年1月22日	2021年2月19日	2021年3月2日
pH	-	-	7.0	6.7	6.4	6.4	6.4	6.9	6.7	6.6	7.2	6.9	7.2	6.7
水温	℃	-	17.0	18.1	18.7	18.7	18.9	17.2	17.6	17.7	16.2	14.2	14.2	17.0
電気伝導率	ミリジーメンズ毎メートル	異常が認められないこと	10	15	5.3	12	18	15	13	15	14	17	13	15
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	1.5	2.6	0.6	1.7	2.5	2.1	1.9	2.5	2.7	3.7	2.0	5.1
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	-	0.2未満	-	-	-	-	0.4	-	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	-	0.08未満	-	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-
ぼう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	0.1未満	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	-	0.042	-	-	-	-	0.033	-	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB11地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2020年4月2日	2020年5月22日	2020年6月19日	2020年7月28日	2020年8月21日	2020年9月25日	2020年10月23日	2020年11月20日	2020年12月11日	2021年1月22日	2021年2月19日	2021年3月2日
pH	-	-	7.5	7.2	7.0	6.7	6.7	7.2	6.9	6.9	7.5	7.1	7.5	6.8
水温	℃	-	16.6	17.2	17.0	17.9	18.0	16.9	17.8	17.3	16.1	16.3	15.0	17.1
電気伝導率	ミリジーメンズ毎メートル	異常が認められないこと	45	42	43	45	45	48	53	46	44	41	46	52
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	49	37	40	47	47	58	70	53	46	33	54	74
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	-	0.3	-	-	-	-	0.2	-	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	-	0.08未満	-	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-
ぼう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	0.1未満	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	-	0.022	-	-	-	-	0.025	-	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB8地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2020年4月2日	2020年5月22日	2020年6月19日	2020年7月28日	2020年8月21日	2020年9月25日	2020年10月23日	2020年11月20日	2020年12月11日	2021年1月22日	2021年2月19日	2021年3月2日
pH	-	-	7.6	7.3	6.9	6.9	6.9	7.4	7.2	7.1	7.7	7.4	7.6	7.2
水温	℃	-	15.8	16.7	17.0	18.9	20.6	21.1	21.7	19.0	18.1	18.0	16.1	18.3
電気伝導率	ミリジーメンズ毎メートル	異常が認められないこと	19	19	18	19	19	18	18	18	18	18	18	18
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	5.6	5.7	5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.4	5.5	5.5	5.3	6.5
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	-	0.2未満	-	-	-	-	0.2未満	-	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	-	0.08未満	-	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-
ぼう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	0.1未満	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	-	0.022	-	-	-	-	0.023	-	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB9地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2020年4月2日	2020年5月22日	2020年6月19日	2020年7月28日	2020年8月21日	2020年9月25日	2020年10月23日	2020年11月20日	2020年12月11日	2021年1月22日	2021年2月19日	2021年3月2日
pH	-	-	7.5	7.3	7.0	6.8	7.0	7.2	7.2	6.9	7.6	7.2	7.5	7.1
水温	℃	-	15.6	16.3	16.9	18.0	18.9	16.1	16.6	16.1	15.8	13.9	15.0	16.0
電気伝導率	ミリジーメンズ毎メートル	異常が認められないこと	36	30	43	37	37	40	44	43	42	31	41	37
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	31	25	52	36	37	47	52	52	48	25	51	38
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	-	0.3	-	-	-	-	0.3	-	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	-	0.08未満	-	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-
ぼう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	0.1未満	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	-	0.023	-	-	-	-	0.24	-	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

MB2地下水

項目	単位	法令基準(注記)	2020年4月2日	2020年5月22日	2020年6月19日	2020年7月28日	2020年8月21日	2020年9月25日	2020年10月23日	2020年11月20日	2020年12月11日	2021年1月22日	2021年2月19日	2021年3月2日
pH	-	-	7.6	7.2	6.6	7.0	6.9	7.4	7.3	6.8	7.2	6.8	7.8	6.9
水温	℃	-	14.7	15.6	16.8	18.0	17.9	17.9	18.5	16.7	15.6	15.1	16.0	16.8
電気伝導率	ミリジーメンズ毎メートル	異常が認められないこと	35	35	33	33	38	46	42	39	38	35	43	46
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	異常が認められないこと	5.4	4.9	10	2.4	3.6	1.8	1.6	10	10	12	1.8	13
アルキル水銀	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
総水銀	ミリグラム毎リットル	0.0005以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
カドミウム	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
鉛	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
六価クロム	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	-	0.02未満	-	-	-	-	0.02未満	-	-	-	-
ひ素	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
全シアン	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-	不検出(0.1未満)	-	-	-	-
PCB	ミリグラム毎リットル	検出されないこと	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-	不検出(0.0005未満)	-	-	-	-
トリクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
ジクロロメタン	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
四塩化炭素	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.004以下	-	-	0.0004未満	-	-	-	-	0.0004未満	-	-	-	-
1,1-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.1以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
1,2-ジクロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.04以下	-	-	0.004未満	-	-	-	-	0.004未満	-	-	-	-
1,1,1-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	0.0005未満	-	-	-	-	0.0005未満	-	-	-	-
1,1,2-トリクロロエタン	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
1,3-ジクロロプロペン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
チウラム	ミリグラム毎リットル	0.006以下	-	-	0.0006未満	-	-	-	-	0.0006未満	-	-	-	-
シマジン	ミリグラム毎リットル	0.003以下	-	-	0.0003未満	-	-	-	-	0.0003未満	-	-	-	-
チオベンカルブ	ミリグラム毎リットル	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
ベンゼン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	-	-	0.001未満	-	-	-	-
セレン	ミリグラム毎リットル	0.01以下	-	-	0.002未満	-	-	-	-	0.002未満	-	-	-	-
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ミリグラム毎リットル	10以下	-	-	0.2未満	-	-	-	-	0.2未満	-	-	-	-
ふっ素	ミリグラム毎リットル	0.8以下	-	-	0.08未満	-	-	-	-	0.08未満	-	-	-	-
ぼう素	ミリグラム毎リットル	1以下	-	-	0.1未満	-	-	-	-	0.1未満	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	ミリグラム毎リットル	0.05以下	-	-	0.005未満	-	-	-	-	0.005未満	-	-	-	-
クロロエチレン	ミリグラム毎リットル	0.002以下	-	-	0.0002未満	-	-	-	-	0.0002未満	-	-	-	-
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎リットル	1以下	-	-	0.023	-	-	-	-	0.031	-	-	-	-

(注記)「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の維持管理の技術上の基準を定める命令

(3)埋立地からの浸出水分析結果

池の辺地区 浸出水

項目	排水基準(注記)	単位	2020年6月15日	2020年8月18日	2020年10月13日	2021年1月13日
pH	5.8から8.6	-	7.4	7.1	7.7	6.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	60	ミリグラム毎リットル	1.3	6.5	2.8	0.8
化学的酸素要求量(COD)	90	ミリグラム毎リットル	3.3	3.6	2.6	3.1
浮遊物質(SS)	60	ミリグラム毎リットル	5	3	1未満	7
全窒素	120(60)	ミリグラム毎リットル	9.8	8.4	4.7	10
電気伝導率	-	ミリシーメンス毎メートル	520	480	260	590
塩化物イオン	-	ミリグラム毎リットル	1700	1500	840	1900
水温	-	℃	20.0	22.0	20.5	18.5
酸化還元電位	-	ミリボルト	336	205	342	310
全有機炭素(TOC)	-	ミリグラム毎リットル	2.5	2.8	1.9	3.0
アルキル水銀化合物	検出されないこと	ミリグラム毎リットル	0.0005未満		0.0005未満	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	ミリグラム毎リットル	0.0005未満		0.0005未満	
カドミウム及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満		0.001未満	
鉛及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満		0.001未満	
有機リン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満		0.1未満	
六価クロム化合物	0.5	ミリグラム毎リットル	0.02未満		0.02未満	
ひ素及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満		0.001未満	
シアン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満		0.1未満	
PCB	0.003	ミリグラム毎リットル	0.0005未満		0.0005未満	
トリクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.002未満		0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.0005未満		0.0005未満	
ジクロロメタン	0.2	ミリグラム毎リットル	0.002未満		0.002未満	
四塩化炭素	0.02	ミリグラム毎リットル	0.0005未満		0.0005未満	
1,2-ジクロロエタン	0.04	ミリグラム毎リットル	0.0004未満		0.0004未満	
1,1-ジクロロエチレン	1	ミリグラム毎リットル	0.002未満		0.002未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	ミリグラム毎リットル	0.004未満		0.004未満	
1,1,1-トリクロロエタン	3	ミリグラム毎リットル	0.001未満		0.001未満	
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	ミリグラム毎リットル	0.0006未満		0.0006未満	
1,3-ジクロロプロペン	0.02	ミリグラム毎リットル	0.0002未満		0.0002未満	
チウラム	0.06	ミリグラム毎リットル	0.0006未満		0.0006未満	
シマジン	0.03	ミリグラム毎リットル	0.0003未満		0.0003未満	
チオベンカルブ	0.2	ミリグラム毎リットル	0.002未満		0.002未満	
ベンゼン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満		0.001未満	
セレン及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満		0.001未満	
1,4-ジオキサン	0.5	ミリグラム毎リットル	0.005未満		0.005未満	
ほう素及びその化合物	50	ミリグラム毎リットル	0.58		0.60	
ふっ素及びその化合物	15	ミリグラム毎リットル	0.1		0.1未満	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	ミリグラム毎リットル	5.5		3.8	
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	5	ミリグラム毎リットル	0.5未満		0.5未満	
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	30	ミリグラム毎リットル	0.5未満		0.5未満	
フェノール類	5	ミリグラム毎リットル	0.01未満		0.01未満	
銅	3	ミリグラム毎リットル	0.01未満		0.01未満	
亜鉛	2	ミリグラム毎リットル	0.03		0.02	
溶解性鉄	10	ミリグラム毎リットル	0.08未満		0.08未満	
溶解性マンガン	10	ミリグラム毎リットル	0.62		0.14	
クロム	2	ミリグラム毎リットル	0.03未満		0.03未満	
大腸菌群数	3000	価毎立方センチメートル	100		1未満	
リン	16	ミリグラム毎リットル	0.005未満		0.016	
ヨウ素消費量	-	ミリグラム毎リットル	5未満		5未満	
ダイオキシン類	10	ピコグラム-TEQ毎リットル	0.30		0.18	

(注記)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の廃止の技術上の基準を定める命令

峠谷地区 浸出水

項目	排水基準(注記)	単位	2020年6月15日	2020年8月18日	2020年10月13日	2021年1月13日
pH	5.8から8.6	-	7.6	7.4	7.7	7.4
生物化学的酸素要求量(BOD)	60	ミリグラム毎リットル	9.0	12	16	4.7
化学的酸素要求量(COD)	90	ミリグラム毎リットル	4.0	6.7	4.5	10
浮遊物質(SS)	60	ミリグラム毎リットル	2	2	1未満	6
全窒素	120(60)	ミリグラム毎リットル	7.4	14	6.8	25
電気伝導率	-	ミリジーメンス毎メートル	72	110	71	120
塩化物イオン	-	ミリグラム毎リットル	85	160	81	130
水温	-	℃	19.2	21.0	19.5	18.0
酸化還元電位	-	ミリボルト	379	236	370	310
全有機炭素(TOC)	-	ミリグラム毎リットル	2.4	4.9	2.9	9.1
アルキル水銀化合物	検出されないこと	ミリグラム毎リットル	0.0005未満		0.0005未満	
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	ミリグラム毎リットル	0.0005未満		0.0005未満	
カドミウム及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満		0.001未満	
鉛及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満		0.001未満	
有機リン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満		0.1未満	
六価クロム化合物	0.5	ミリグラム毎リットル	0.02未満		0.02未満	
ひ素及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満		0.001未満	
シアン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満		0.1未満	
PCB	0.003	ミリグラム毎リットル	0.0005未満		0.0005未満	
トリクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.002未満		0.002未満	
テトラクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.0005未満		0.0005未満	
ジクロロメタン	0.2	ミリグラム毎リットル	0.002未満		0.002未満	
四塩化炭素	0.02	ミリグラム毎リットル	0.0005未満		0.0005未満	
1,2-ジクロロエタン	0.04	ミリグラム毎リットル	0.0004未満		0.0004未満	
1,1-ジクロロエチレン	1	ミリグラム毎リットル	0.002未満		0.002未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	ミリグラム毎リットル	0.004未満		0.004未満	
1,1,1-トリクロロエタン	3	ミリグラム毎リットル	0.001未満		0.001未満	
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	ミリグラム毎リットル	0.0006未満		0.0006未満	
1,3-ジクロロプロペン	0.02	ミリグラム毎リットル	0.0002未満		0.0002未満	
チウラム	0.06	ミリグラム毎リットル	0.0006未満		0.0006未満	
シマジン	0.03	ミリグラム毎リットル	0.0003未満		0.0003未満	
チオベンカルブ	0.2	ミリグラム毎リットル	0.002未満		0.002未満	
ベンゼン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満		0.001未満	
セレン及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.001未満		0.001未満	
1,4-ジオキサン	0.5	ミリグラム毎リットル	0.005未満		0.005未満	
ほう素及びその化合物	50	ミリグラム毎リットル	0.31		0.35	
ふっ素及びその化合物	15	ミリグラム毎リットル	0.1		0.1未満	
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	ミリグラム毎リットル	5.0		4.3	
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	5	ミリグラム毎リットル	0.5未満		0.5未満	
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	30	ミリグラム毎リットル	0.5未満		0.5未満	
フェノール類	5	ミリグラム毎リットル	0.01未満		0.01未満	
銅	3	ミリグラム毎リットル	0.01未満		0.01	
亜鉛	2	ミリグラム毎リットル	0.03		0.03	
溶解性鉄	10	ミリグラム毎リットル	0.08未満		0.08未満	
溶解性マンガン	10	ミリグラム毎リットル	0.09		0.16	
クロム	2	ミリグラム毎リットル	0.03未満		0.03未満	
大腸菌群数	3000	個毎立方センチメートル	37		1未満	
リン	16	ミリグラム毎リットル	0.007		0.021	
ヨウ素消費量	-	ミリグラム毎リットル	5未満		5未満	
ダイオキシン類	10	ピコグラム-TEQ毎リットル	0.018		0.020	

(注記)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の廃止の技術上の基準を定める命令

(4) 雨水調整池の排水分析結果

項目	排水基準(注記)	単位	2020年7月28日
pH	5.8から8.6	-	7.6
生物化学的酸素要求量(BOD)	60	ミリグラム毎リットル	0.8
化学的酸素要求量(COD)	90	ミリグラム毎リットル	3.6
浮遊物質(SS)	60	ミリグラム毎リットル	9.4
全窒素	120(60)	ミリグラム毎リットル	0.6未満
電気伝導率	-	ミリジーメンス毎メートル	19
塩化物イオン	-	ミリグラム毎リットル	18
水温	-	℃	23.2
アルキル水銀化合物	検出されないこと	ミリグラム毎リットル	0.0005未満
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	ミリグラム毎リットル	0.0005未満
カドミウム及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.003未満
鉛及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
有機リン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満
六価クロム化合物	0.5	ミリグラム毎リットル	0.04未満
ひ素及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
シアン化合物	1	ミリグラム毎リットル	0.1未満
PCB	0.003	ミリグラム毎リットル	0.0005未満
トリクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
テトラクロロエチレン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.005未満
ジクロロメタン	0.2	ミリグラム毎リットル	0.02未満
四塩化炭素	0.02	ミリグラム毎リットル	0.002未満
1,2-ジクロロエタン	0.04	ミリグラム毎リットル	0.004未満
1,1-ジクロロエチレン	1	ミリグラム毎リットル	0.02未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	ミリグラム毎リットル	0.04未満
1,1,1-トリクロロエタン	3	ミリグラム毎リットル	0.005未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.06	ミリグラム毎リットル	0.006未満
1,3-ジクロロプロペン	0.02	ミリグラム毎リットル	0.002未満
チウラム	0.06	ミリグラム毎リットル	0.006未満
シマジン	0.03	ミリグラム毎リットル	0.003未満
チオベンカルブ	0.2	ミリグラム毎リットル	0.02未満
ベンゼン	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
セレン及びその化合物	0.1	ミリグラム毎リットル	0.01未満
1,4-ジオキサン	0.5	ミリグラム毎リットル	0.05未満
ほう素及びその化合物	50	ミリグラム毎リットル	0.1未満
ふっ素及びその化合物	15	ミリグラム毎リットル	0.1未満
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200	ミリグラム毎リットル	0.5未満
ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類）	5	ミリグラム毎リットル	0.5未満
ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類）	30	ミリグラム毎リットル	0.5未満
フェノール類	5	ミリグラム毎リットル	0.05未満
銅	3	ミリグラム毎リットル	0.1未満
亜鉛	2	ミリグラム毎リットル	0.1未満
溶解性鉄	10	ミリグラム毎リットル	0.1未満
溶解性マンガン	10	ミリグラム毎リットル	0.1未満
クロム	2	ミリグラム毎リットル	0.04未満
大腸菌群数	3000	毎立方センチメートル	580
リン	16	ミリグラム毎リットル	0.06未満
ダイオキシン類	10	ピコグラム-TEQ毎リットル	0.017

(注記)「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「ダイオキシン類対策特別措置法」の規定に基づく最終処分場の廃止の技術上の基準を定める命令

(5) 雨水調整池の底質分析結果

雨水調整池流入口3地点混合

項目名	単位	環境基準(注記)	2021年2月19日
ダイオキシン類	ピコグラム-TEQ毎グラム	150	9.8

(注記)ダイオキシン類対策特別措置法

公共用水域の水底の底質に適用されるため適用外

2 広域地下水調査

周辺民家の井戸水分析結果

調査日:2020年12月10日

項目名	単位	バックグラウンドエリア	Aエリア	Aエリア	Bエリア	Bエリア	Cエリア	Dエリア	Dエリア	Dエリア
		周辺13	周辺4	周辺5	周辺17	周辺18	周辺6	周辺9	周辺10	周辺15
水素イオン濃度		8.1	8.1	7.4	6.7	7.0	6.8	7.5	6.4	7.1
電気伝導率	ミリジーメンス毎メートル	16	17	13	12	11	22	29	5.3	18
塩化物イオン	ミリグラム毎リットル	2.2	2.5	2.1	2.8	2.5	11	19	4.2	14

バックグラウンドエリア

…処分場の影響を受けない(下流側に位置しない)地区

Aエリア

…処分場の谷筋になる地区

Bエリア

…浅部に湧水がある地区


Cエリア

…地層の傾斜では下方側になる地区

Dエリア

…処分場の南東部の谷戸の地区

3 ガス・温度調査
(1)調査地点図

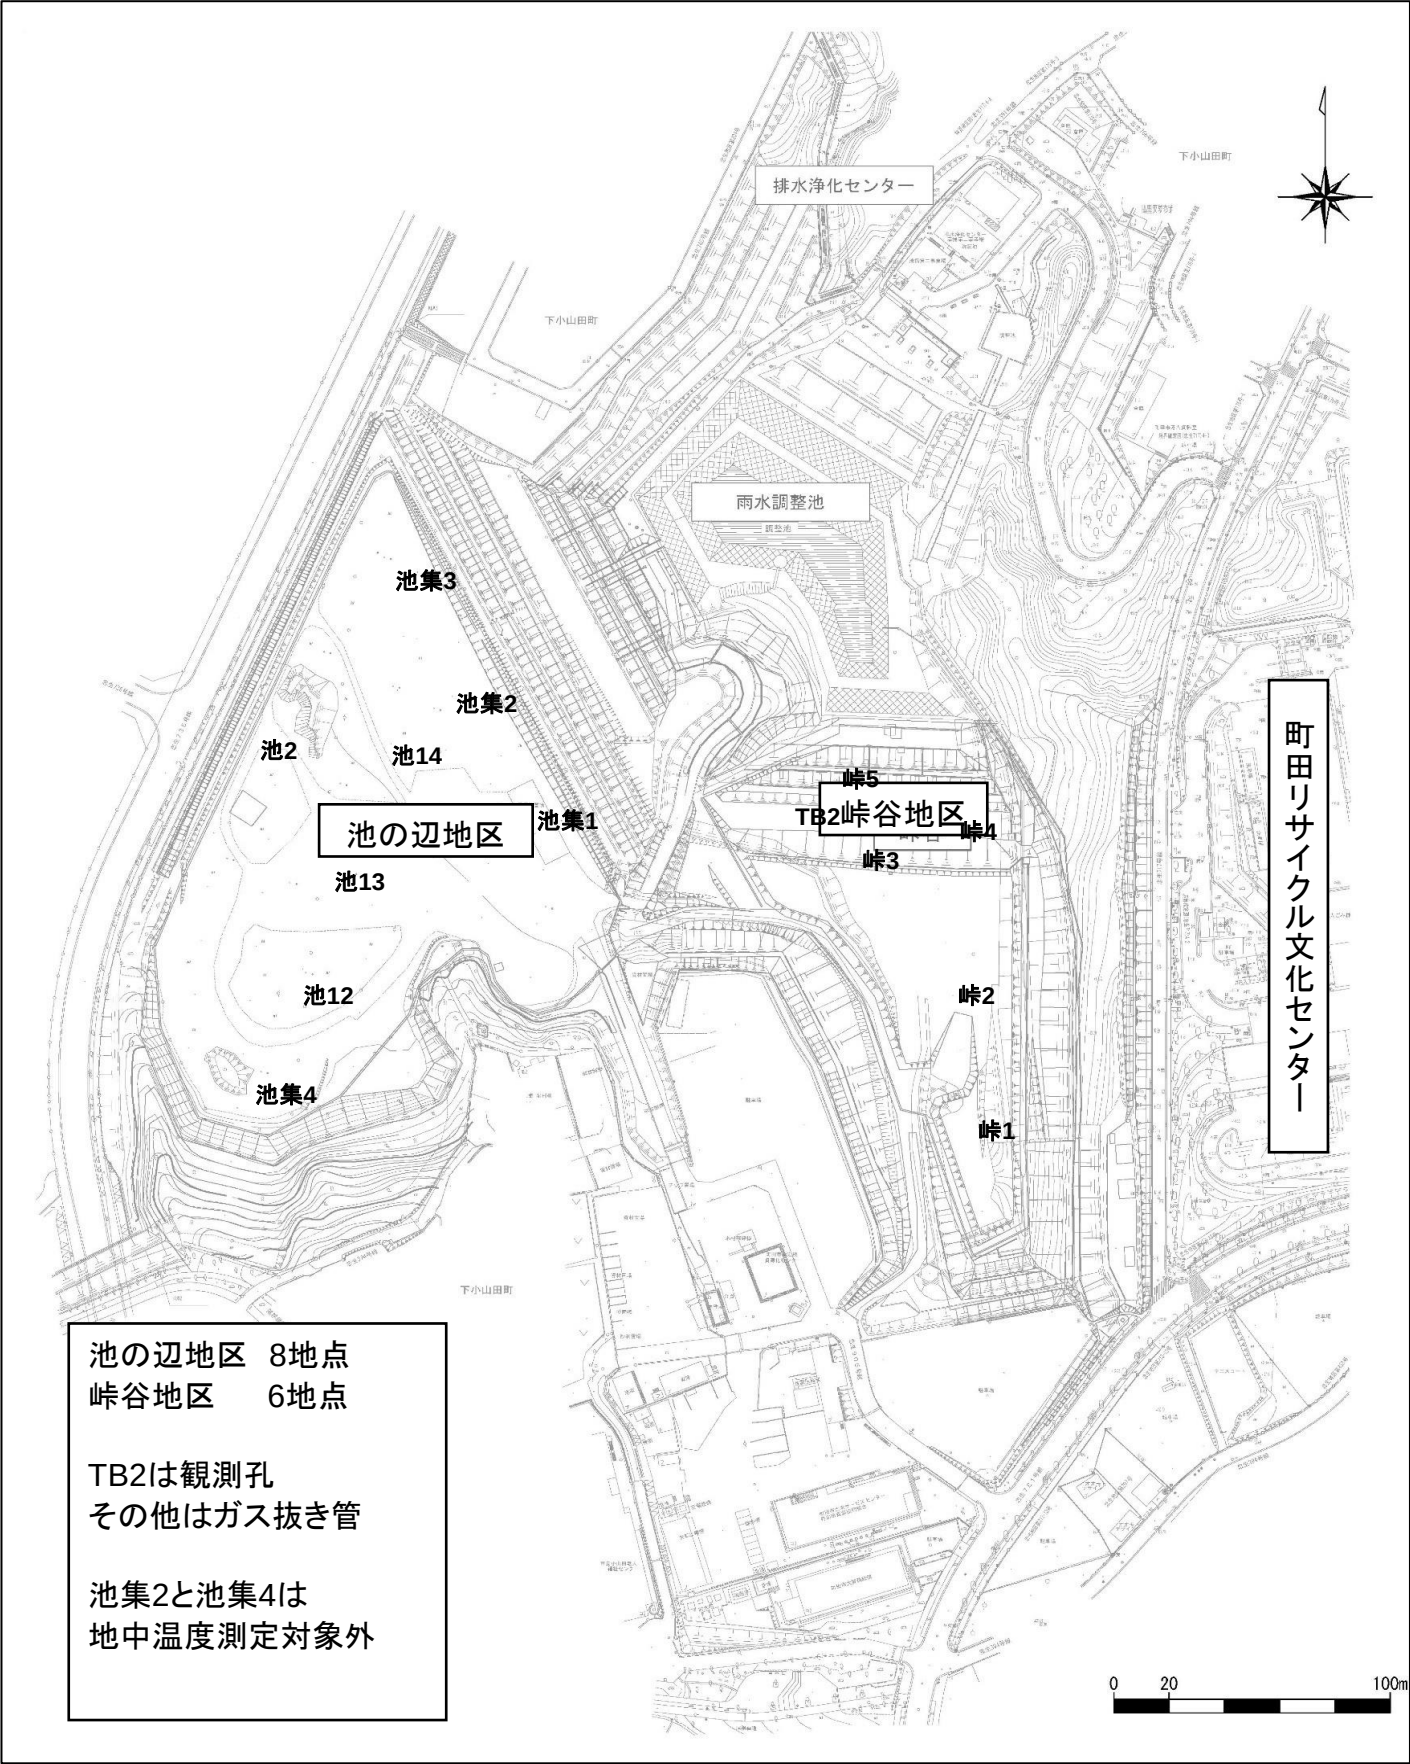

(2)埋立地からの発生ガス分析結果

調査日:2020年6月15から16日

項目	単位	池集1	池集2	池集3	池集4	池 2	池 12	池 13	池 14	峠 1	峠 2	峠 3	峠 4	峠 5	TB 2
流量	リットル毎分	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
圧力	パスカル	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
メタン	ppm	5	7	13	41	11	1300	850	37	390	2	1	1	2	2500
二酸化炭素	%	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.5	0.4	0.2	0.2	0.1未満	0.1	0.5	0.9	1.9
硫化水素	ppm	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア	ppm	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
酸素	%	22	20	18	22	18	14	17	21	20	22	21	21	15	5.2
窒素	%	78	80	82	78	82	85	82	79	79	78	79	79	84	92
水素	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

調査日:2020年8月18から19日

項目	単位	池集1	池集2	池集3	池集4	池 2	池 12	池 13	池 14	峠 1	峠 2	峠 3	峠 4	峠 5	TB 2
流量	リットル毎分	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
圧力	パスカル	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
メタン	ppm	8100	4	1	2	1	2	91	31	44	8	1	1未満	11	420
二酸化炭素	%	0.3	0.1	0.4	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.6	0.2	0.5	0.1	1.0	2.9	1.1
硫化水素	ppm	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア	ppm	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
酸素	%	10	17	14	22	19	22	21	18	21	21	22	21	17	2.4
窒素	%	87	82	85	78	81	78	78	81	79	78	78	78	81	95
水素	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

調査日:2020年10月12から13日

項目	単位	池集1	池集2	池集3	池集4	池 2	池 12	池 13	池 14	峠 1	峠 2	峠 3	峠 4	峠 5	TB 2
流量	リットル毎分	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
圧力	パスカル	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
メタン	ppm	46000	10	4	4	7	3200	4	25	94	4	8	11	2700	5400
二酸化炭素	%	0.4	0.1	0.1	0.1未満	0.1	0.4	1.3	0.5	0.1	0.1未満	0.1未満	1.6	2.9	1.2
硫化水素	ppm	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア	ppm	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
酸素	%	3.1	11	18	22	16	17	16	21	22	22	21	20	7.2	1.8
窒素	%	92	88	81	77	84	81	83	78	78	77	78	78	89	96
水素	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満







調査日:2021年1月13から14日

項目	単位	池集1	池集2	池集3	池集4	池 2	池 12	池 13	池 14	峠 1	峠 2	峠 3	峠 4	峠 5	TB 2
流量	リットル毎分	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
圧力	パスカル	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満	2未満
メタン	ppm	7900	10	1	7	3	290	210	43	5	4	17	17	2	2
二酸化炭素	%	0.7	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.9	0.1	0.1未満	0.1未満	2.1	0.5	0.1	2.6
硫化水素	ppm	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
アンモニア	ppm	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
酸素	%	9.3	22	21	22	22	20	16	23	23	23	18	22	23	15
窒素	%	89	78	80	79	80	82	86	81	80	81	83	81	81	86
水素	%	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(3) 埋立地の地中温度測定結果







(注記) 水面又は底に達する所までの計測データです

調査日: 2020年8月18日

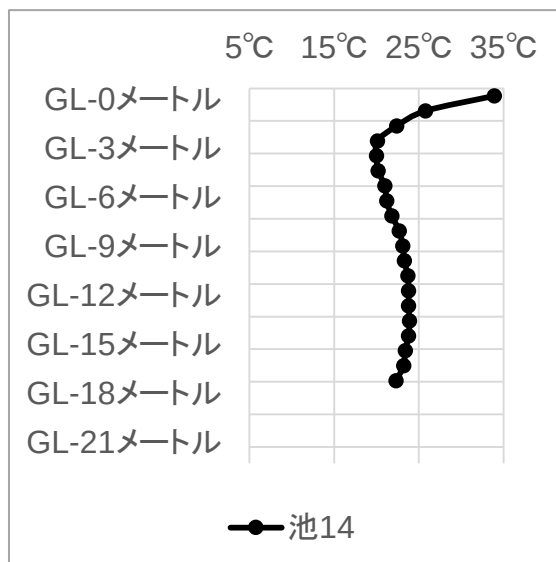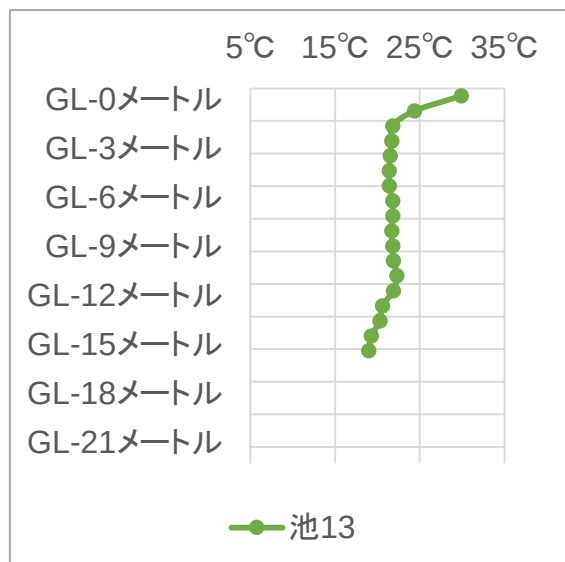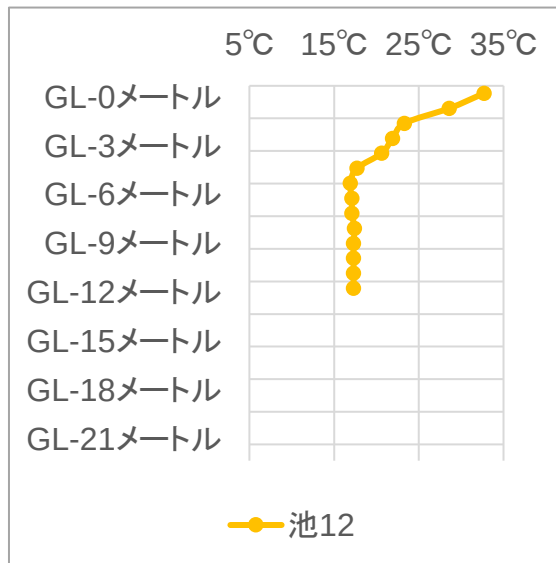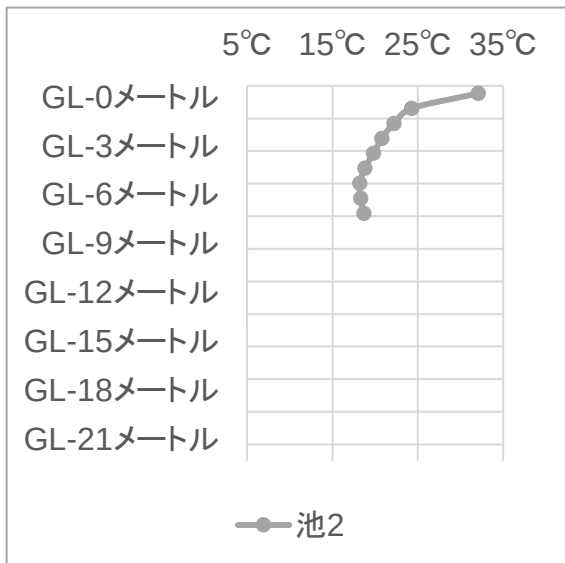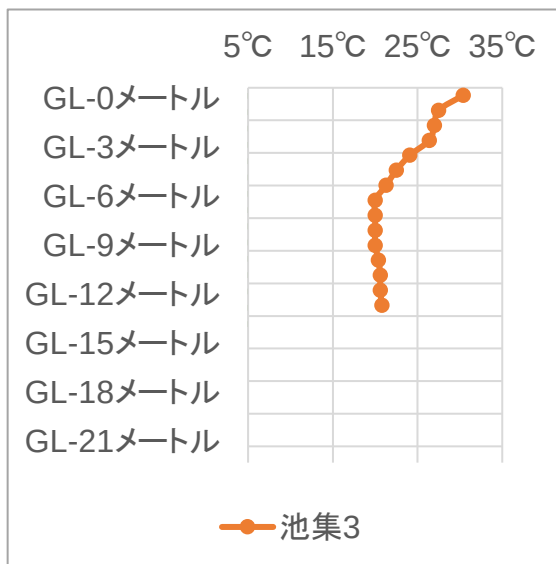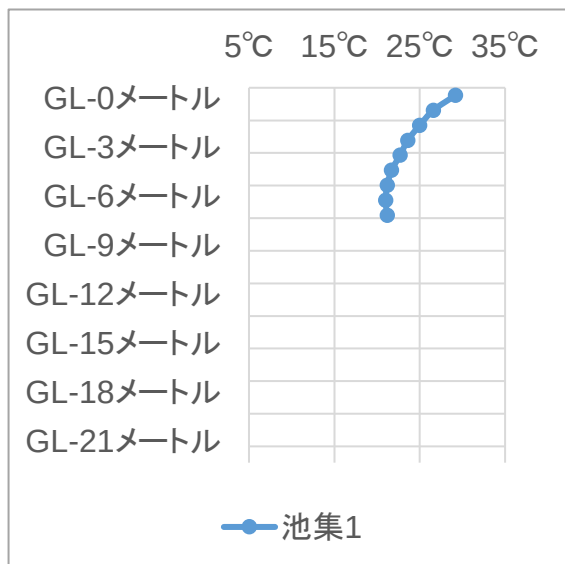







(注記)水面又は底に達する所までの計測データです

調査日:2020年8月19日

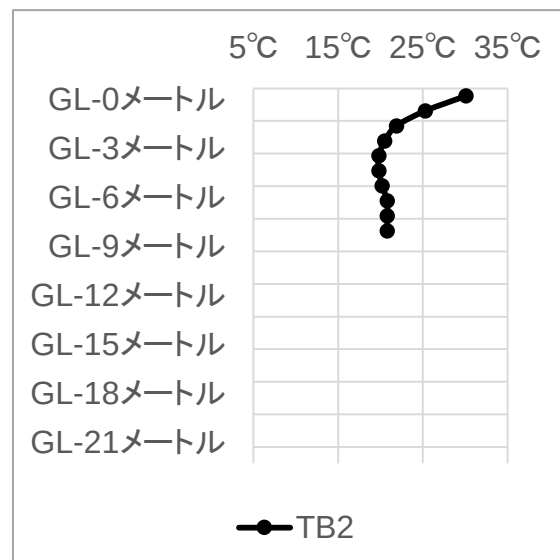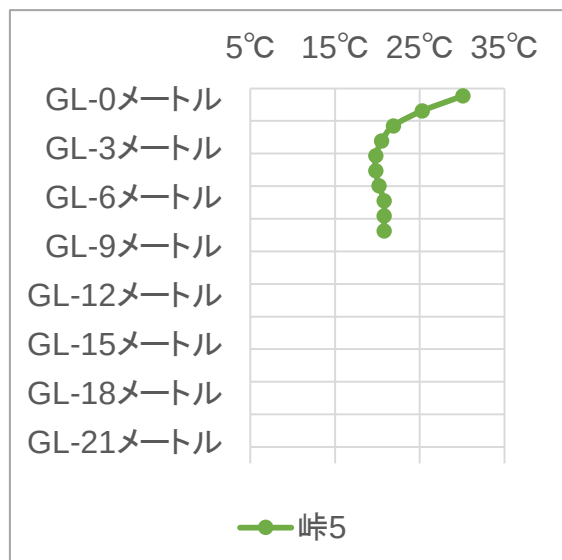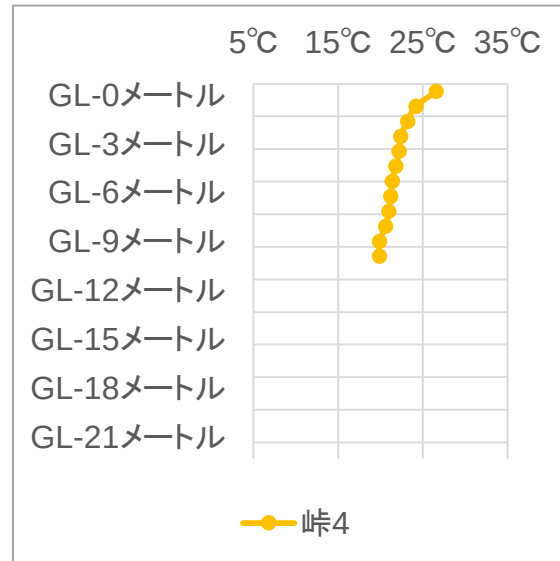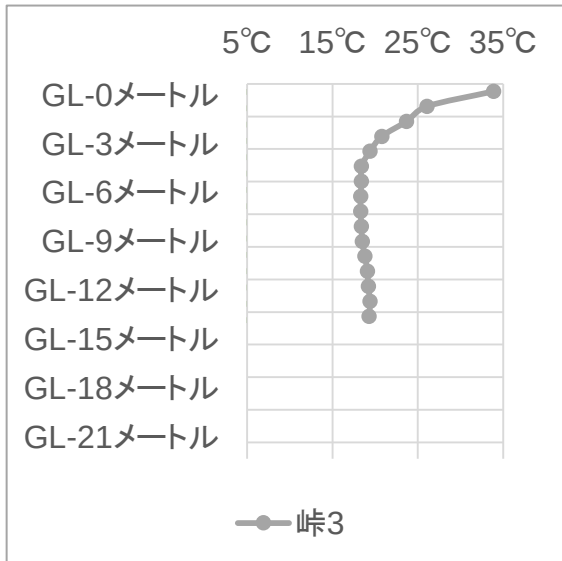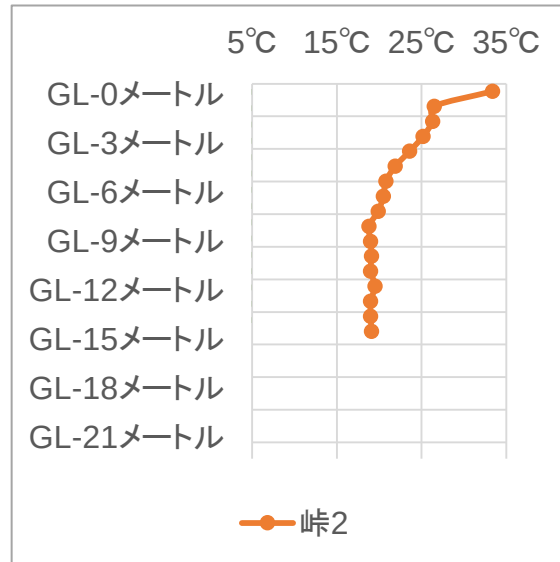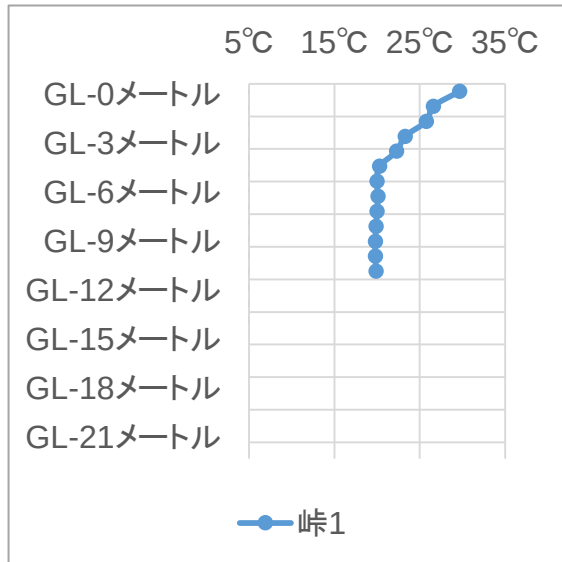

(注記)水面又は底に達する所までの計測データです

調査日:2021年1月13日

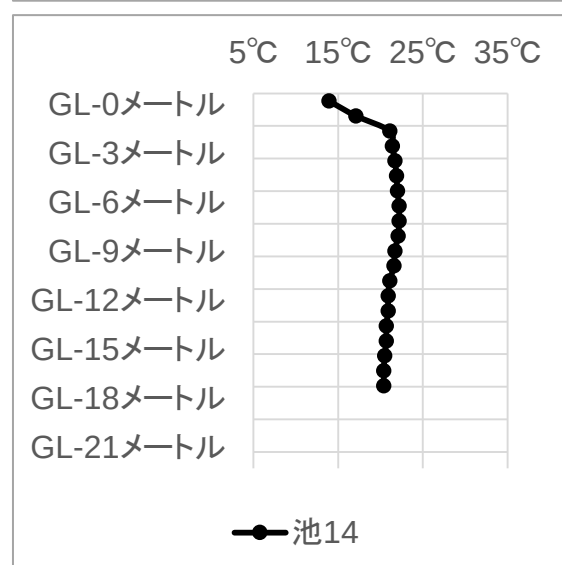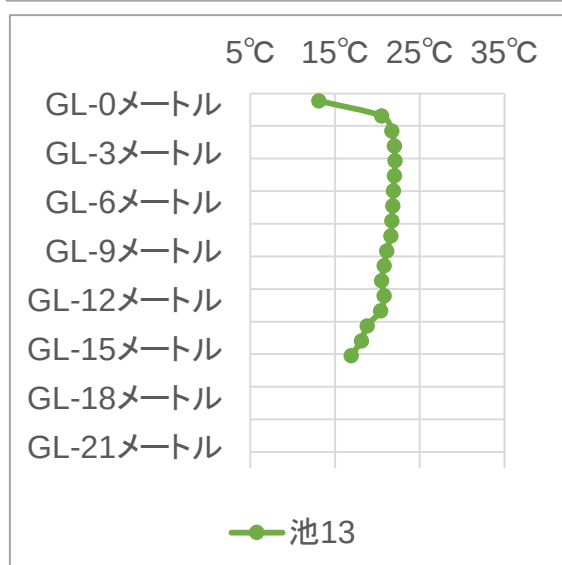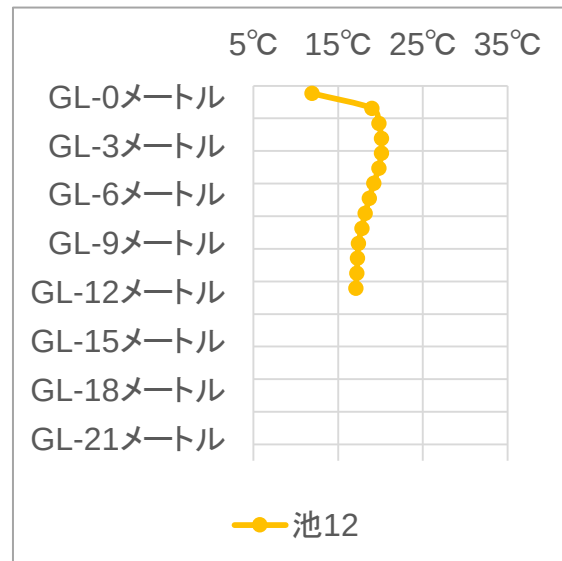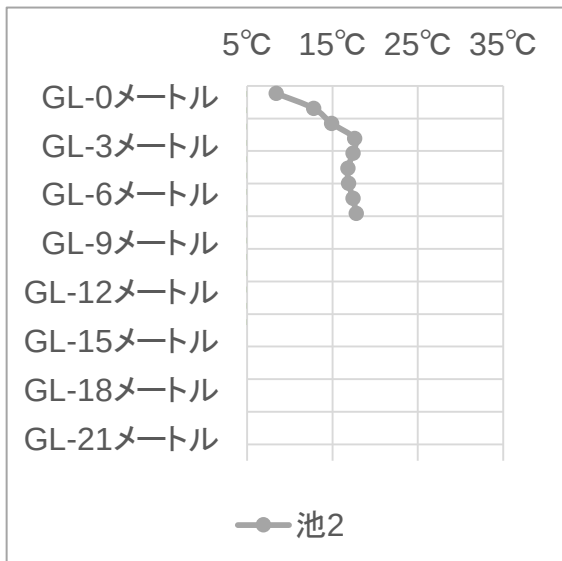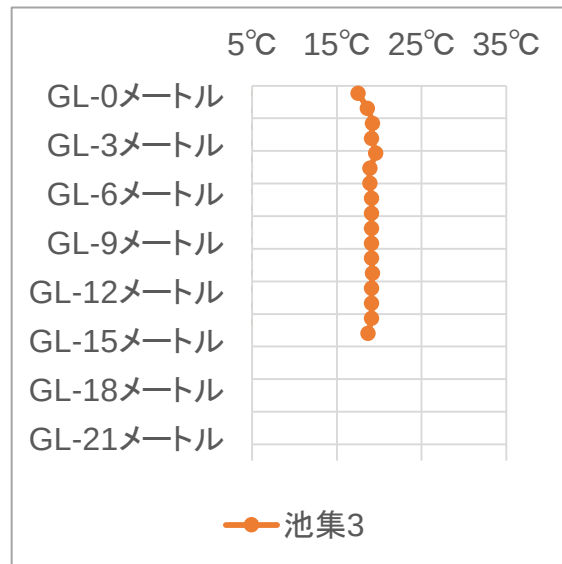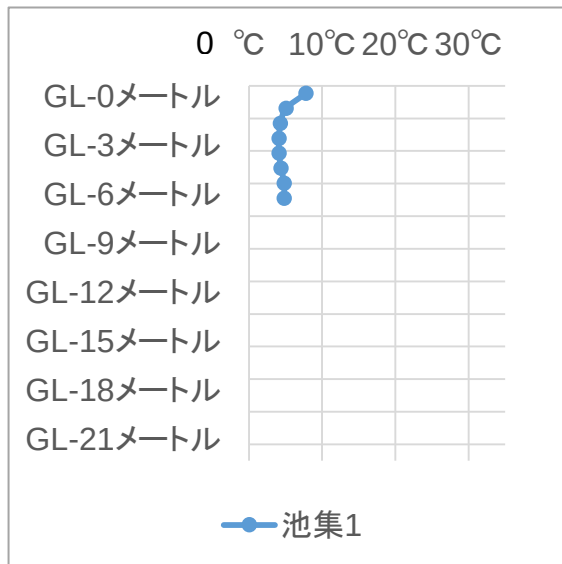

(注記)水面又は底に達する所までの計測データです

調査日:2021年1月14日

