


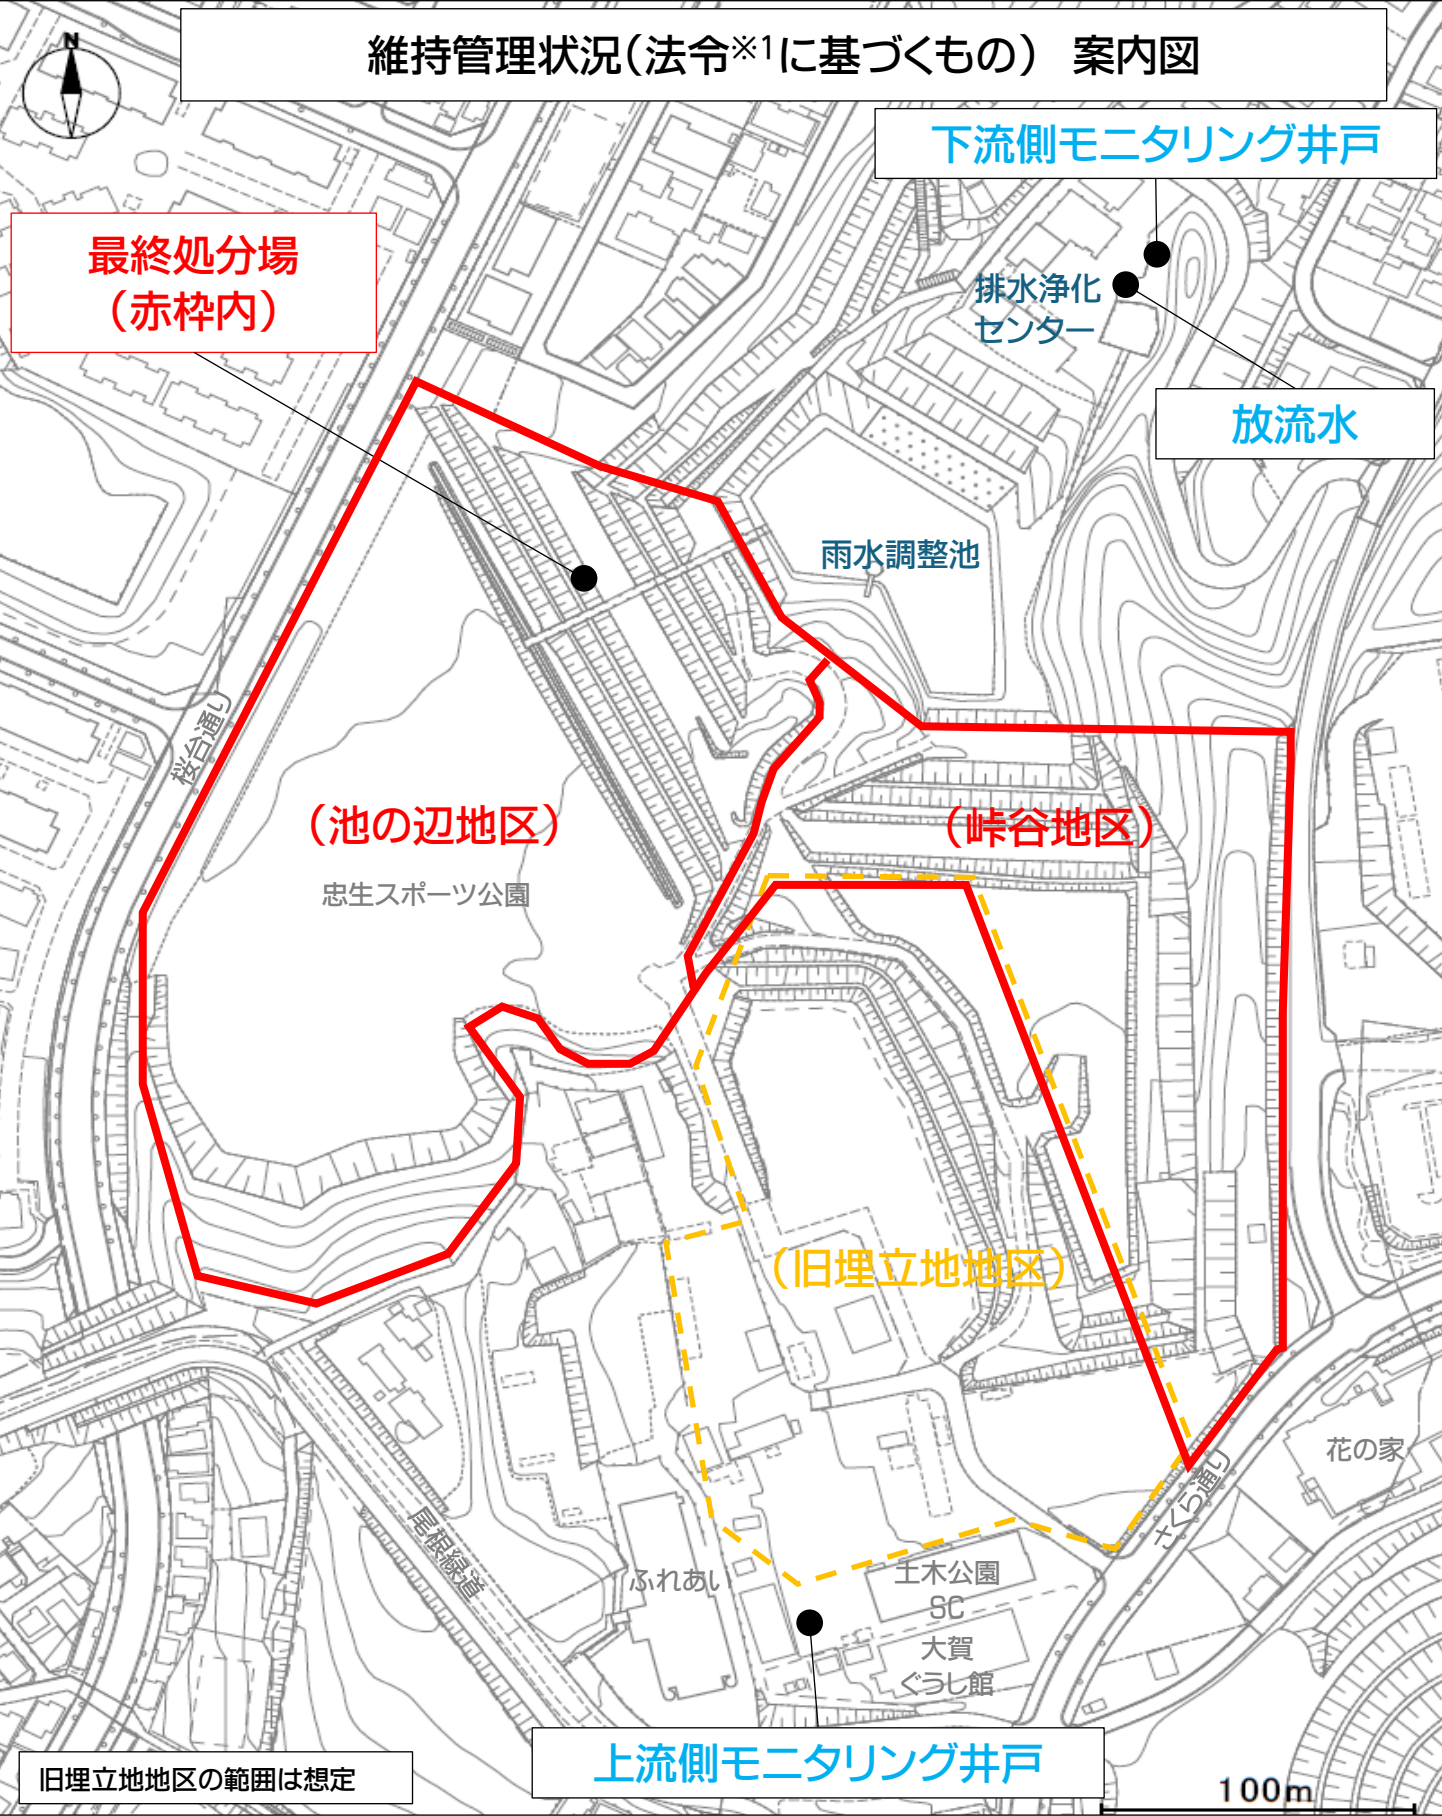

維持管理内容(法令※ ¹ に基づくもの)				
維持管理項目		維持管理内容	対象	頻度等
1	廃棄物の飛散	日常点検で廃棄物が露出している等の異常がないことを確認※ ²	最終処分場	毎日(日祝除く)
2	悪臭	日常点検で廃棄物が露出している等の異常がないことを確認※ ²	最終処分場	毎日(日祝除く)
3	火災	日常点検で廃棄物が露出している等の異常がないことを確認※ ² 埋立地内での火器の使用に十分注意する	最終処分場	毎日(日祝除く)
4	害虫	日常点検で廃棄物が露出している等の異常がないことを確認※ ²	最終処分場	毎日(日祝除く)
5	立入防止	埋立地の範囲を明示し、その範囲をネットフェンス等で囲う	最終処分場	設置済
		公園利用部分は、公園閉園時間帯について門扉を施錠 それ以外は、関係者以外立ち入り禁止		毎日(日祝除く)
6	立札	最終処分場であることを表示する立札を設置	最終処分場	設置済
7	擁壁(えん堤)	日常点検で破損等の異常がないことを確認※ ²	最終処分場	毎日(日祝除く)
8	遮水工	日常点検で破損等の異常がないことを確認※ ²	最終処分場	毎日(日祝除く)
9	地下水	埋立地の上流及び下流の地下水について、水質の悪化がないか確認※ ¹	上流側モニタリング井戸 下流側モニタリング井戸	※ ³
10	調整池	日常点検で破損等の異常がないことを確認※ ²	雨水調整池	毎日(日祝除く)
11	浸出水駅処理設備	日常点検で正常に機能していることを確認※ ²	排水浄化センター	毎日(日祝除く)
		処理水(放流水)が排出基準に適合していることを確認※ ²	放流水	※ ⁴
12	開渠	日常点検で雨水排水の機能が十分に発揮できているかを確認※ ²	最終処分場	毎日(日祝除く)
13	発生ガス	ガス抜き管を設けて埋立地から発生するガスを排除する	最終処分場	設置済
14	開口部の閉鎖	埋め立てた廃棄物の上に厚さ80センチの土砂による覆土を施工	最終処分場	設置済
15	残余量	埋め立て容量を1年に1回以上測定し、記録する		記録・保管
16	記録	埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量、最終処分場の維持管理の点検、検査その他の措置の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間保存する。		記録・保管

(注記)

※² ・・ 異常等が見つかった場合は必要な措置を講ずる

※³ ・・ 年1回以上 地下水等検査項目及びダイオキシン類の濃度
月1回以上 電気伝導率、塩化物イオン

※⁴ ・・ 年1回以上 排水基準等に係る項目
月1回以上 水素イオン濃度(pH)、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質質量(SS)