


下水道台帳の見かた

下水道台帳はカラーです。

管径 ○250	管種別 HP(ヒューム管)	勾配 5.00‰	管延長 39.00	管の色が【青】は、 ⇒ 雨水管です。
	90.840	雨408	90.645	汚水は流せません。
	上流管底	管理番号	下流管底	下流管底は 橙表示。

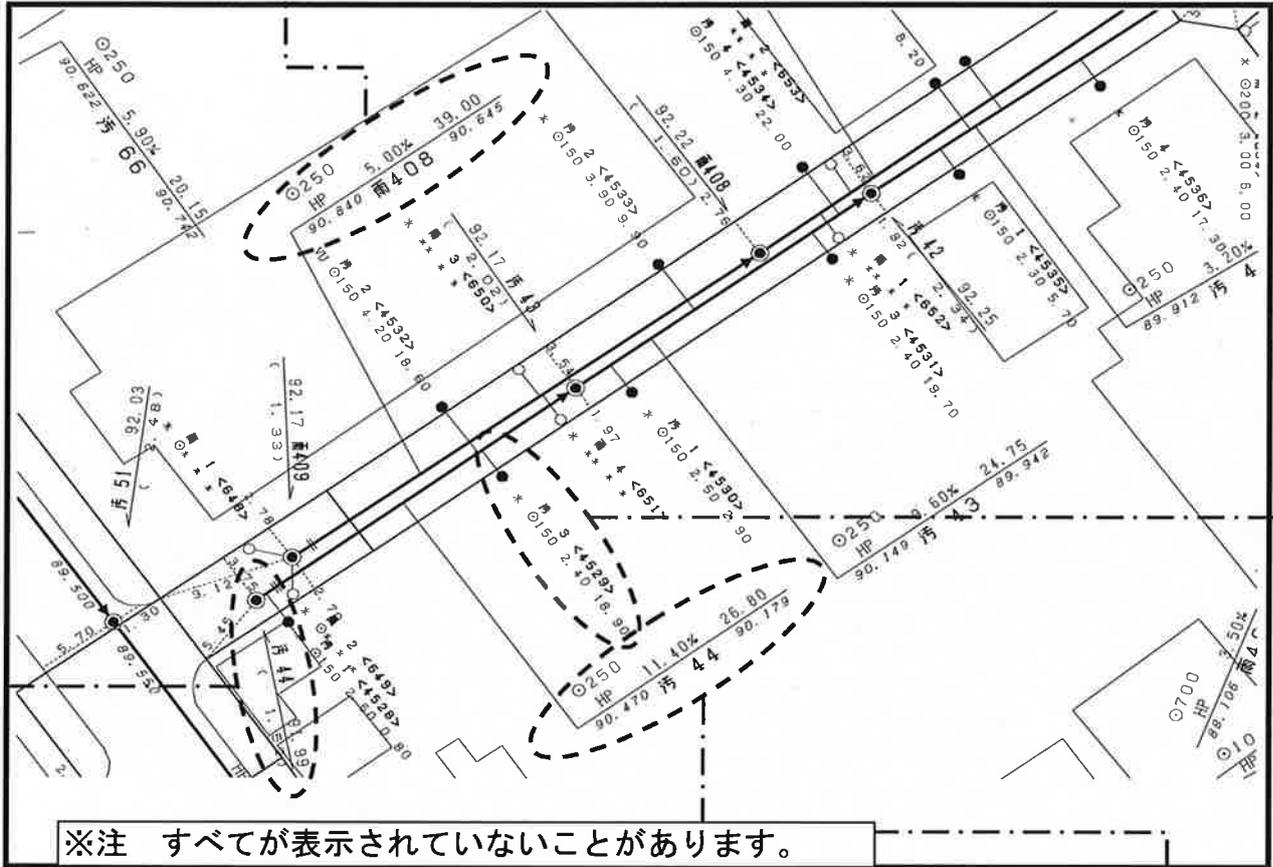

管径 ○250	管種別 HP	勾配 11.40‰	管延長 26.80	管の色が【赤】は、 ⇒ 汚水管です。
	90.470	汚44	90.179	雨水は流せません。
	上流管底	管理番号	下流管底	下流管底は 橙表示。

管理番号	地盤高	矢印先の マンホール を表示。
汚44	91.99	
(1.52)	マンホール深さ	

樹の管理番号	樹の色が 黒● 表示
汚3<4529>	は汚水樹です。
* ○150 2.40 18.90	雨水は流せません。
管種 口径 取付管延長	雨水樹は 白○ 表示。
	上流人孔～距離

雨水は原則宅地内浸透です。

町田市は分流式です。雨水は汚水管へ流せません。
(オーバーフロー分については町田市道の側溝に接続可能です。)

参考資料

土被り計算方法・・・おおよその計算方法です。

- マンホール深さ表示有のとき ⇒ マンホール深さ－管径
ex. 1.52-0.25(φ250)=1.27m・・・マンホール近くの管の土被り。
 - マンホール深さ表示無のとき ⇒ マンホール地盤高－管底－管径
ex. 91.99-90.47-0.25=1.27m・・・マンホール近くの管の土被り。
- 詳細については、職員にお尋ねください。