


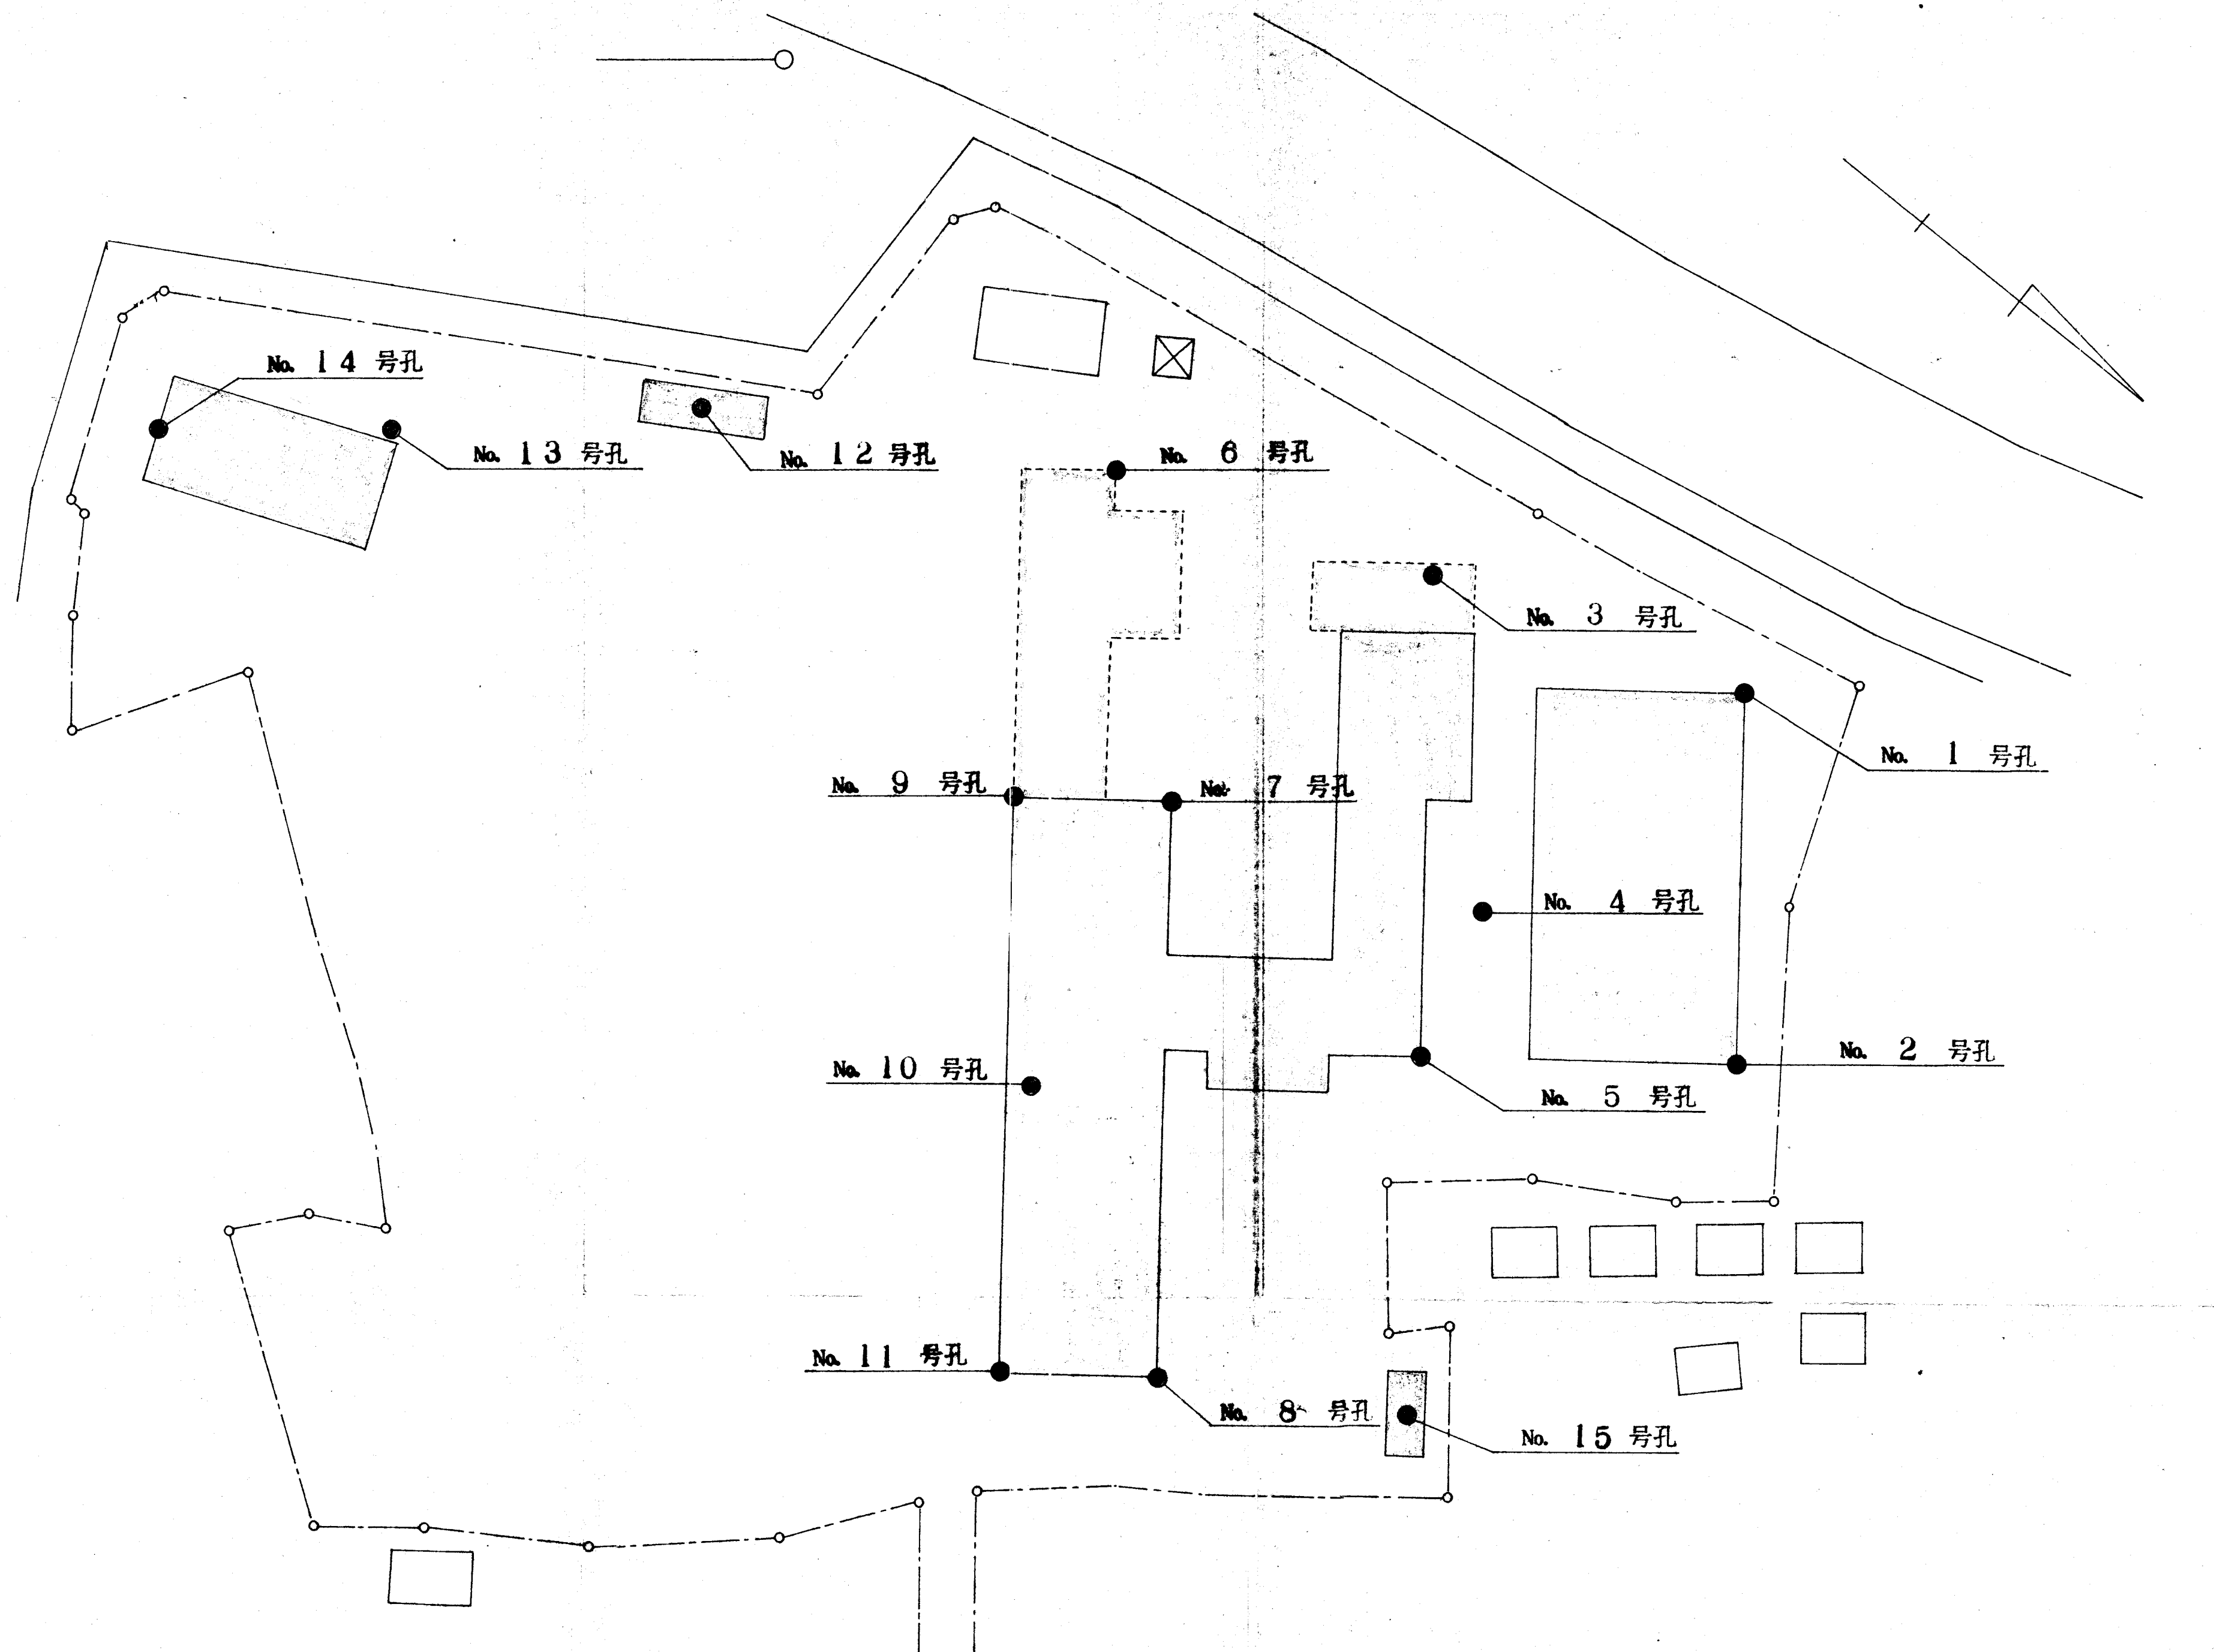

調査位置図

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名・調査地点 (仮称)木曾中学校地質調査委託

標 高 96.528 m

調査年月日 56年 5月25日～56年 5月27日

ボーリング孔: No. 1

孔内水位 GL-6.23 m

標 尺 m	標 高 m	深 さ m	層 厚 m	現 場 観 察 記 録				標 準 貫 入 試 験										試 料 採 取							
				土質記号	土質名	色調	記 事	深 さ m	打撃 回数 貫入量 cm	10cmごとの 打 撃 回 数			N 値						試料 番号	深さ m	採取 方法				
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50				60			
1				X	表 土	暗 褐	砂質シルト、草根、腐植物、有機物混入。	1.00	3/34	1/13	1/11	1													
2	94.628	1.90	1.90								2.00	2/36	1/24		1/12										
3				Y	ロ ム 茶 褐		腐植物少量混入。 炭化物混入。 含水多くゆるい。	2.36																	
4											3.00	1/42													
5	92.028	4.50	2.60	X				3.42																	
6											4.00	1/31													
7				O			玉石処々点在する。 粘土混り砂上層に処々 存在す。 風化礫混入す。 礫φ5~120mm位。	4.31																	
8											5.00	24/30	10	6	8										
9				O				5.30																	
10											6.00	39/30	11	13	15										
11				O				6.30																	
12											7.00	41/30	14	13	14										
13				O				7.30																	
14											8.00	44/30	13	15	16										
15				O				8.30																	
16											9.00	46/30	12	16	18										
17				O				9.30																	
18											10.00	50/29	14	19	17/9										
19				O				10.29																	
20											11.00	50/28	13	20	17/8										
21				O				11.28																	
22											12.00	50/26	16	16	18/6										
23				O				12.26																	
24											13.00	50/9			/										
25				O				13.09																	
26											14.00	50/29	13	16	21/9										
27				O				14.29																	
28											15.00	50/24	15	21	14/4										
29	81.288	15.24	10.74					15.24																	
30																									

備 考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
○ 貫入試験用サンプラー

- ⊙ デニソン型サンプラー
⊕ フォイルサンプラー
× そ の 他

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名・調査地点 (仮称)木曾中学校地質調査委託

標 高 97.720 m


調査年月日 56年5月27日～56年5月29日

ボーリング孔: No.

2

孔内水位

GL-6.50 m

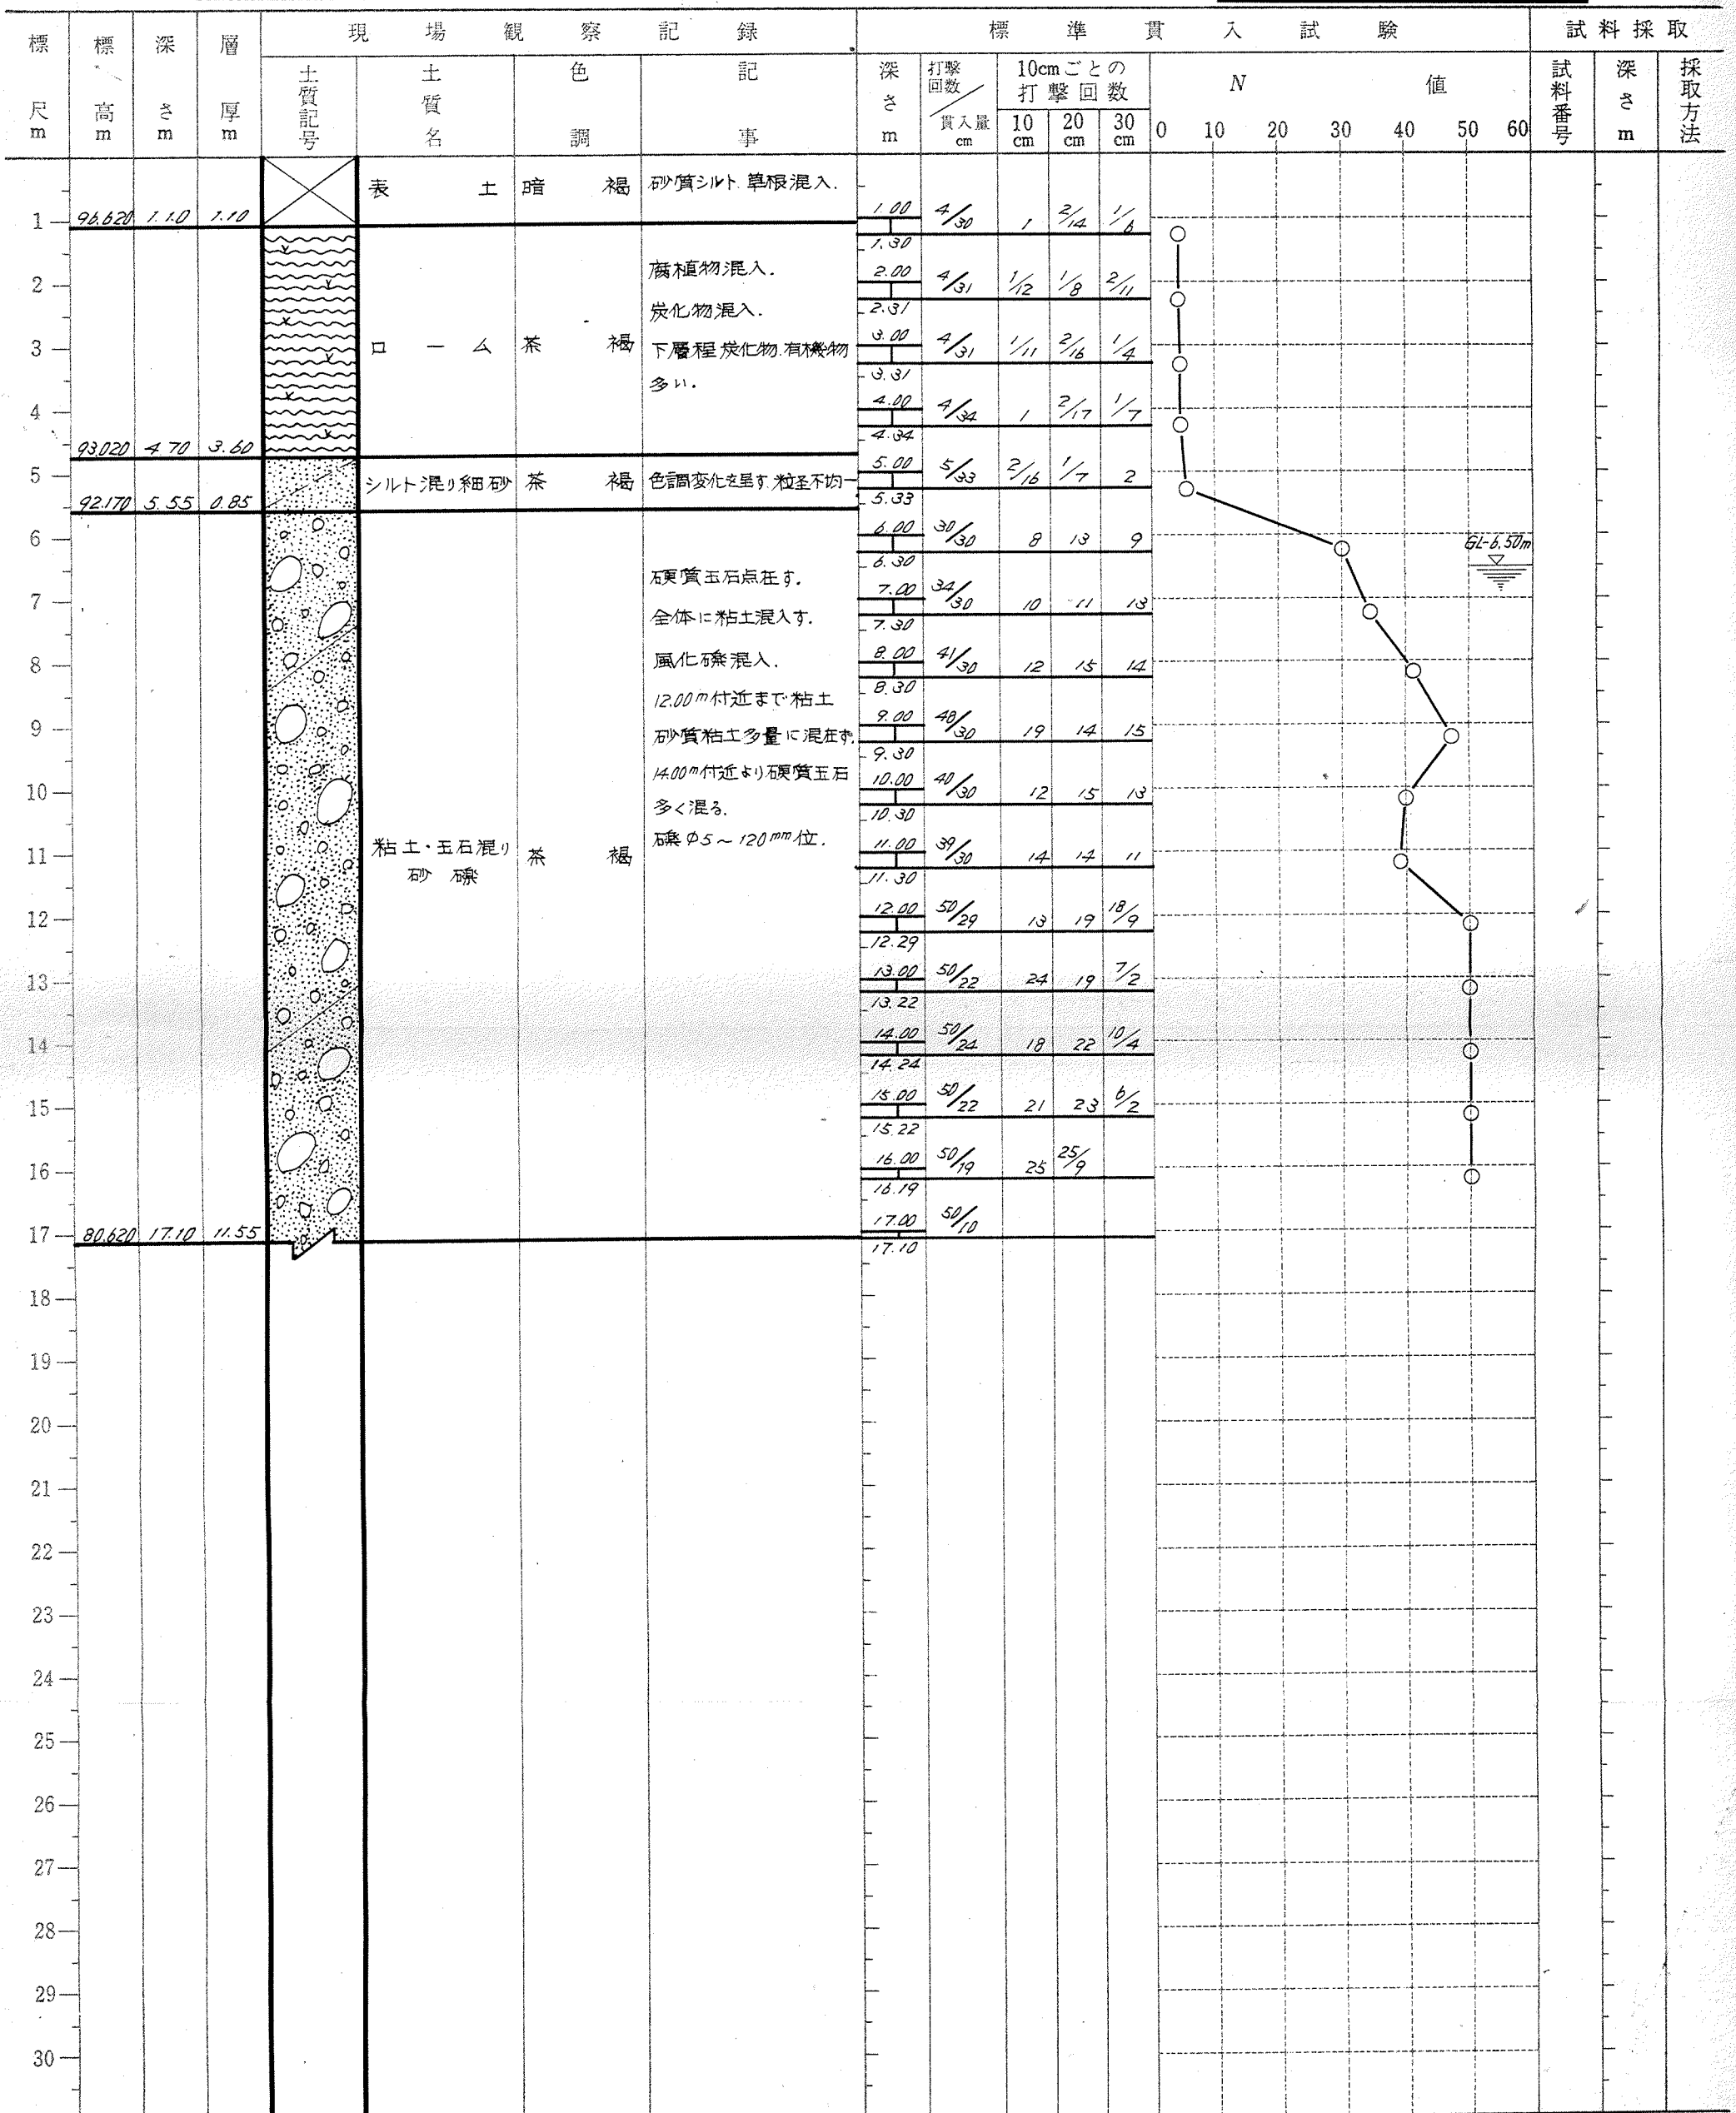

備 考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- デリソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名・調査地点 (仮称)木曾中学校地質調査委託

標 高 95.638 m

調査年月日 56年5月23日～56年5月25日

ボーリング孔：No. 3

孔内水位 GL-5.69 m

標 尺 m	標 高 m	深 さ m	層 厚 m	現 場 観 察 記 録				標 準 貫 入 試 験										試 料 採 取						
				土 質 記 号	土 質 名	色 調	記 事	深 さ m	打撃 回数 貫入量 cm	10cmごとの 打 撃 回 数			N 値						試料 番号	深さ m	採取 方法			
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50				60		
	94.988	0.65	0.65		表 土	暗 褐	砂質シルト、草根混入、 有機物混入。	1.00	4/30	1	2/15	1/5												
1					ロ - ム	茶 褐	腐植物まれに混入、 有機物混入。	1.30																
2								2.00	5/34	2/17	1/7	2/10												
	92.938	2.70	2.05		凝灰質粘土	茶 褐	炭化物混入、珪石極少量 混入、含水多くゆるい。	2.34																
3								3.00	1/37															
	91.938	3.70	1.00					3.37																
4					シルト混り細砂	茶 褐	粒径不均一。	4.00	19/30	4	4	11												
	91.388	4.25	0.55					4.30																
5					玉石・粘土混り 砂 礫	茶 褐 灰	全体に玉石点在す。 粘土混り砂不規則に 点在す。 風化礫少量混入。 不規則に粘土混り砂 点在す。	5.00	45/30	15	15	16												
								5.30																
6								6.00	47/30	13	17	17												
								6.30																
7								7.00	50/24	21	20	9/4												
								7.24																
8								8.00	50/26	19	17	14/6												
								8.26																
9								9.00	50/21	16	31	3/1												
								9.21																
10								10.00	50/26	20	18	12/6												
								10.26																
11					11.00	50/30	13	16	21															
					11.30																			
12	83.398	12.24	7.99		12.00	50/24	21	18	11/4															
					12.24																			
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								

備 考：

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー
- ◎ デニソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

土質柱状図

報告用紙

調査名・調査地点 (仮称)木曾中学校地質調査委託

標高 97.266 m


調査年月日 56年5月30日～56年6月2日

ボーリング孔: No.

4

孔内水位

GL-6.05 m

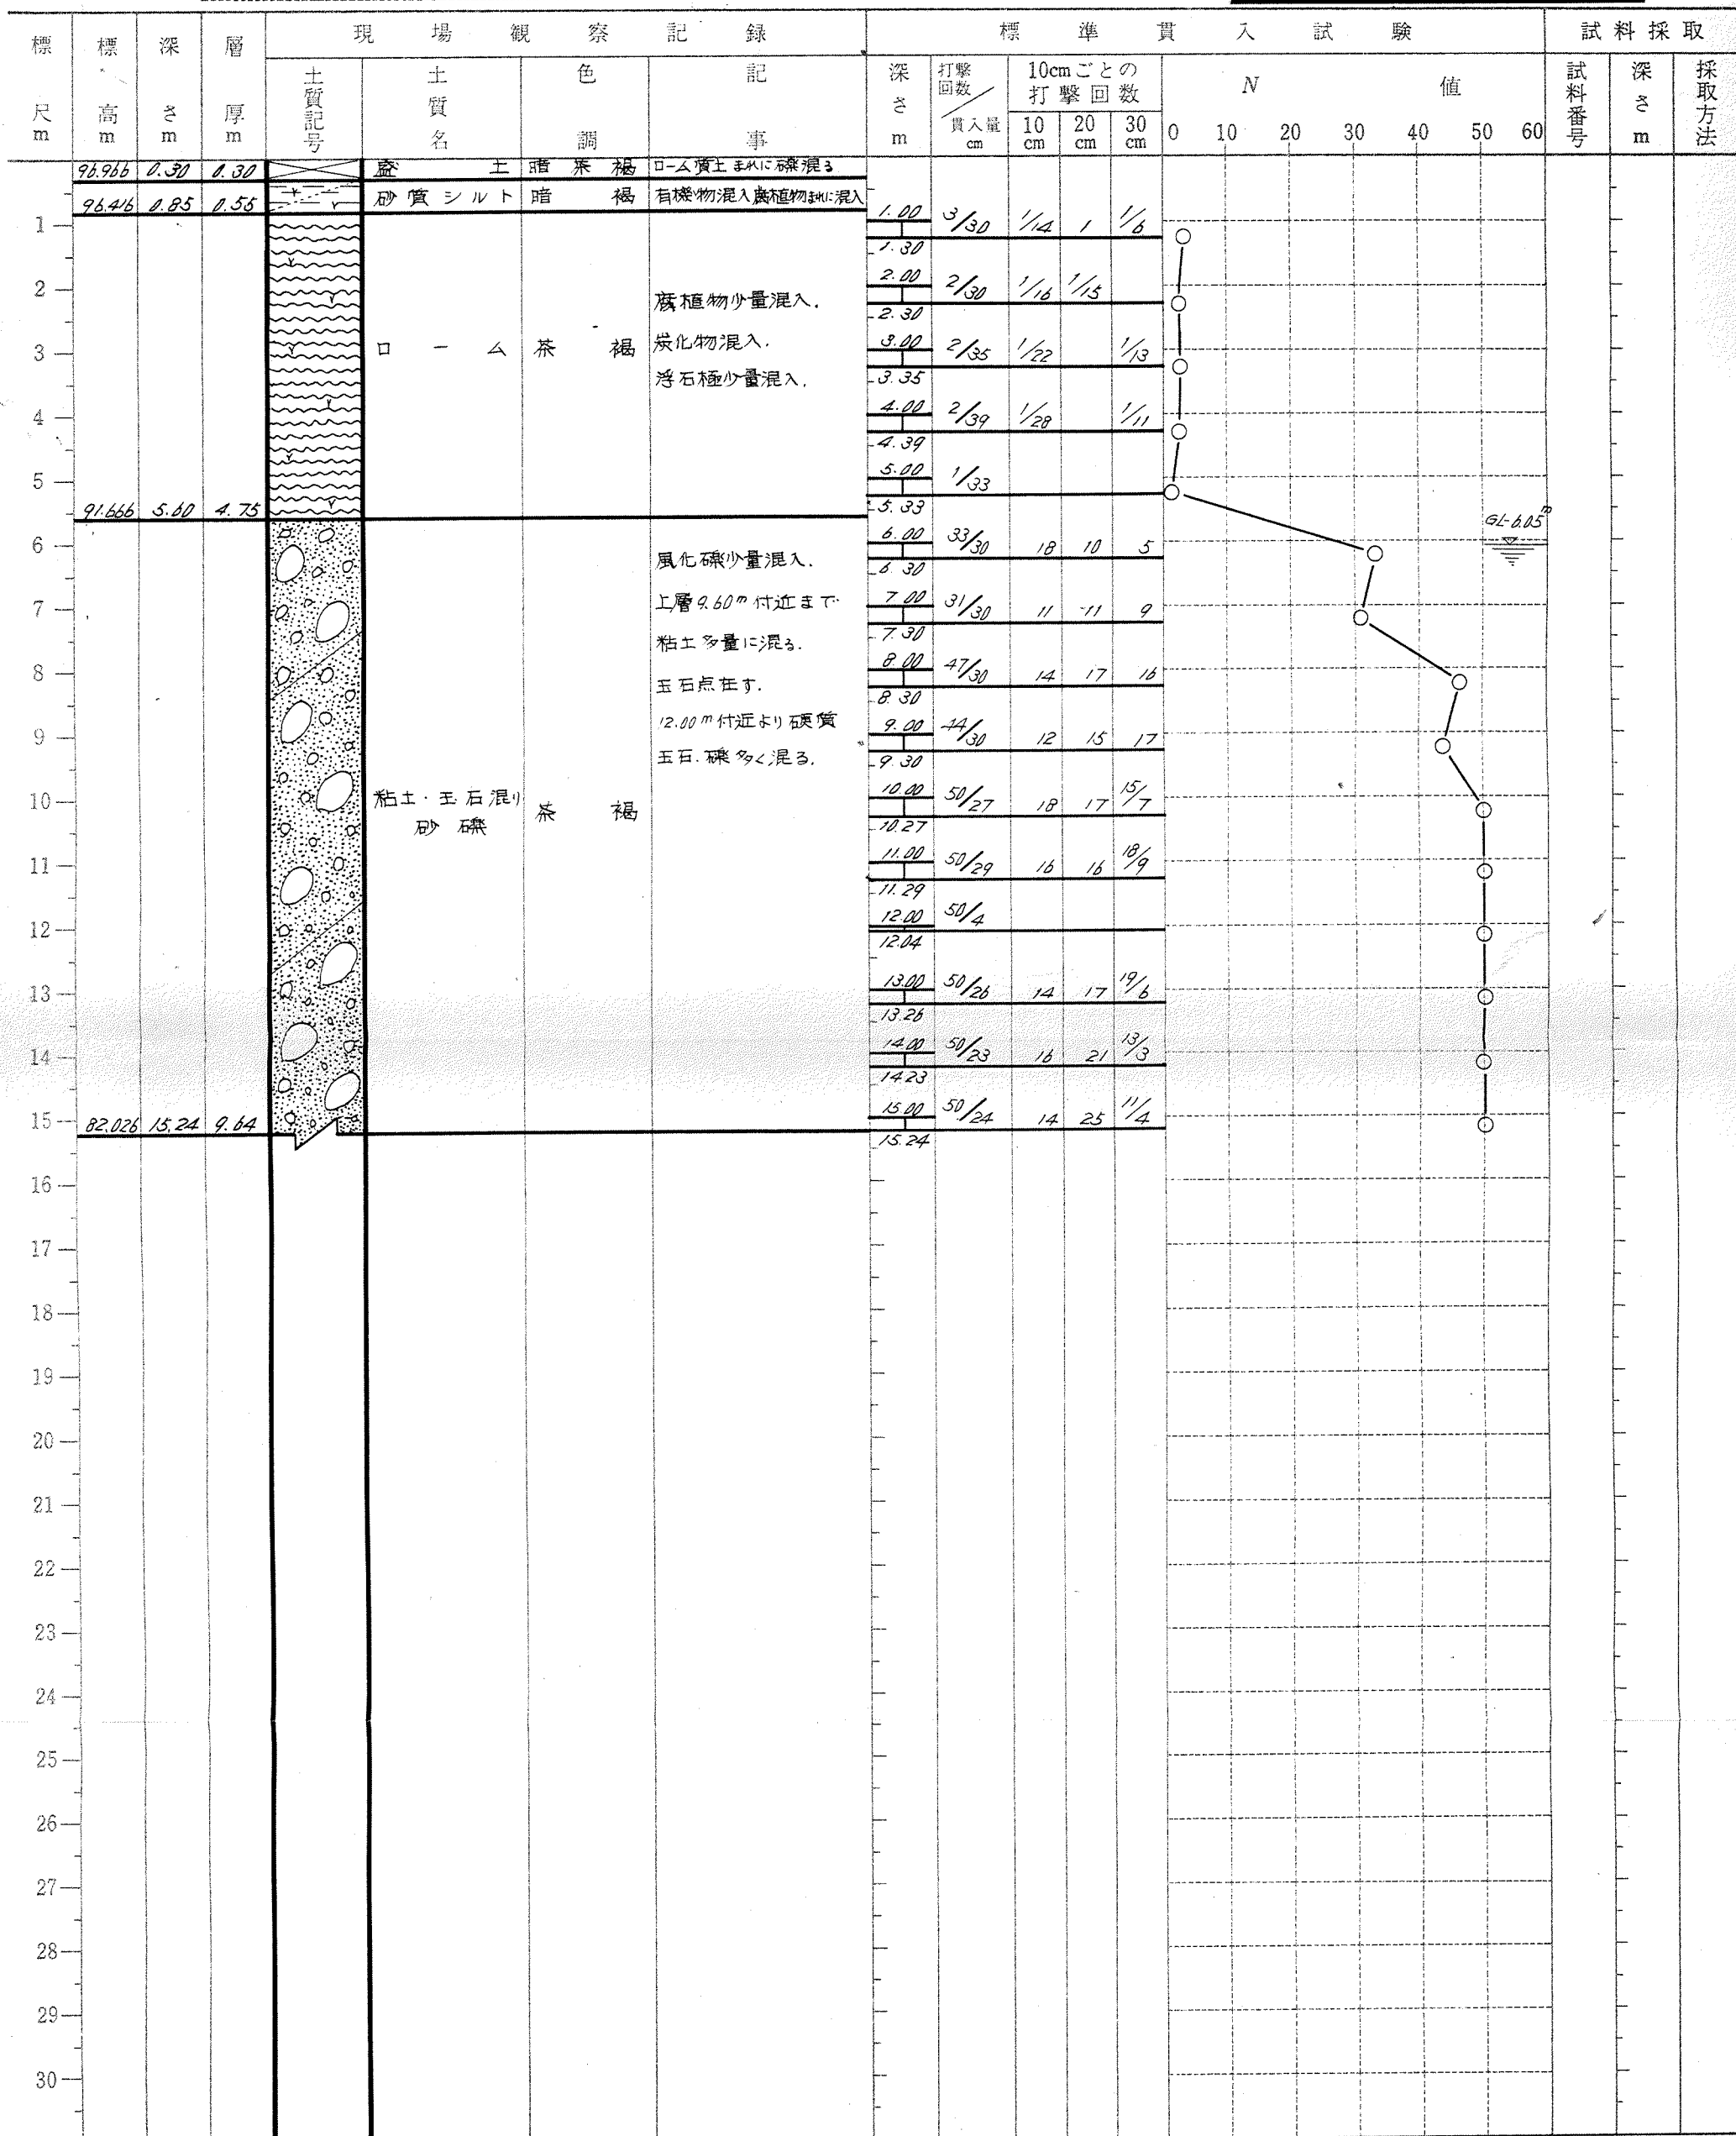

備考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- デニソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙


調査名・調査地点 (仮称)木曾中学校地質調査委託

標 高 97.347 m

調査年月日 56年 5月27日~56年 5月29日

ボーリング孔: No. 5

孔内水位 GL-6.70 m

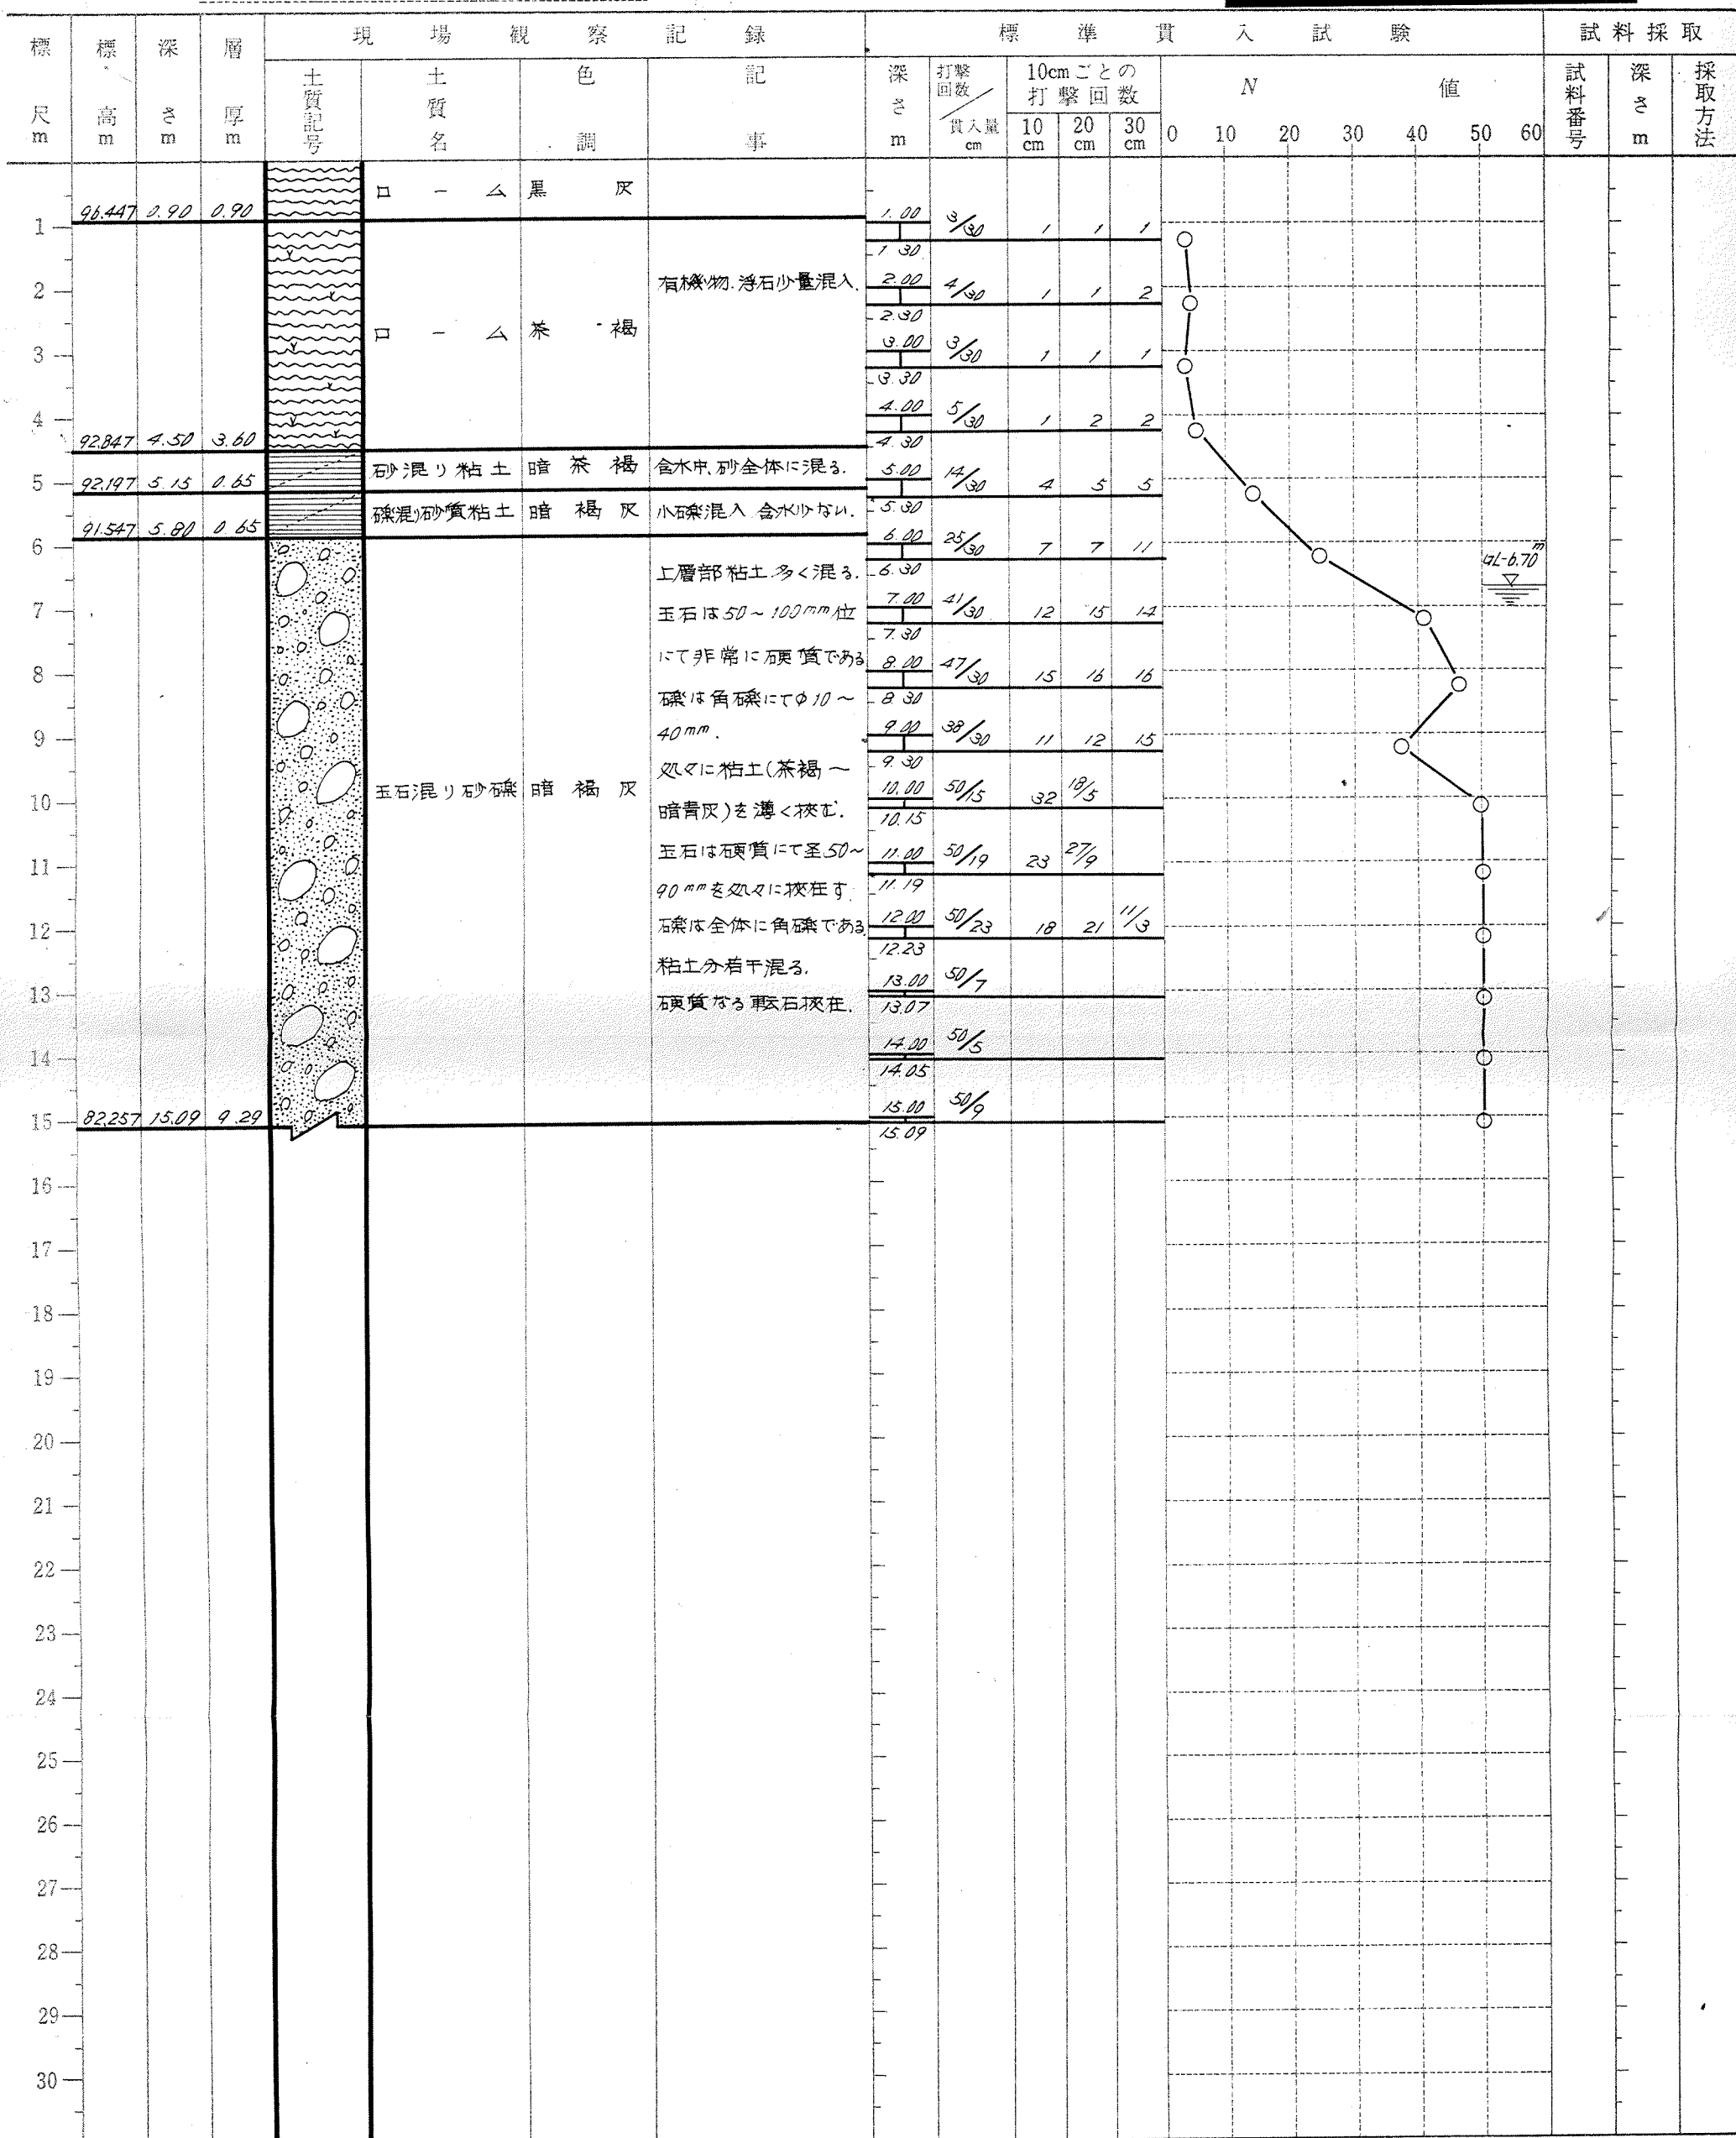

備 考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- ◎ デニソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

土質柱状図

報告用紙



調査名・調査地点 仮称木曾中学校地質調査委託

標高 95.374 m

調査年月日 56年5月26日~56年5月28日

ボーリング孔：No 6

孔内水位 GL-450 m

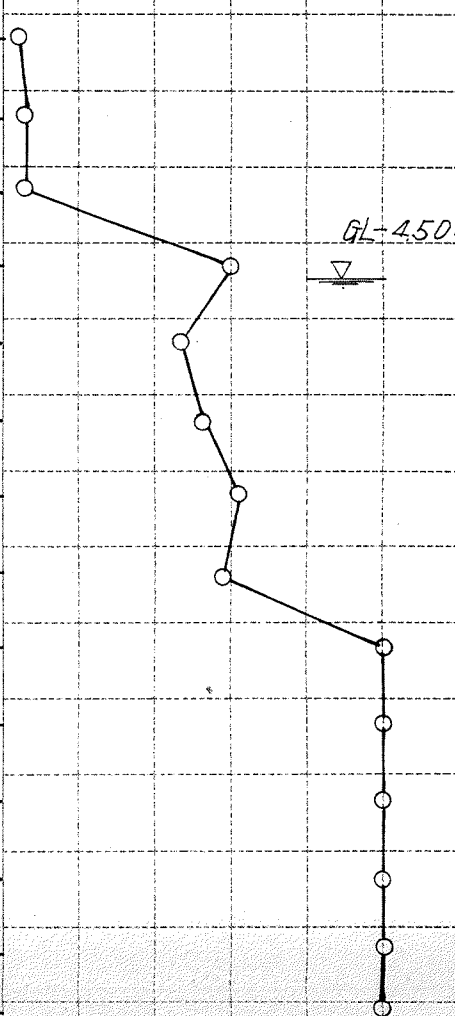標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録				標準貫入試験										試料採取																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				土質記号	土質名	色調	記事	深さ m	打撃回数 貫入量 cm	10cmごとの打撃回数			N 値							試料番号	深さ m	採取方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	95.074	1.30	1.30		□ - △ 黒褐色		有機物混入 砂若干混る	1.00	2/30	1/15	1/15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

備考：

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- ◎ デニソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

土質柱状図

報告用紙


調査名・調査地点 飯林木曾中学校地質調査委託

標高 96.282 m

調査年月日 56年5月22日～56年5月23日

ボーリング孔：No. 7

孔内水位 GL-5.30 m

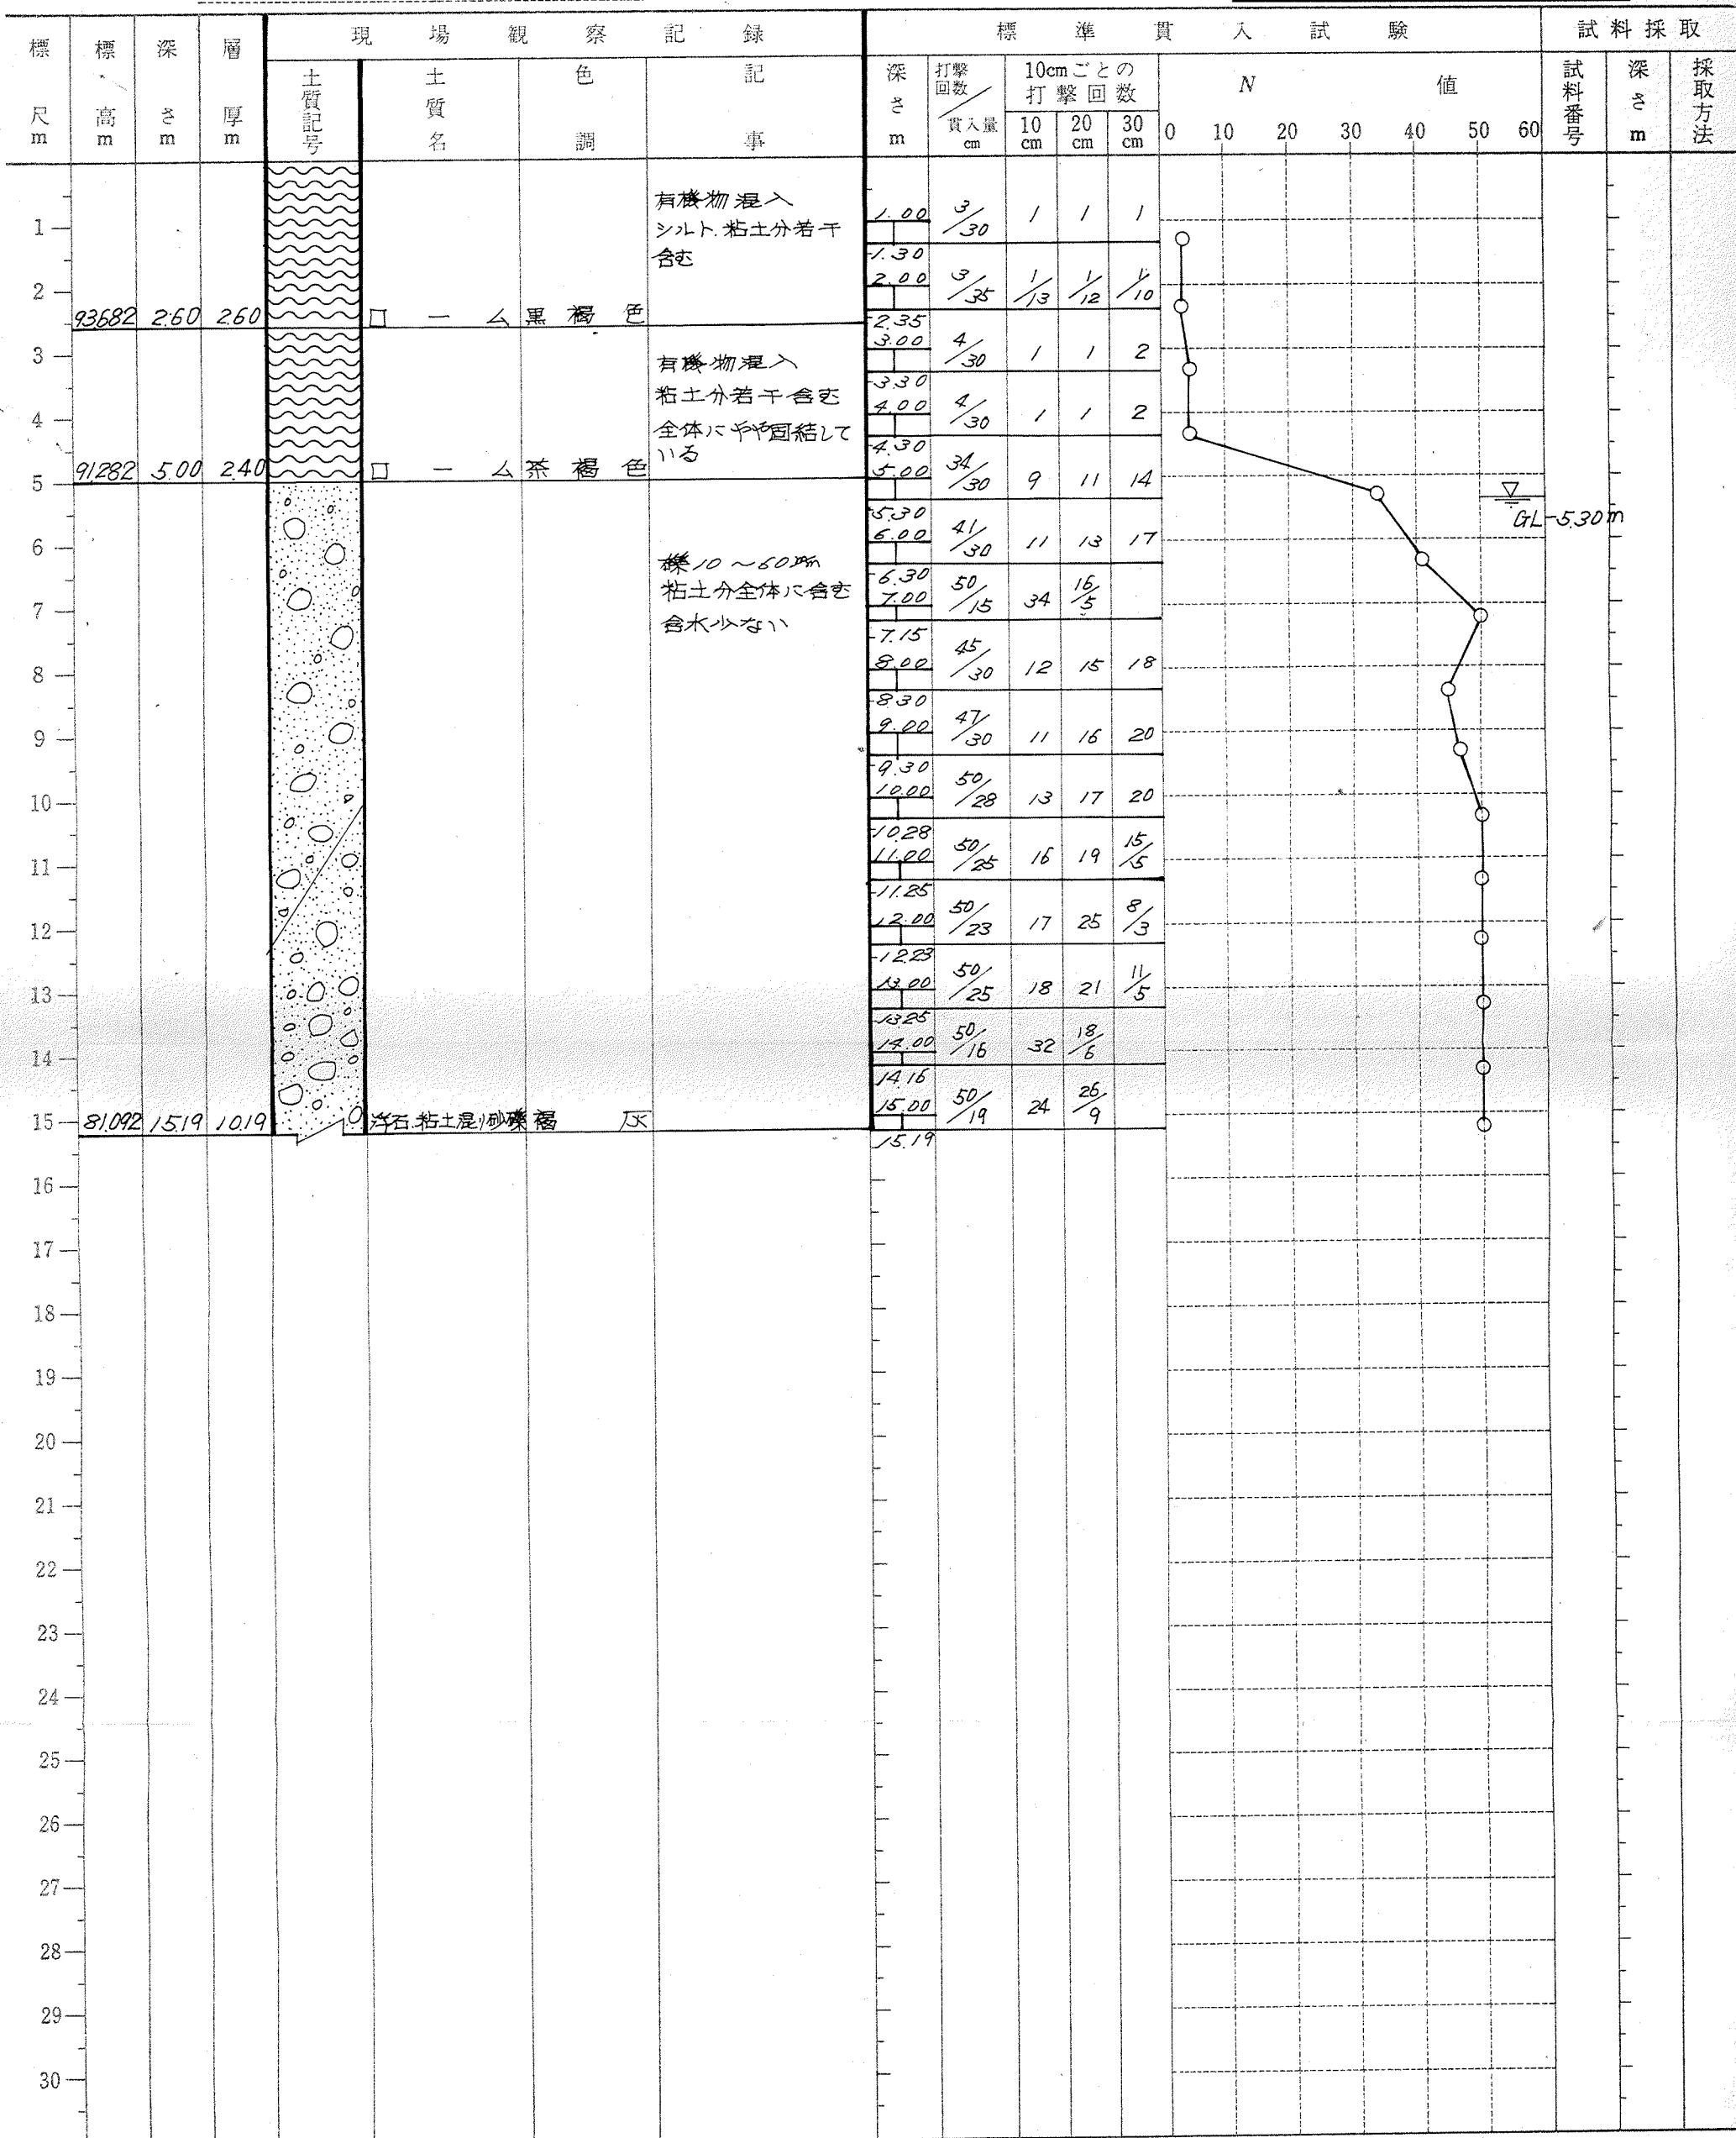

備考：

試料採取方法の記号

● デニソン型サンプラー

○ シンウォールサンプラー

○ フォイルサンプラー

○ 貫入試験用サンプラー

× その他

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙


調査名・調査地点 (仮称)木曽中学校地質調査委託

標 高 97.798 m

調査年月日 56年5月23日~56年5月25日

ボーリング孔: No. 8

孔内水位 GL-680 m

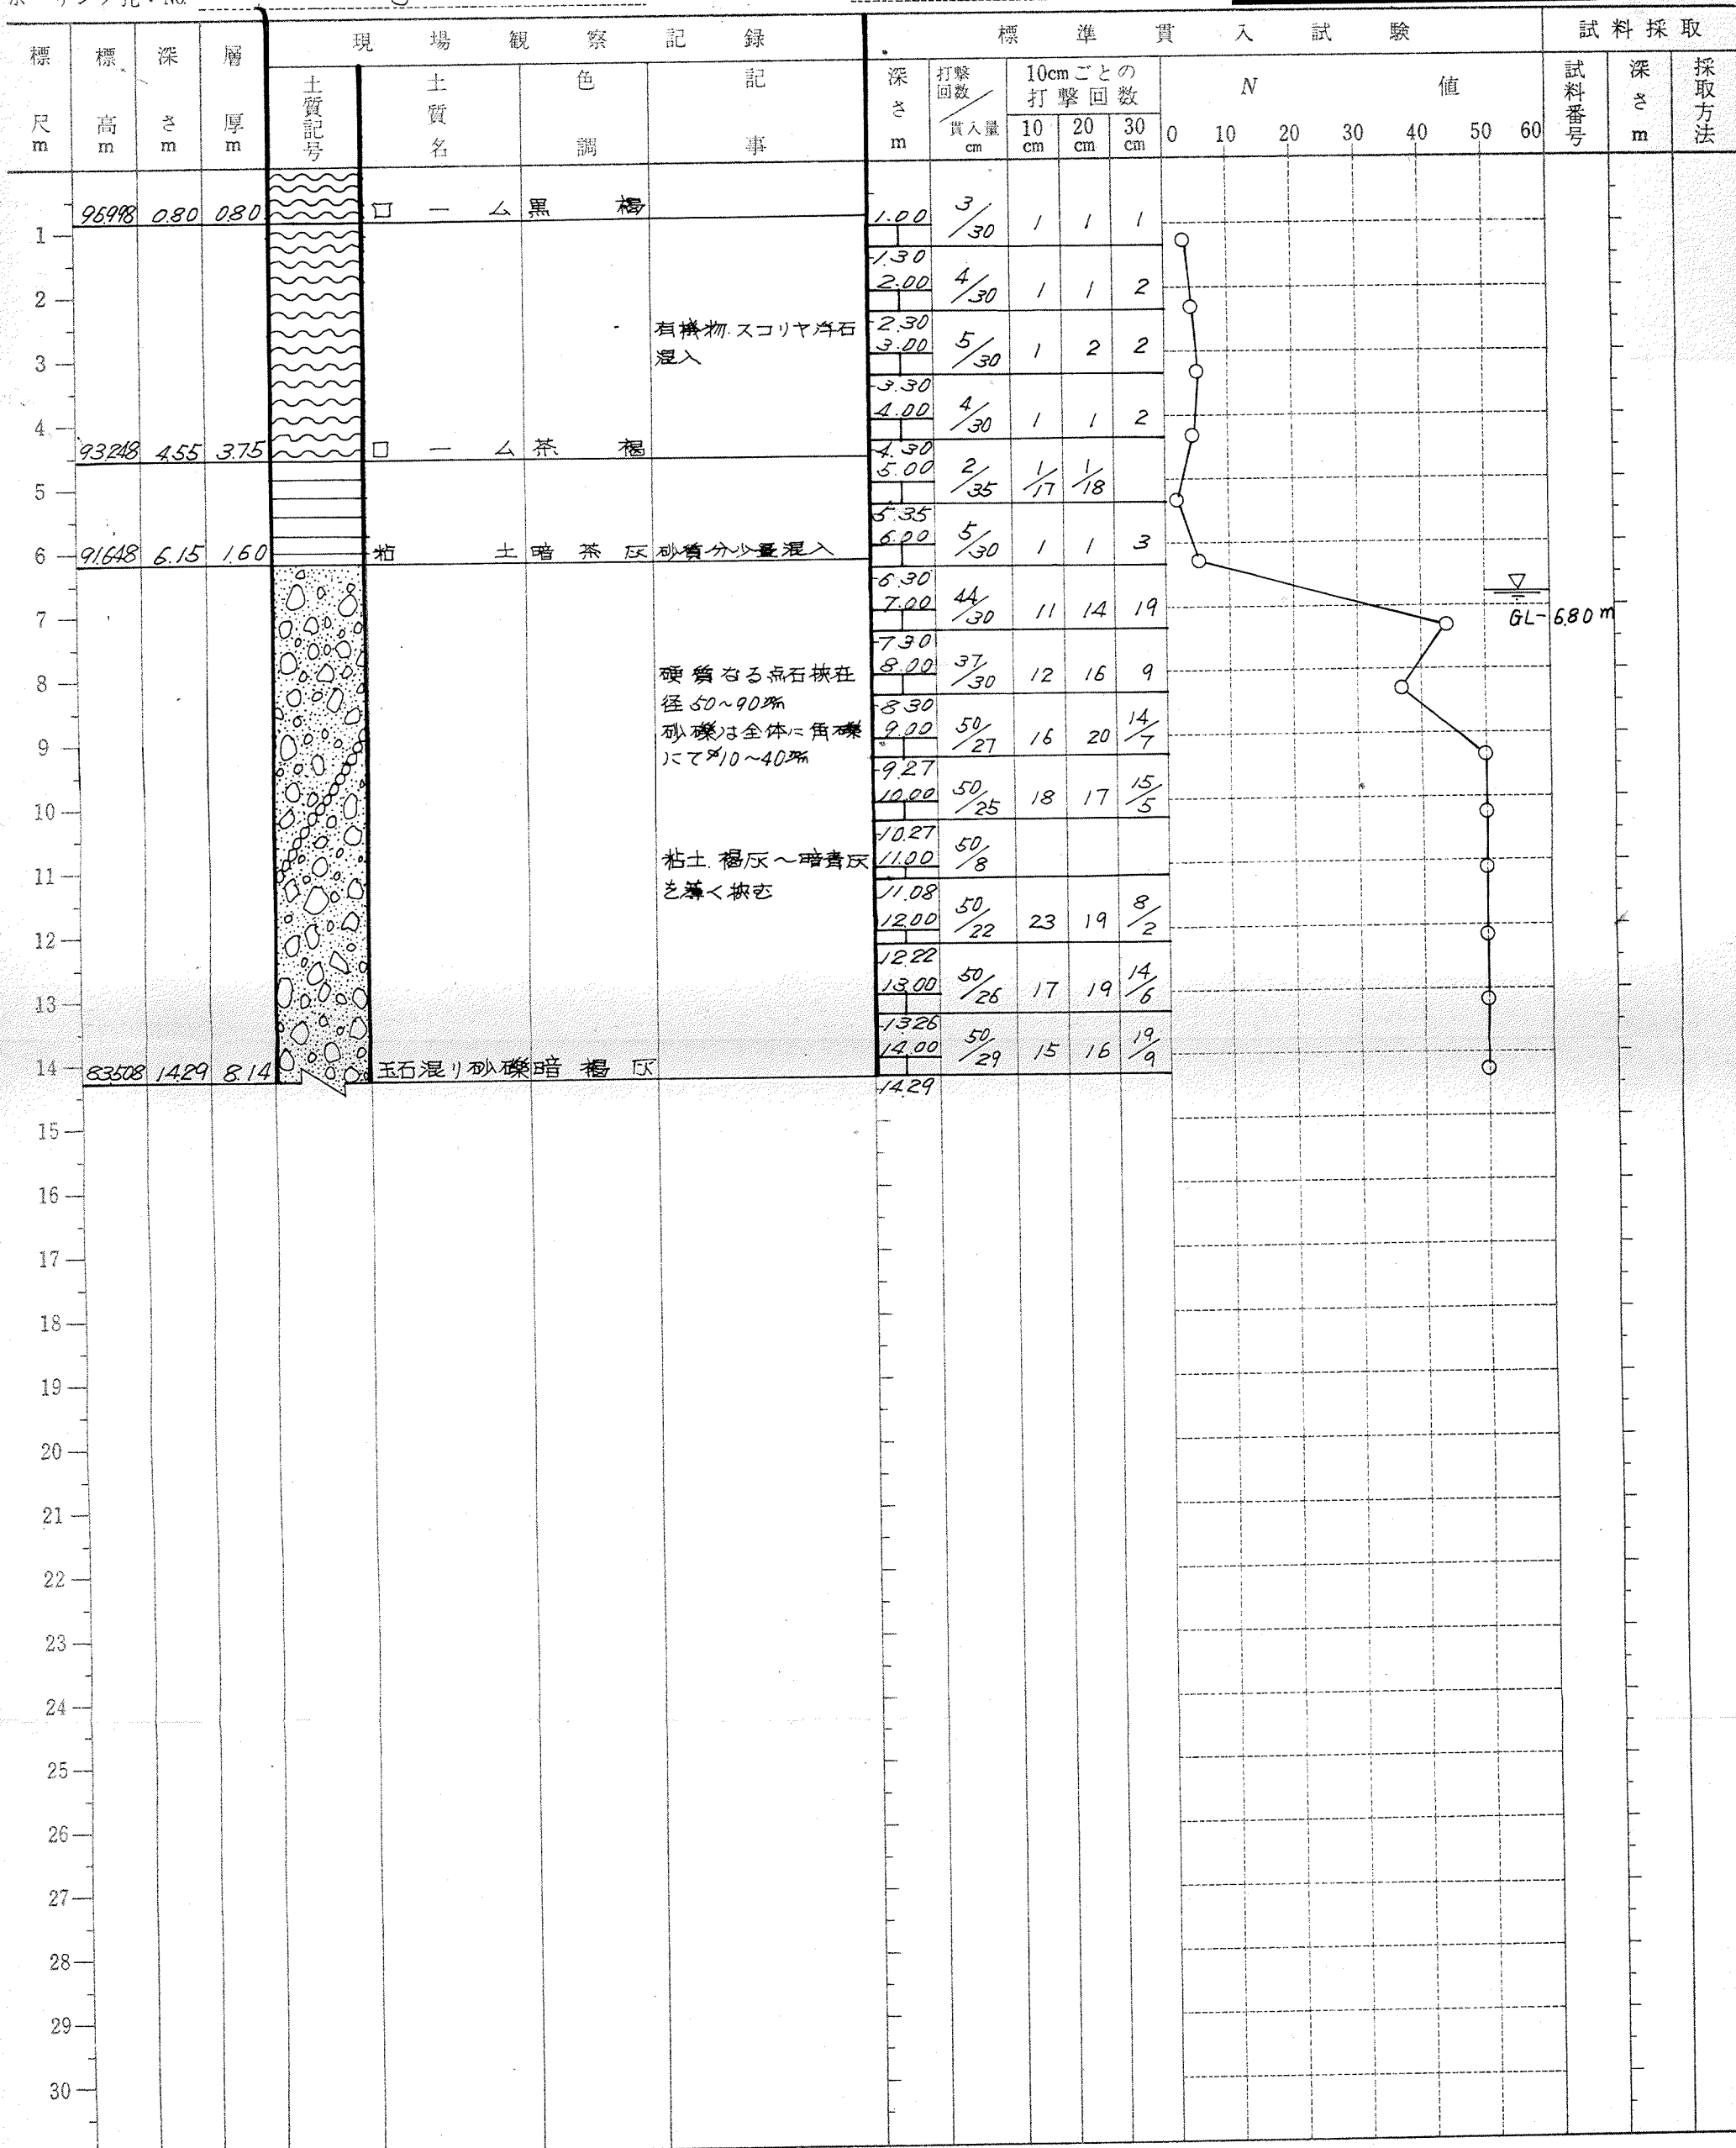

備 考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- ◎ デニソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名・調査地点 (仮称)木曾中学校地質調査委託

標 高 95.761 m

調査年月日 56年5月23日～56年5月26日

ボーリング孔: No.

9

孔内水位

GL-4.70 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現 場 観 察 記 録				標 準 貫 入 試 験										試 料 採 取						
				土質記号	土質名	色調	記 事	深さ m	打撃回数 貫入量 cm	10cmごとの 打 撃 回 数			N 値						試料番号	深さ m	採取方法			
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50				60		
1	94.461	1.30	1.30		□ - △ 黒 灰		有機物混入 砂若干混る シルト粘土を含む	1.00	2/37	1/20	1/17													
2							有機物混入 粘土分若干含む 全体に固結している	1.37 2.00	3/30	1	1	1												
3	93.011	2.75	1.45		□ - △ 茶 褐 色		有機物混入 粘土全体に混る 基盤混入、含水量少ない	2.30 3.00	1/30															
4	91.961	3.80	1.05		粘土混り細砂 茶 褐 色			3.30 4.00	29/30	7	10	12												
5								4.30 5.00	23/30	6	7	10												
6								5.30 6.00	23/30	8	9	10												
7								6.30 7.00	34/30	9	11	14												
8								7.30 8.00	40/30	10	14	16												
9							礫10~50% 粘土全体に混る 含水量少い	8.30 9.00	47/30	11	16	20												
10							100~150%玉石 点在す	9.30 10.00	50/25	16	20	14/5												
11							9.00m付近より玉石若干多く混る	10.25 11.00	50/18	25	25/8													
12								11.18 12.00	50/20															
13								12.20 13.00	50/17	31	19/7													
14								13.17 14.00	50/15	40	10/5													
15	80.631	15.13	11.33		玉石粘土混り砂 茶 褐 色			14.15 15.00	50/13	41	9/3													
16								15.13																
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								

備 考:

試料採取方法の記号

● シンウォールサンプラー

○ 貫入試験用サンプラー

● デニソン型サンプラー

⊕ フォイルサンプラー

× そ の 他

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名・調査地点 (仮称)木曾中学校地質調査委託

標 高 96.637 m

調査年月日 56年5月29日～56年5月30日

ボーリング孔: No. 10

孔内水位 GL-5.60 m

標 尺 m	標 高 m	深 さ m	層 厚 m	現 場 観 察 記 録				標 準 貫 入 試 験										試 料 採 取							
				土質記号	土質名	色 調	記 事	深 さ m	打撃 回数 貫入量 cm	10cmごとの 打 撃 回 数			N 値							試料番号	深さ m	採取方法			
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60						
1	95.837	0.80	0.80		ロ - ム 黒 灰		有機物混入	1.00	2/30	1/15	1/15														
2					ロ - ム 茶 褐			有機物 浮石 スコリヤ 混入	1.30																
3									2.00	3/30	1	1	1												
4									2.30																
5	92.137	4.50	3.70					3.00	4/30	1	1	2													
6	91.437	5.20	0.70		小礫混り粘土	暗 茶 灰	礫粒均一若干のローム も若干含まれ有機物混入	3.30	4/30	1	1	2													
7					玉石混り砂礫	暗 褐 灰	上層部粘土分多く混る 礫は全体に角礫にて 径10~40mm程度の硬質 なる転石100mm位夾在 す。 粘土不規則に薄く夾 む。褐灰~暗青灰等の 粘土、100mm位の硬 質なる転石処々に夾む。	4.00	4/30	1	1	2													
8								4.30																	
9								5.00	19/30	5	6	8													
10								5.30																	
11								6.00	34/30	7	11	16													
12								6.30																	
13								7.00	36/30	11	10	15													
14								7.30																	
15								8.00	48/30	18	14	16													
16								8.30																	
17								9.00	50/18	22	28/8														
18								9.18																	
19								10.00	50/13	39	11/3														
20								10.13																	
21				11.00	50/9																				
22				11.09																					
23				12.00	50/16	32	18/6																		
24				12.16																					
25				13.00	50/5																				
26				13.05																					
27	82.487	14.15	8.95	14.00	50/15	35	15/5																		
28				14.15																					
29																									
30																									

GL-5.60m

備 考:

試料採取方法の記号

● シンウォールサンプラー

○ 貫入試験用サンプラー

● デニソン型サンプラー

⊕ フォイルサンプラー

× その他

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙


調査名・調査地点 (仮称)木曽中学校地質調査委託

標 高 97.483 m

調査年月日 56年5月22日~56年5月23日

ボーリング孔: No. //

孔内水位 GL-6.70 m

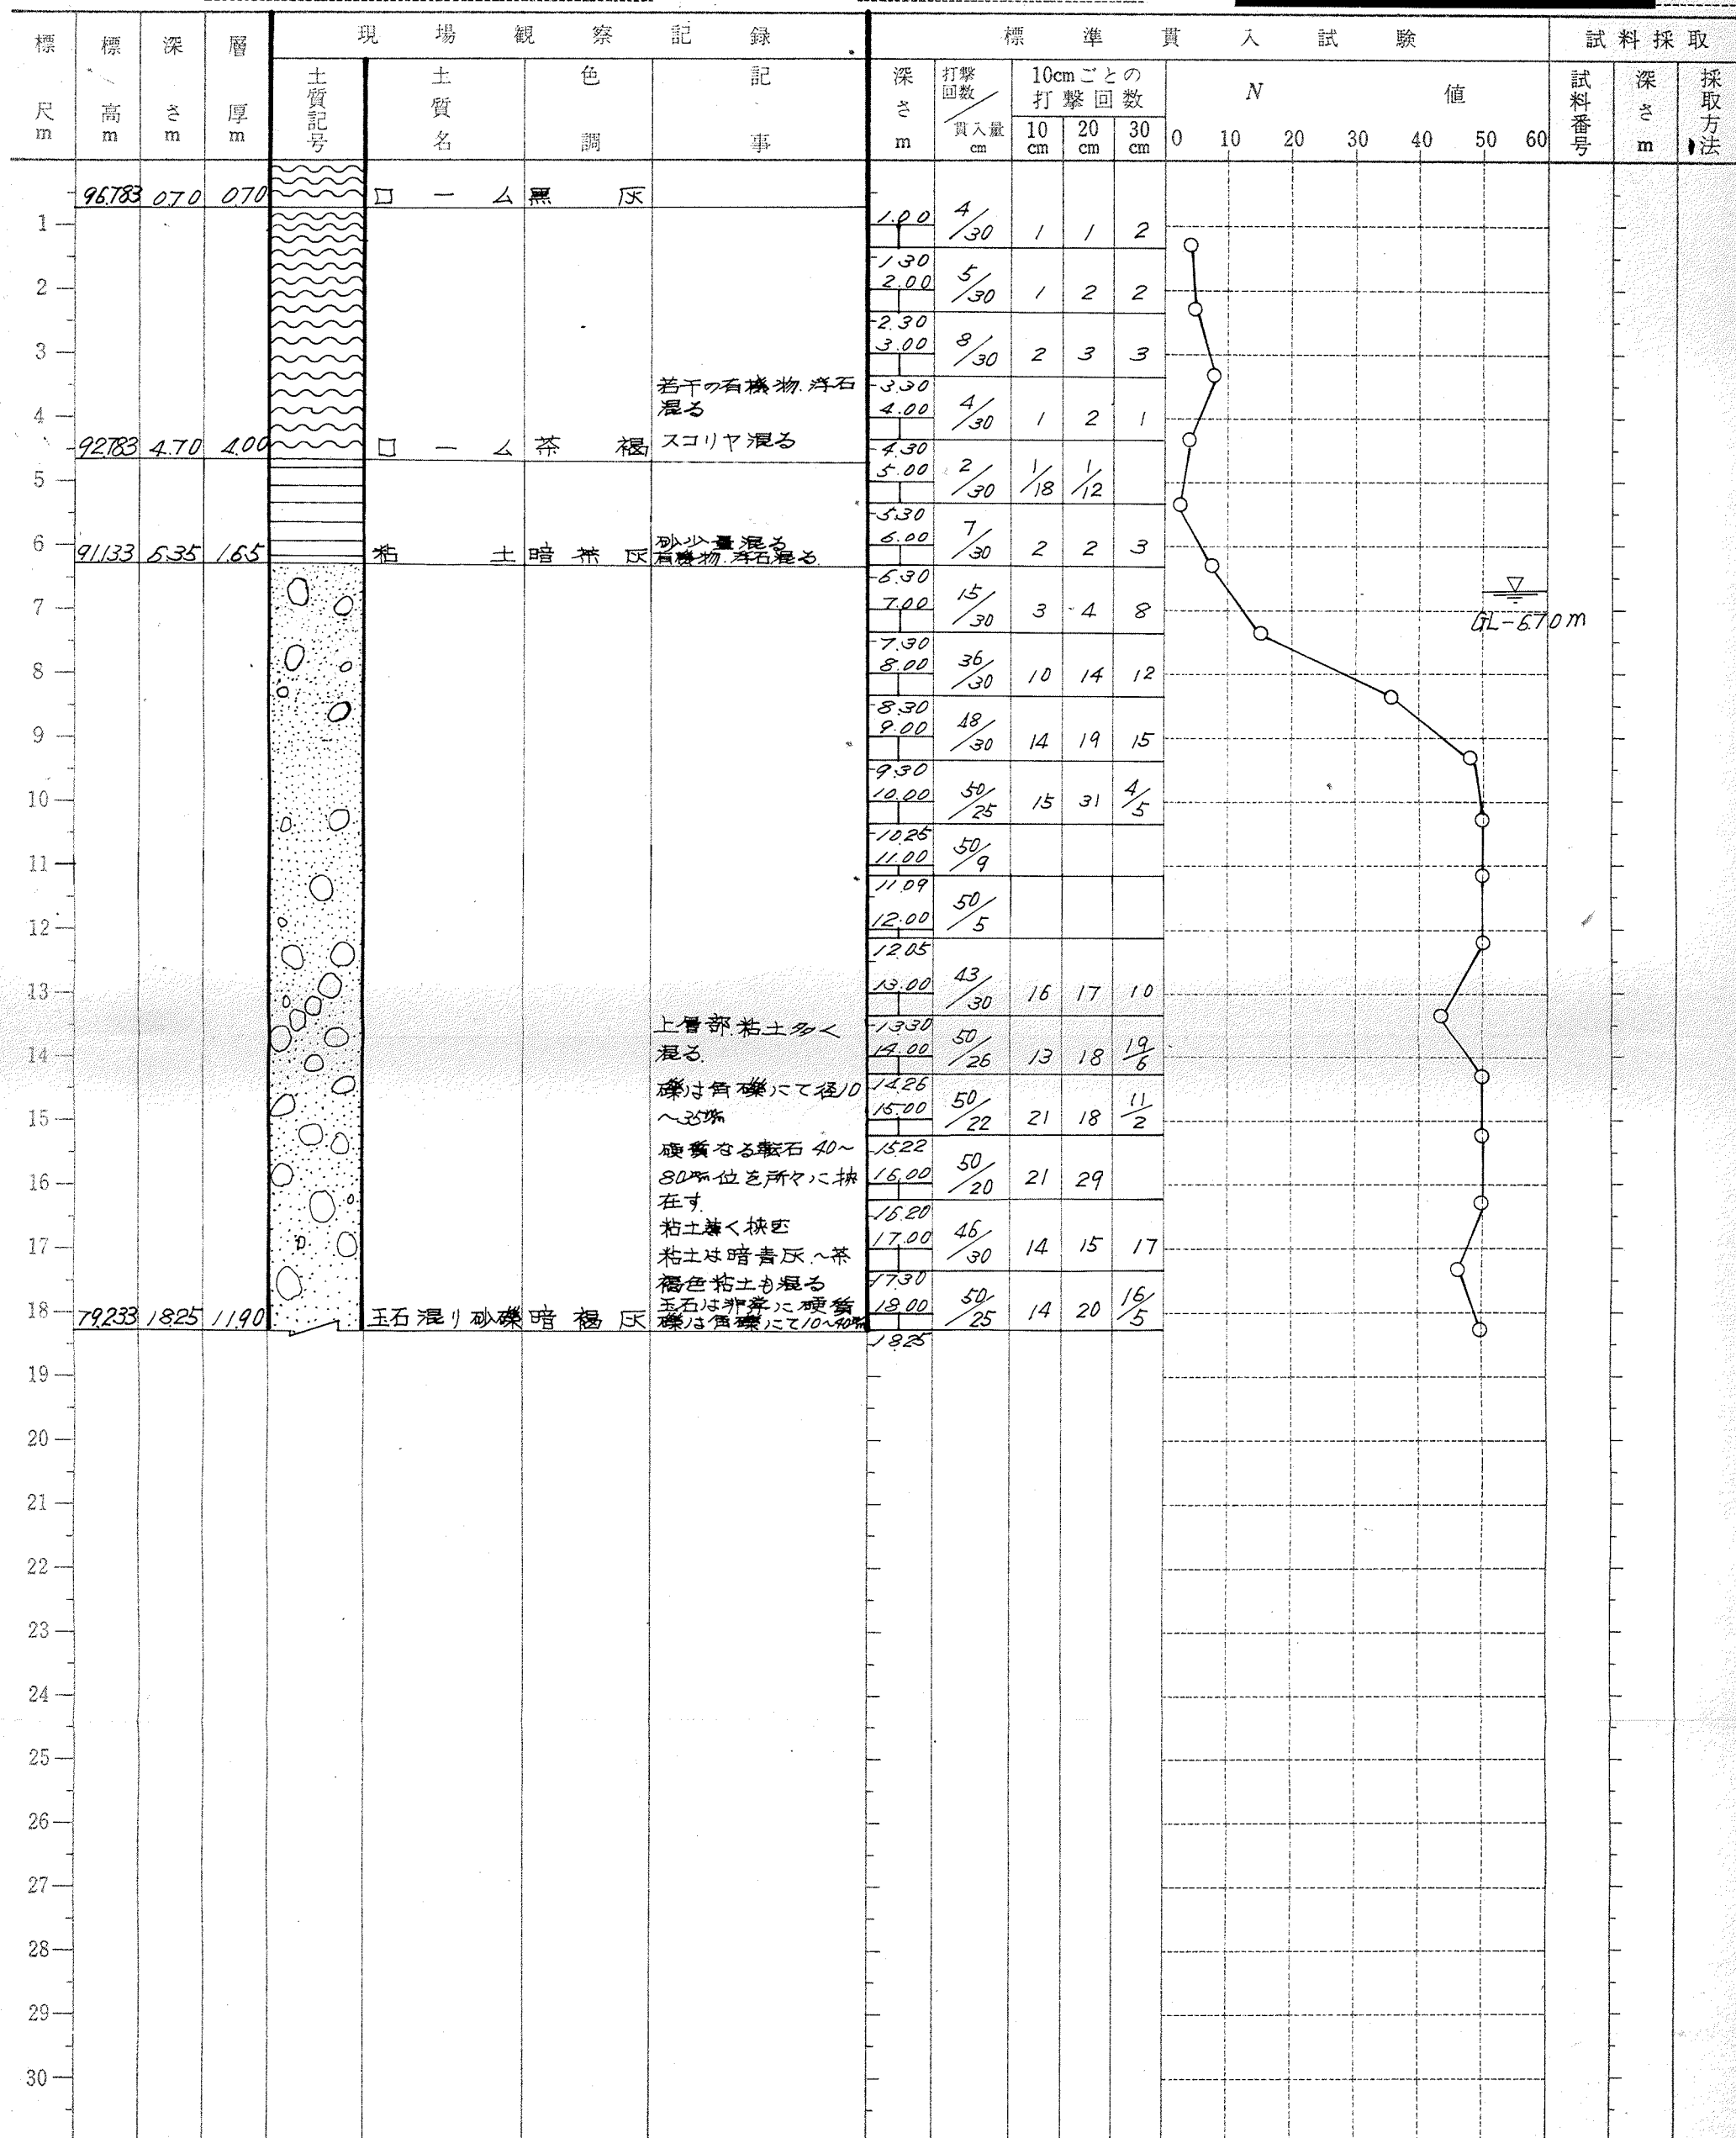

備 考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- デニソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名・調査地点 (仮称) 木曾中学校地質調査委託

標 高 94.271 m

調査年月日 56年 5月20日~56年 5月21日

ボーリング孔: No. 12

孔内水位 GL-350 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現 場 観 察 記 録				標 準 貫 入 試 験							試 料 採 取							
				土質記号	土質名	色調	記 事	深さ m	打撃 回数 貫入量 cm	10cmごとの 打 撃 回 数			N 値						試料 番号	深さ m	採取 方法	
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50				60
1	92.871	1.40	1.40		盛	土黒褐色	ロ-ム粘土砂礫等盛	1.00	3/30	1	1	1										
2				V V V			含水多い	1.30	2/30	1/16	1/14											
3	91.371	2.90	1.50	V V V	腐植土	黒灰色	汚石有機物混入	2.00	25/30	7	7	11										
4							粘土分若干混る 礫は角礫にて10~40mm	2.30	28/30	9	11	8										
5							硬質なる転石混る	3.00	36/30	10	11	15										
6	88.471	5.80	2.90		玉石混り砂礫	茶褐色		3.30	50/29	14	16	20/9										
7							礫全体に硬質 部分的に粘土薄く 挟む	5.29	50/25	11	25	14/5										
8							含水中 礫径 10~45mm	7.25	50/27	18	17	15/7										
9							玉石は50~90mm位 挟在す	8.00	50/16	31	19/6											
10								9.16	50/5													
11	83.161	11.11	5.31		玉石混り砂礫	暗褐色		10.00	50/11	42	8/1											
12								10.05														
13								11.00														
14								11.11														
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						

備 考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
- 貫入試験用サンプラー

- ◎ デニソン型サンプラー
- ⊕ フォイルサンプラー
- × その他

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙


調査名・調査地点 (仮称)木曽中学校地質調査委託

標 高 94.465 m

調査年月日 56年5月20日~58年5月22日

ボーリング孔: No. 13

孔内水位 GL-3.60 m

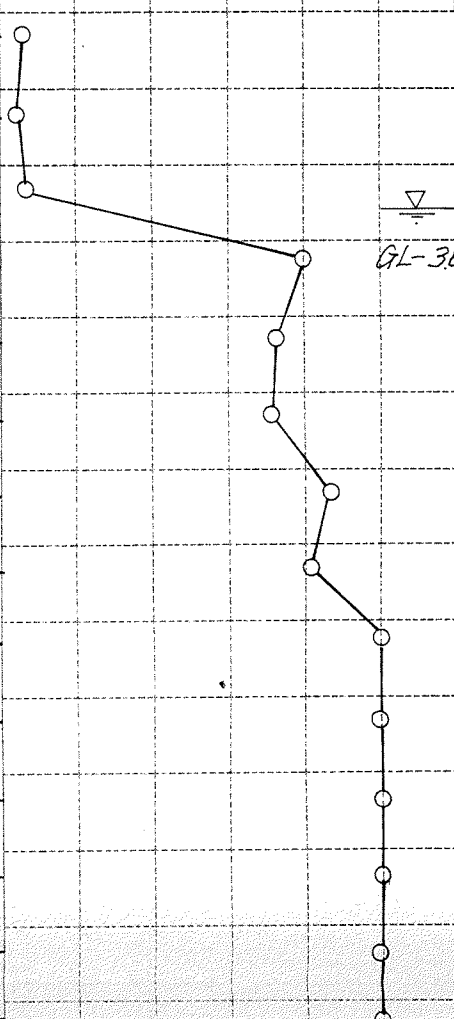標 尺 m	標 高 m	深 さ m	層 厚 m	現 場 観 察 記 録				標 準 貫 入 試 験										試 料 採 取																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				土 質 記 号	土 質 名	色 調	記 事	深 さ m	打撃 回数 貫入量 cm	10cmごとの 打 撃 回 数			N 値							試料 番号	深さ m	採取 方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	92.965	1.50	1.50	V V V V V V	盛	土	茶 褐 色	ローム主体の盛土 互に礫若干混る	1.00	3/30	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

備 考:

試料採取方法の記号

- シンウォールサンプラー
○ 貫入試験用サンプラー

- デニソン型サンプラー
⊕ フォイルサンプラー
× その他

土質柱状図

報告用紙

調査名・調査地点 (仮称)木曾中学校地質調査委託

標高 94.564 m

調査年月日 56年 5月 19日 ~ 56年 5月 20日

ボーリング孔: No. 14

孔内水位 GL-3.90 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現場観察記録				標準貫入試験										試料採取									
				土質記号	土質名	色調	記事	深さ m	打撃回数 貫入量 cm	10cmごとの打撃回数			N 値						試料番号	深さ m	採取方法						
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50				60					
1	92.964	1.60	1.60		盛土	茶褐	ローム・粘土主体の盛土 互礫若干混る。	1.00	5/30	1	2	2															
2	92.164	2.40	0.80		腐植土	黒灰	有機物混入、砂若干混る。	2.00	3/30	1	1	1															
3	91.064	3.50	1.10		粘土	茶褐	有機物混入、小礫点状 す、褐灰の砂帯状に挟む。	3.00	4/30	1	1	2															
4					粘土・玉石混り 砂礫	褐灰	3.50 ~ 4.60 m 間硬質な 玉石 φ 90 ~ 150 mm 点状 す。 5.00 m 付近より粘土若干 多々混る。 礫 20 ~ 60 mm	4.00	50/20	20	30																
5								5.00	43/30	12	14	17															
6								6.00	40/30	10	14	16															
7								7.00	34/30	9	11	14															
8								8.00	45/30	12	16	17															
9								9.00	50/25	16	19	15/5															
10								9.25	50/23	18	23	9/3															
11								10.00	50/27	13	18	19/7															
12								11.00	50/26	13	19	18/6															
13	81.534	13.03	9.53					12.00	50/3																		
14								12.26																			
15								13.00																			
16								13.03																			
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											

備考:

試料採取方法の記号

● シンウォールサンプラー

○ 貫入試験用サンプラー

● デニソン型サンプラー

⊕ フォイルサンプラー

× その他

土 質 柱 状 図

報 告 用 紙

調査名・調査地点 (仮称)木曾中学校地質調査委託

標 高 98.004 m

調査年月日 56年 5月26日~56年 5月27日

ボーリング孔: No. 15

孔内水位 GL-6.80 m

標尺 m	標高 m	深さ m	層厚 m	現 場 観 察 記 録				標 準 貫 入 試 験							試 料 採 取																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				土質記号	土質名	色調	記 事	深さ m	打撃回数 貫入量 cm	10cmごとの 打 撃 回 数			N 値							試料番号	深さ m	採取方法																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										10 cm	20 cm	30 cm	0	10	20	30	40	50	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	97.104	0.90	0.90		ローム	黒	灰	1.00	3/30	1	1	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

備 考:

試料採取方法の記号


● シンウォールサンプラー

○ 貫入試験用サンプラー

● デニソン型サンプラー

⊕ フォイルサンプラー

× その他

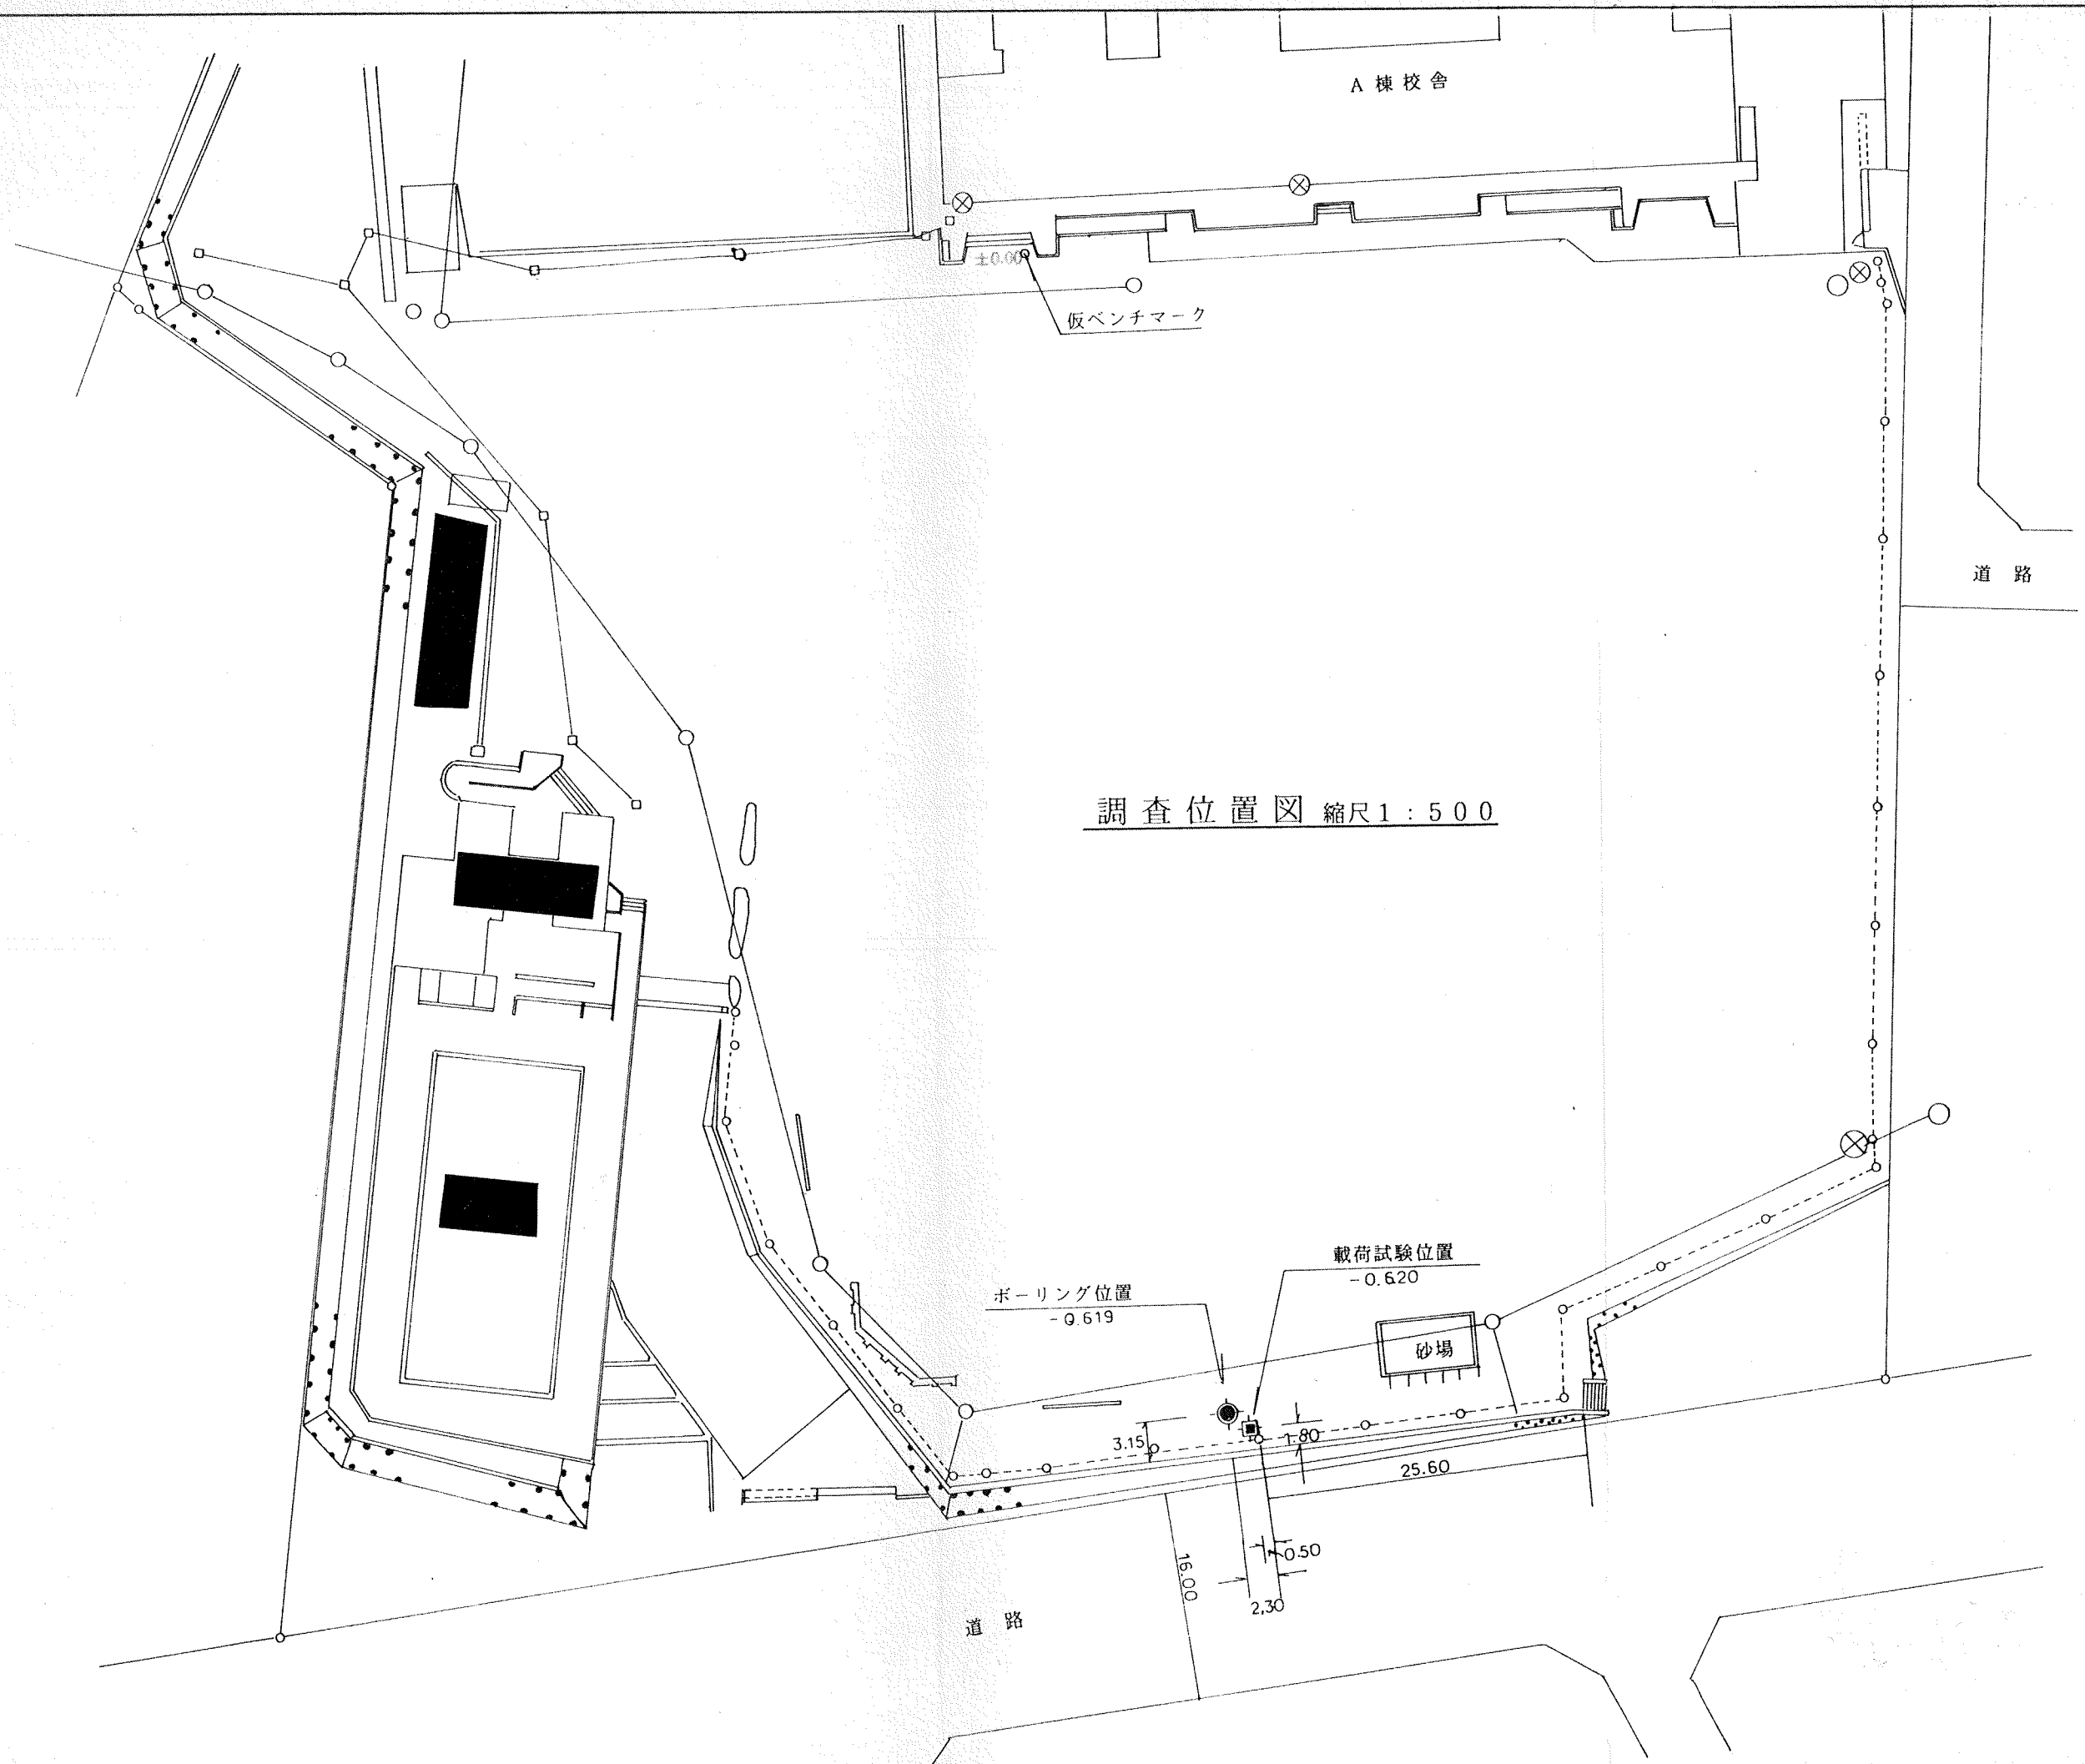

ボーリング柱状図

調査名 木曾中学校校庭照明設備管理棟建設工事地質調査委託

ボーリングNo.

事業・工事名

シートNo.

ボーリング名	N o . 1	調査位置	町田市木曽町2356番地	北緯	35°33'52.0"
発注機関	町田市建築工事課	調査期間	平成6年10月4日～6年10月4日	東経	139°25'1.0"
孔口標高	KBM -0.619m	角度	180° 上 90° 下	方向	北 27° 西 90° 東 180° 南
総掘進長	6.45m	地盤公配	約90° 水平		

標尺	層高	深度	柱状図	土質区分	色調	相対密度	相対稠度	記号	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験					原位置試験		試験採取		室内試験	掘進月日
										深	10cm 打撃回数	この 打撃回数	貫入量 (cm)	N 値	深	試験名 および結果	深	採取方法		
(m)	(m)	(m)	(m)	図	調	度	度	事	(m)	(m)	0	10	20	30	(m)		(m)	号		
1					盛土	茶褐色		ガレキ混じりの粘性土主体 0.80～1.20m間ガレキ多量混 る 1.80m付近よりガレキ少ない φ3～80mmのガレキ混入		1.15	2	2	3	7	1.15	土質標本				
2	-2.42	1.80	1.80		旧表土	暗褐色		シルト質土で全体的に砂分混る 含水少ない		1.45					1.45	土質標本				
3										2.15	1	2	1	4	2.15	土質標本				
4	-4.32	1.90	3.70		ローム	茶褐色	非常に軟らかい	含水中位、粘性中位 均質なロームである		2.46					2.46	土質標本				
5										3.15	2	2	3	7	3.15	土質標本				
6	-5.52	1.20	4.90		凝灰質粘土	暗茶褐色	非常に軟らかい	含水中位、粘性中位 少量の浮石混る		3.45					3.45	土質標本				
7	-6.57	1.05	5.95		砂	暗茶褐色	非常に軟らかい	砂はφ3～30mmの円礫が主体で ある		4.15	2	1	2	5	4.15	土質標本				
8	-7.07	0.50	6.45							4.45					4.45	土質標本				
9										5.15	1			1	5.15	土質標本				
										5.49					5.49	土質標本				
										6.15	9	9	12	30	6.15	土質標本				
										6.45					6.45					